


PZ - pompa zatapialna
PO - pompa obiegowa
ZS - zawór antyskażeniowy
DZ - dozownik chemikaliów

NIECKA FONTANNY

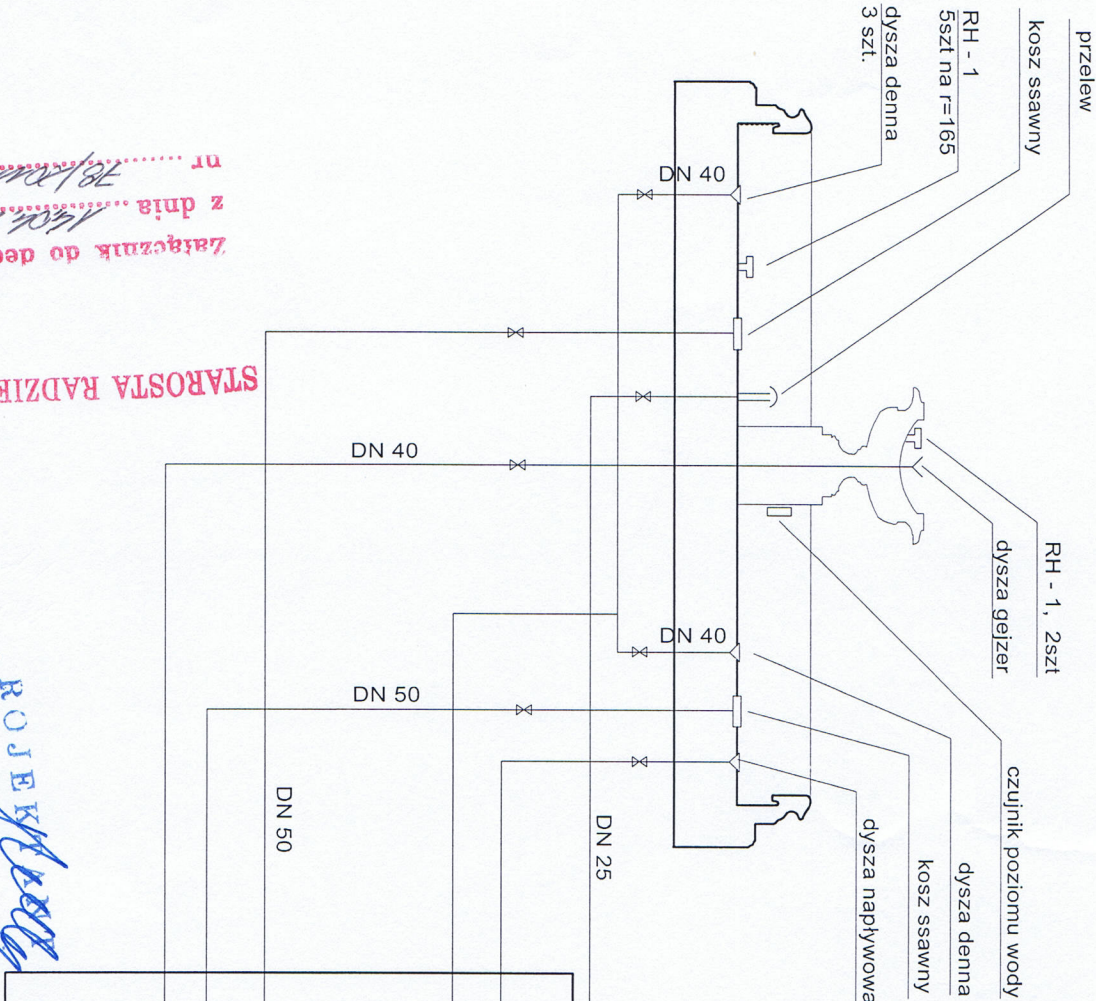

Zatępnik do decyzji
z dnia 14.04.2014
nr 78/2014

STAROSTA RADZIEJOWSKI

PROJEKT
Wykonano przez
Urząd Miejski w Radziejowie
ul. V. B. 106-5108190 WK
AET-OW-7131-4/2008

KOMORA TECHNICZNA

STUDNIA CHŁONNA

NAZWA	FONTANNA W OSIECINACH
BUDOWA PROJEKTOWA:	HELMAR Sp. z o.o.
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY