

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Województwo : kujawsko-pomorskie

Układ współrzędnych: 1965/3

Powiat : radziejowski

Jed. ewid. : 041104_2 Osięciny

poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Obręb : 0002 Belszewo

Sekcja mapy : 365.322.203

Mapa w oznaczonym zakresie

aktualna na dzień 29.07.2013 r.

KERG 2956-26/2013

**KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI
INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI**
Sławomir Zajaczkowski

87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 28A

tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582

NIP 891-102-21-63 REGON 340750452

Mapa do celów projektowych

bez ustalenia obciążeń

służebnościami gruntowymi

GEODETA

Sławomir Zajaczkowski

numer zawod. Nr 9959

STAROSTWO POWIATOWE

Radziejów

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

tel. 54 285 35 75

GB-IV.3M/13K

A-D

19 SIE 2013

2956.203-8/2013

19 SIE 2013

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1969 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)

rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz

reprodukcje w celu rozpowszechniania

i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga

zezwoleń Starosty

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada

Przewodniczący Powiatowego Zespołu

Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE -38- Powiatowy Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1969 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przydomowa oczyszczalnia ścieków

(wyszczególnienie uzgodnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR GB-IV.6630.1.28.3451.2013

(sygn. opinii)

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada

Przewodniczący Powiatowego Zespołu

Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

Radziejów dnia 18 WRZ 2013

Drenaż $\phi 110$ PCH
4x9m co 1,5m

Osadnik V-2m³

Za zgodność z oryginałem



Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Belszewo Kolonia gm. Osiećciny dz.nr 22/1
p. Kazimierz Pawlak

TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.
Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: mgr inż. Andrzej Miazek mgr inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

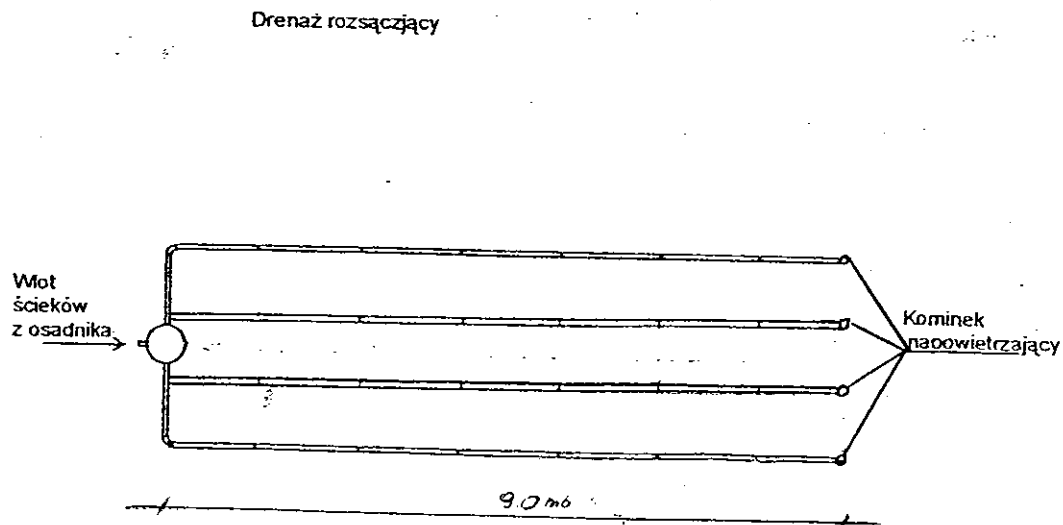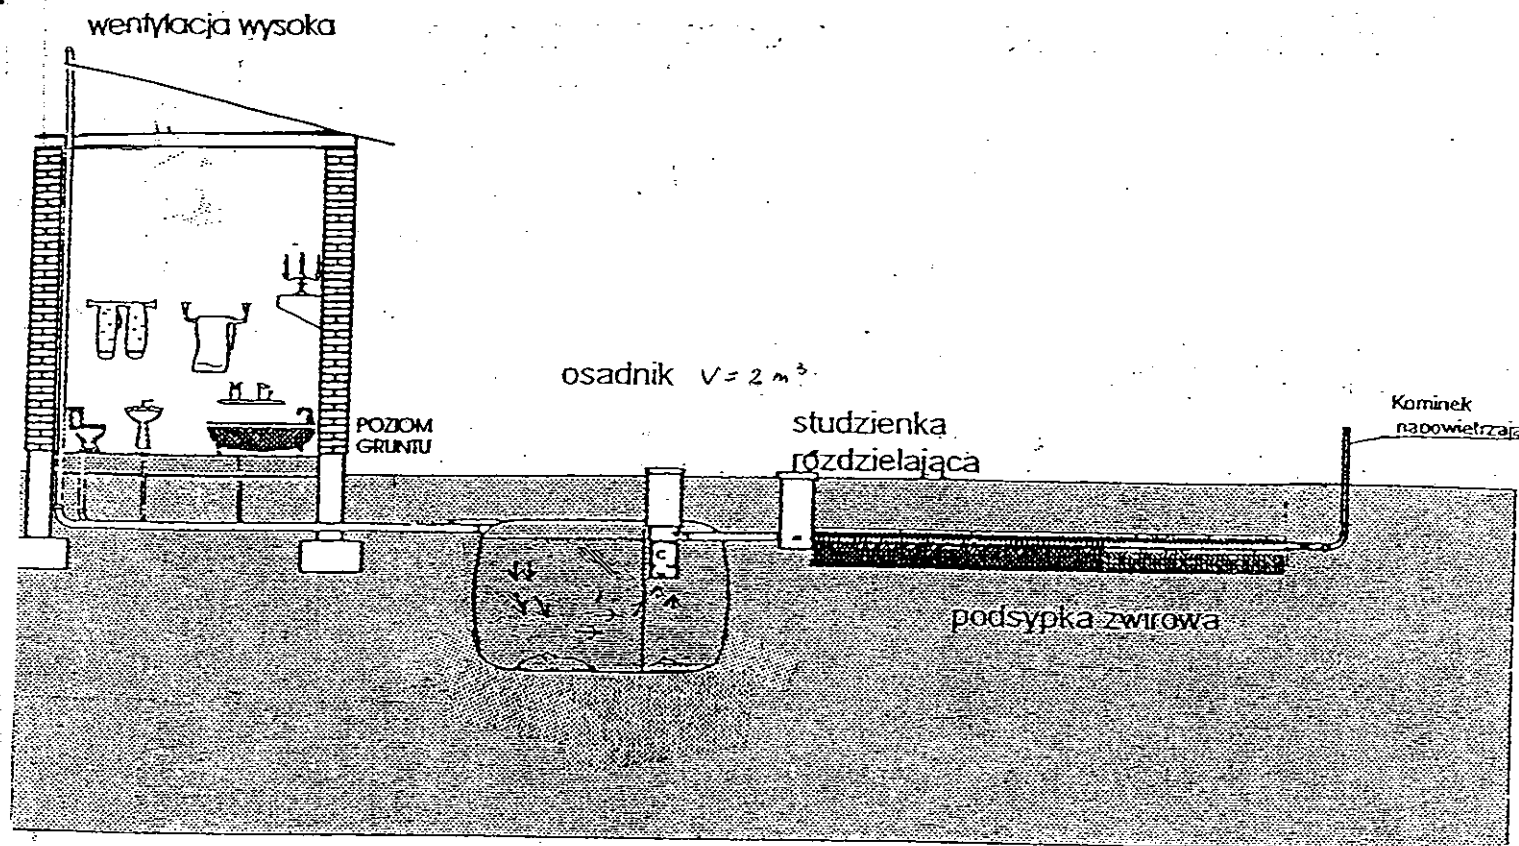

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bełszewo Kolonia gm Osiężyny dz.nr 22/1 p. Kazimierz Pawlak			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż.Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

-40-

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Agata Dybowska
Miejscowość: Bełszewo Kolonia 2
Numer działki: 62/3

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu:	14
Przykanalik 110PCV	24 mb

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	P.Ś.S.
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Włazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej: inżynierskiej
Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Data ważności: 05/94 Wk
Data: 12.12.2001

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 1000

Województwo : kujawsko-pomorskie

Układ współrzędnych: 1965/3

Powiat : radziejowski

Jed. ewid. : 041104 2 Osięciny

poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Óbręb : 0002 Belszewo

Sekcja mapy : 365.322.203

Mapa w oznaczonym zakresie

aktualna na dzień 29.07.2013 r.

KERG 2956-26/2013

Mapa do celów projektowych

bez ustalenia obciążeń

służebnościami gruntowymi

KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Sławomir Zajączkowski

87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 28A

tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582

NIP 891-102-21-63 REGON 340750452

GEODEZA

Sławomir Zajączkowski

Wzrost: 19959

STAROSTWO POWIATOWE

w Radziejowie

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kościuski 20/22, 88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 33-75

GB-V-321/13K

A-D

19 SIE 2013

2956.203-8/2013

19 SIE 2013

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwoleń Starosty

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
Kierownik Wydziału Geodezji
Kartografii i Budownictwa
GEODEZA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR 68-IV.6630.1.28.3757.2013 **Z up. STAROSTY**

(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18 WRZ 2013

inż. Dariusz Zasada

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodzącego zespołu)

Drenaż $\phi 110 PCH$
3x14m co 2m

Osadnik $110 \times V = 3 m^3$

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek
Za zgodność z oryginałem
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
z zakresu sieci i instalacji wodociągów-kanalizacyjnych
nr 114-V-7342-5/85/94Wk.proj.


Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.

PROJEKT BUDOWLANY


Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Belszewo Kolonia gm. Osięciny dz.nr 62/3
Agata Dybowska

TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.
Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk.proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.	<i>[Podpis]</i>	09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka	<i>[Podpis]</i>	

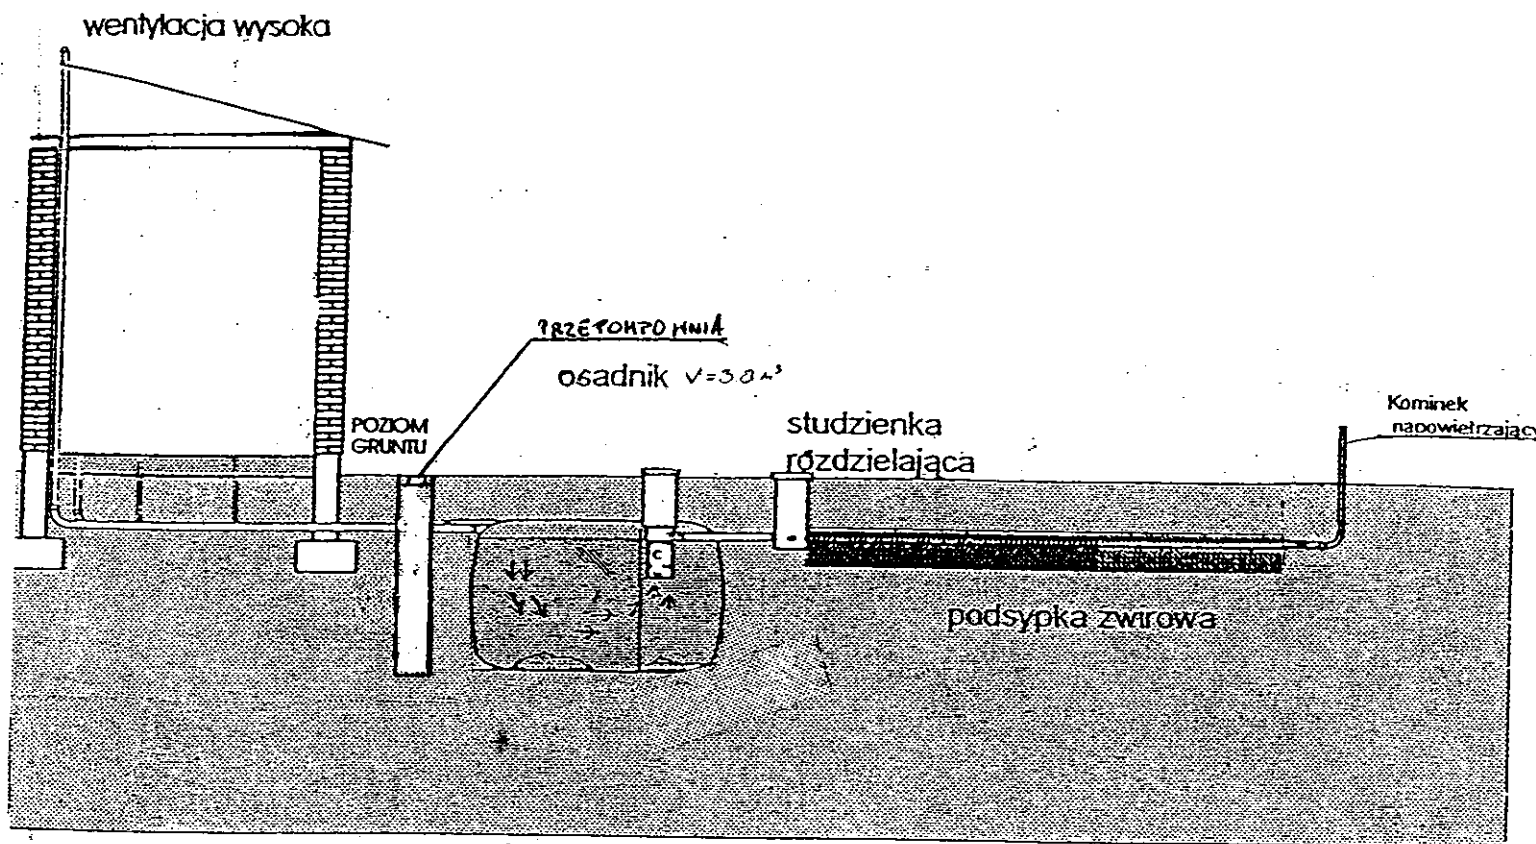

Drenaż rozsączający

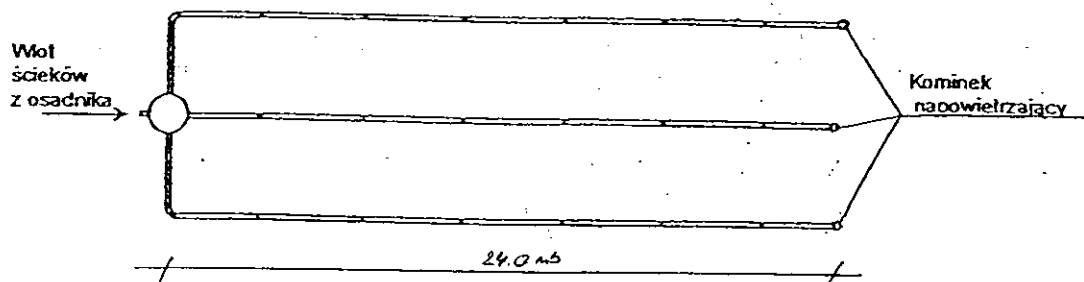

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Belszewo Kolonia gm Osiećciny dz.nr 62/3 p. Agata Dybowska			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Magdalena Ostrowska
Miejscowość: Bełszewo Kolonia 9
Numer działki: 19

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	6

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KIPI/1584/01

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 1000

Województwo : kujawsko-pomorskie Układ współrzędnych: 1965/3

Powiat : radziejowski

Jed. ewid. : 041104_2 Osięciny poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Obręb : 0002 Belszewo

Sekcja mapy : 365.322.203

Mapa w oznaczonym zakresie

aktualna na dzień 28.08.2013

KERG 2956-33/2013

KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI

INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Skarżysko Zajączkowski

Slawomir Zajączkowski
upr. zawod. nr 9959

Mapa do celów projektowych

bez ustalenia obciążeń

szużebnościami gruntowymi

87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 28A

tel. 54 282 6767, fax 54 282 4562

NIP 891-102-21-63 REGON 340750452

GEODETA

Slawomir Zajączkowski
upr. zawod. nr 9959

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-8/03, ul. Wlk
Kujawsko-Pomorskie

GB-IV. 857/13-K

ABCO

10. WRZ. 2013 2956.201-9/13

10. WRZ. 2013

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powołanych właściwemu organowi samorządowi architektury i budownictwa dla uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 453).

Z up. STAROSTY

OPINIA NR GB-IV. 6630.1.25.2468.2013
(sygn. opinii)

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Radziejów dnia 01. PAZ. 2013

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.


PROJEKT BUDOWLANY

Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Belszewo Kolonia gm. Osięciny dz. nr 19
p. Magdalena Ostrowska, obręb Belszewo


TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.

Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/05/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. i instal. wełn.		09/13
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

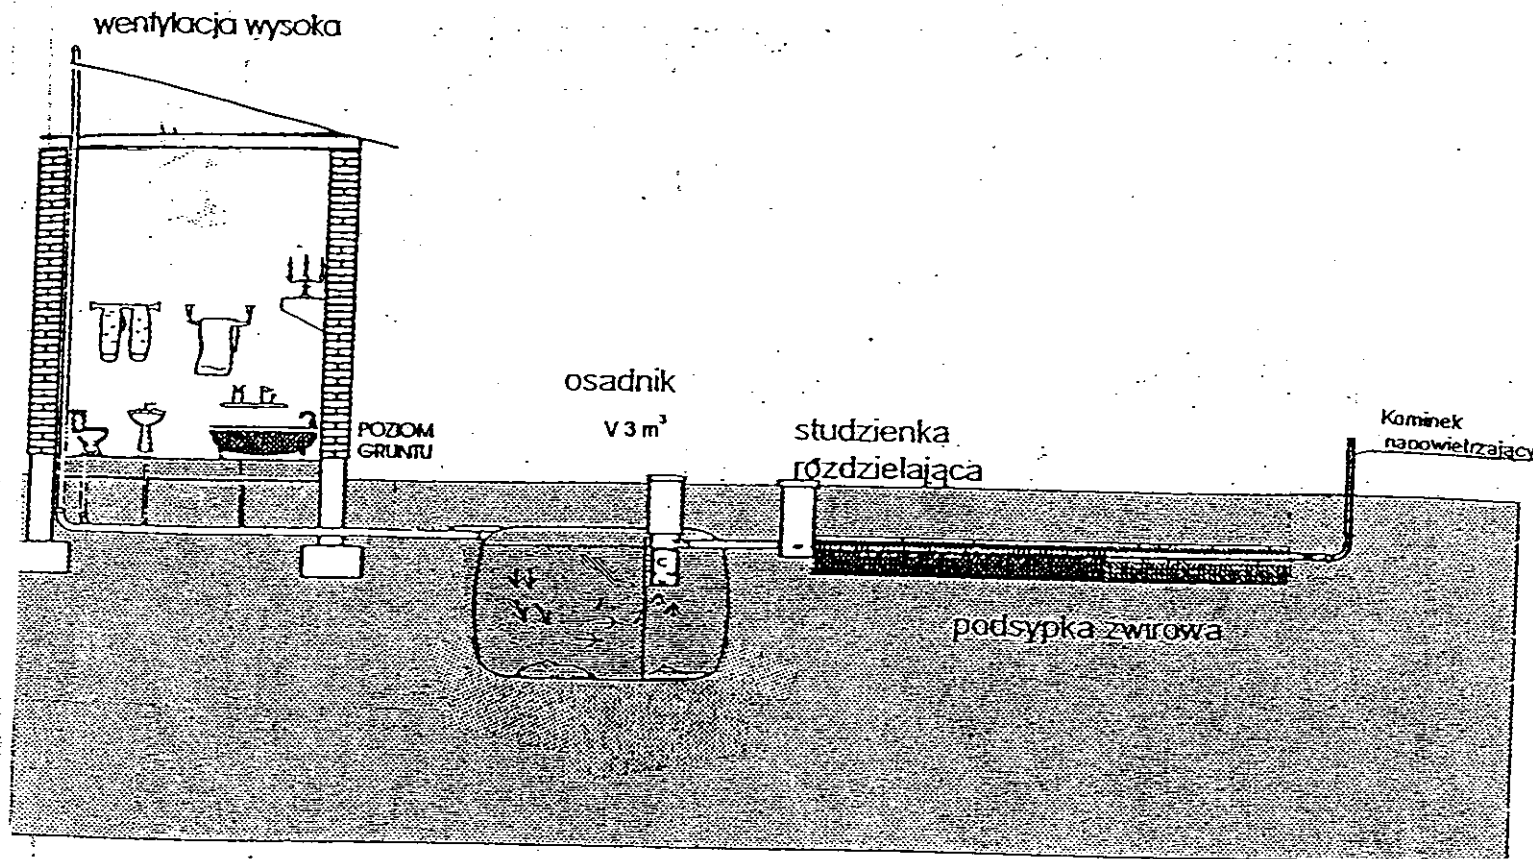

Drenaż rozsączający

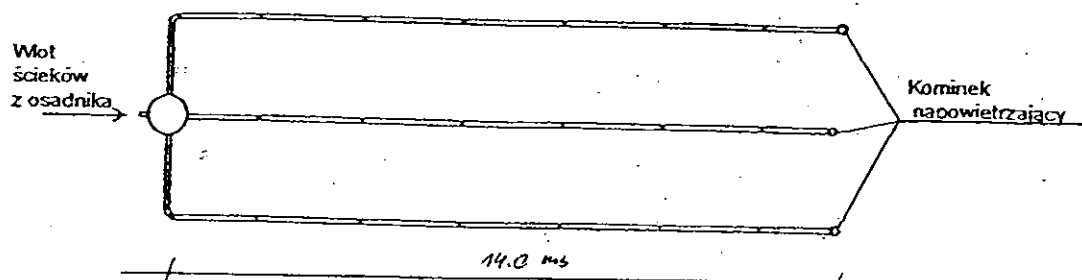

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Bełszewo Kolonia gm. Osiećciny dz. nr 19
p. Magdalena Ostrowska

TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Irena i Marian Kotlewscy
Miejscowość: Belszewo 8
Numer działki: 153/3

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny: 2000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego: 3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb: 10
Przykanalik 110PCV mb 12

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej: 50cm
Głębokość warstwy wspomagającej: 70cm
Szerokość warstwy rozsączającej: 50cm
Głębokość warstwy rozsączającej: 50cm

Przepompownia: P.Ś.O ; 32PE – 7 mb
Kopiec filtracyjny: 16x6
Istniejące : przykanalik i szambo do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki


- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:


- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Mazur

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr 11437 7342-5/85/94 WK
04.05.2014

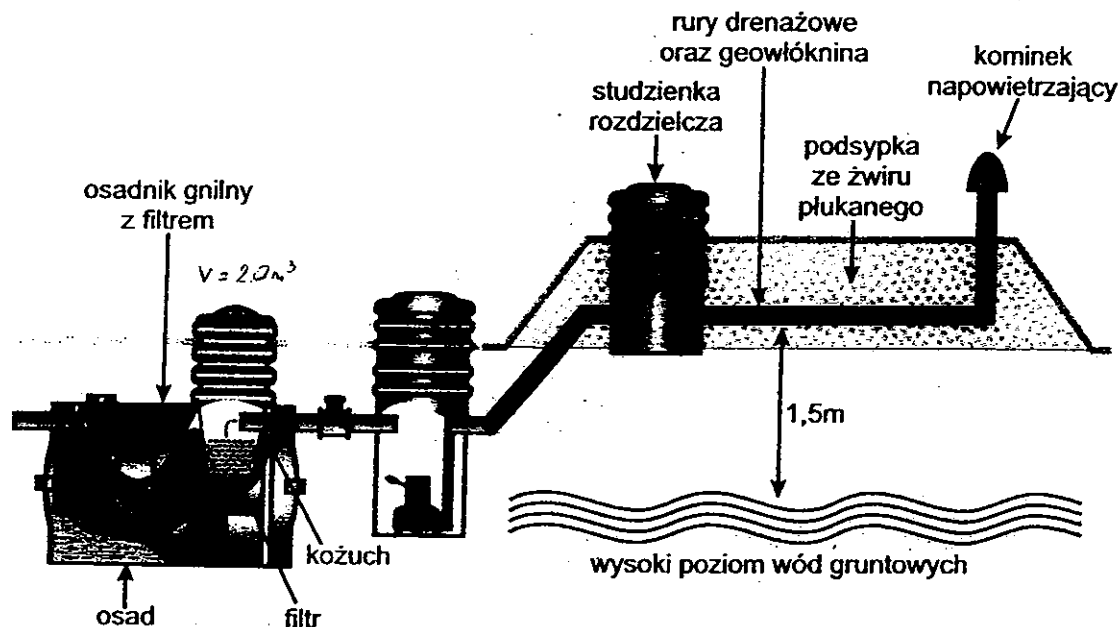

Drenaż rozszczepiony

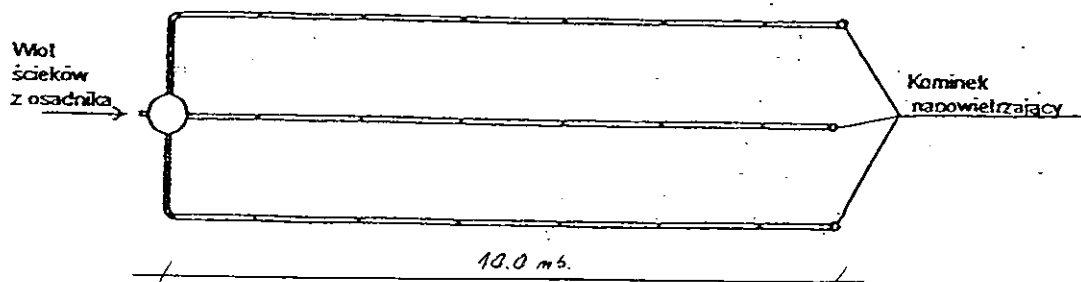

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Belszewo gm Osięciny dz.nr 153/3 p.p. Irena i Marian Kotlewscy			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Piotr; Paweł Kalociński
Miejscowość: Bełszewo 6A
Numer działki: 101/1;100

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	5
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	10
Przykanalik 110PCV mb	istn.
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	P.Ś.S
Kopiec filtracyjny:	16x6
Istniejące szambo -	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Pielichowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UIC V-7342-5/85/94 Wk
Woj. Lub. 0004/01

PROJEKTOWYCH

sko-pomorskie Układ współrzędnych: 1965/3

Osięcinę poziom odniesienia: Kronsztadt 60

252
zakresie
7.2013 r.

owych
żeń
owymi

OPISU
RUCHOMOŚCI

l. Słowackiego 28A
k 54 282 4582
EGON 348 50452

inż. Zdzisław Kowalski
diplom Nr 9959

OWE

entacji
nej
teńców

-IV. 3.11/13 K

W RADZIEJOWIE
DOKUMENTACJI
OGRANICZENIE

1:500... dokument
dniczej. Dokumenty
i plany do zabudowy

1 SIE 2013

23-8/2013

...projektowych.
...wzajemne
...zwiększenie
...jednostki
...geodezyjnych.

...wzajemne
...wzajemne
...wzajemne

...wzajemne
...wzajemne
...wzajemne

...wzajemne
...wzajemne
...wzajemne

...wzajemne
...wzajemne
...wzajemne

...wzajemne
...wzajemne
...wzajemne

...wzajemne
...wzajemne
...wzajemne

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodnił usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przydomowe oczyszczalnie ścieków
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć kopię z wynikami pomiarów powykonawczych do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.	
PROJEKT BUDOWLANY	
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Belszewo gm. Osięcinę dz. nr 100/100M p. Piotr, Paweł Kalociński	
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000	
Funkcja	Nadzwyczajna


Za zgodność z oryginałem

inż. Andrzej Kozłowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-technicznej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
1112/V/2042-6/87/94 WL

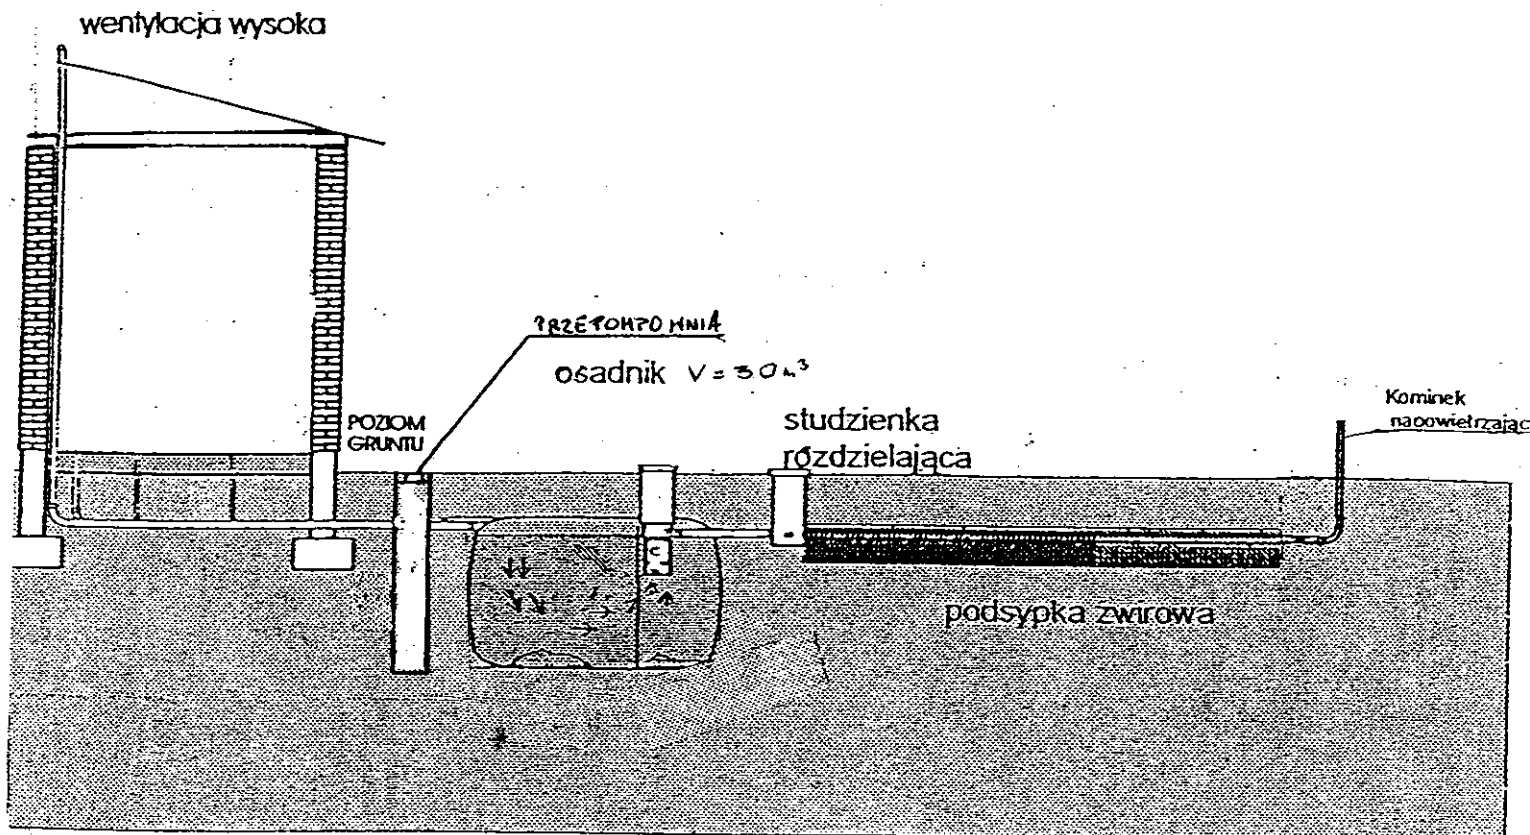

Drenaż rozsączający

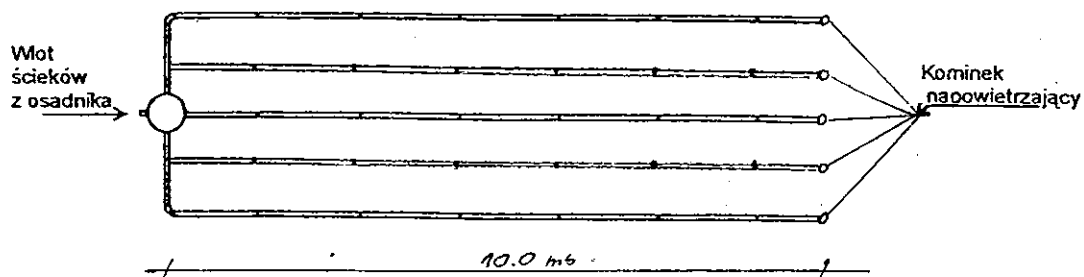

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bełszewo gm Osiećciny dz.nr 101/1;100 p.Piotr; Paweł Kalociński			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Mariusz Zygmunt
Miejscowość: Bełszewo 15A
Numer działki: 150

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	2000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	2
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	20
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	P.Ś.S.
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:


- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Małach


Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr 11A/V-11342-6/85/94 WK
KUTNO 11.04.2011

KERG 2956-26/2013

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94 w pr. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09.05.94

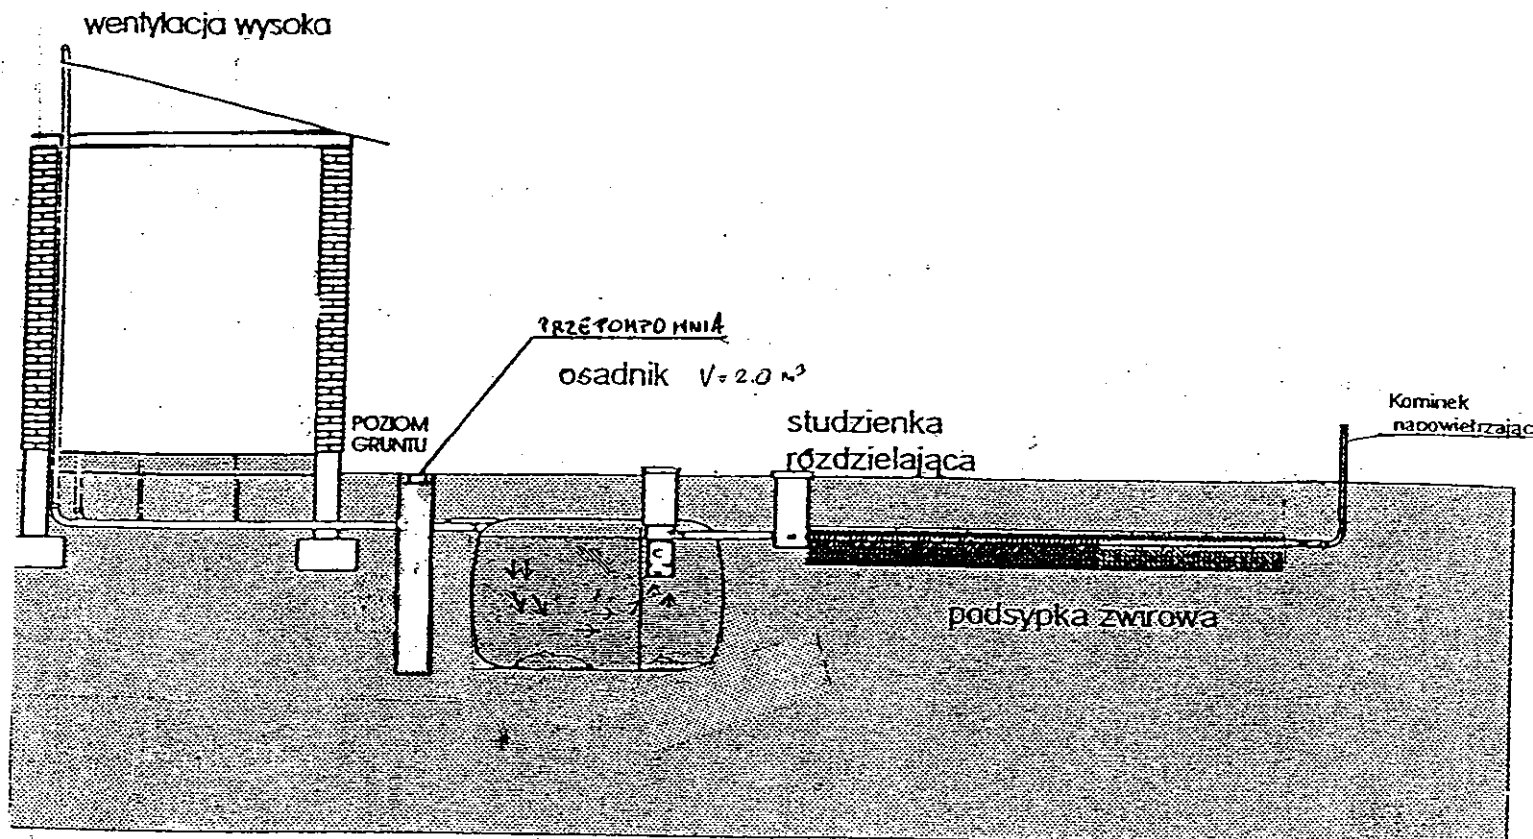

Drenaż rozsączający

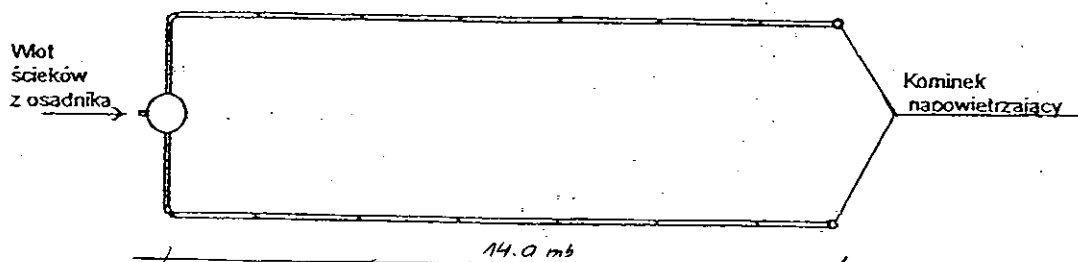

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Bełszewo gm Osiężyny dz. nr 150
p. Mariusz Zygmunt

TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Elżbieta Lewandowska
Miejscowość: Bełszewo 35
Numer działki: 170/1

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	5
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
15-12-2017

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 1000

Województwo : kujawsko-pomorskie Układ współrzędnych: 1965/3

Powiat : radziejowski

Jed. ewid. : 041104 2 Osięciny

poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Obręb : 0002 Belszewo

Sekcja mapy : 365.324.052

Mapa w oznaczonym zakresie
aktualna na dzień 29.07.2013 r.

KERG 2956-26/2013

Mapa do celów projektowych
bez ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi

**KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI
INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI**
Stawomir Zajęczkowski
87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 28A
tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582
NIP 891-102-21-63 REGON 340750452

GEODETA

Stawomir Zajęczkowski

inw. Nr 9950

STAROSTWO POWIATOWE

w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel./fax 285-38-75

GB-IV.3M/13K

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W obszarze oznaczonym linią
A-B (zob. załącznik nr 1) do
dokumentacji projektowej
zob. załącznik nr 1

29.07.2013

10 SIE 2013

10 SIE 2013

10 SIE 2013

Nie wykazuje się istnienia w
obszarze oznaczonym linią
A-B (zob. załącznik nr 1) do
dokumentacji projektowej
zob. załącznik nr 1

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcję w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
Kierownik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Budownictwa
GEODETA POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1288) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

.....
.....
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR GB-IV.6630.1.28.3757-2013


(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18. WRZ. 2013

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

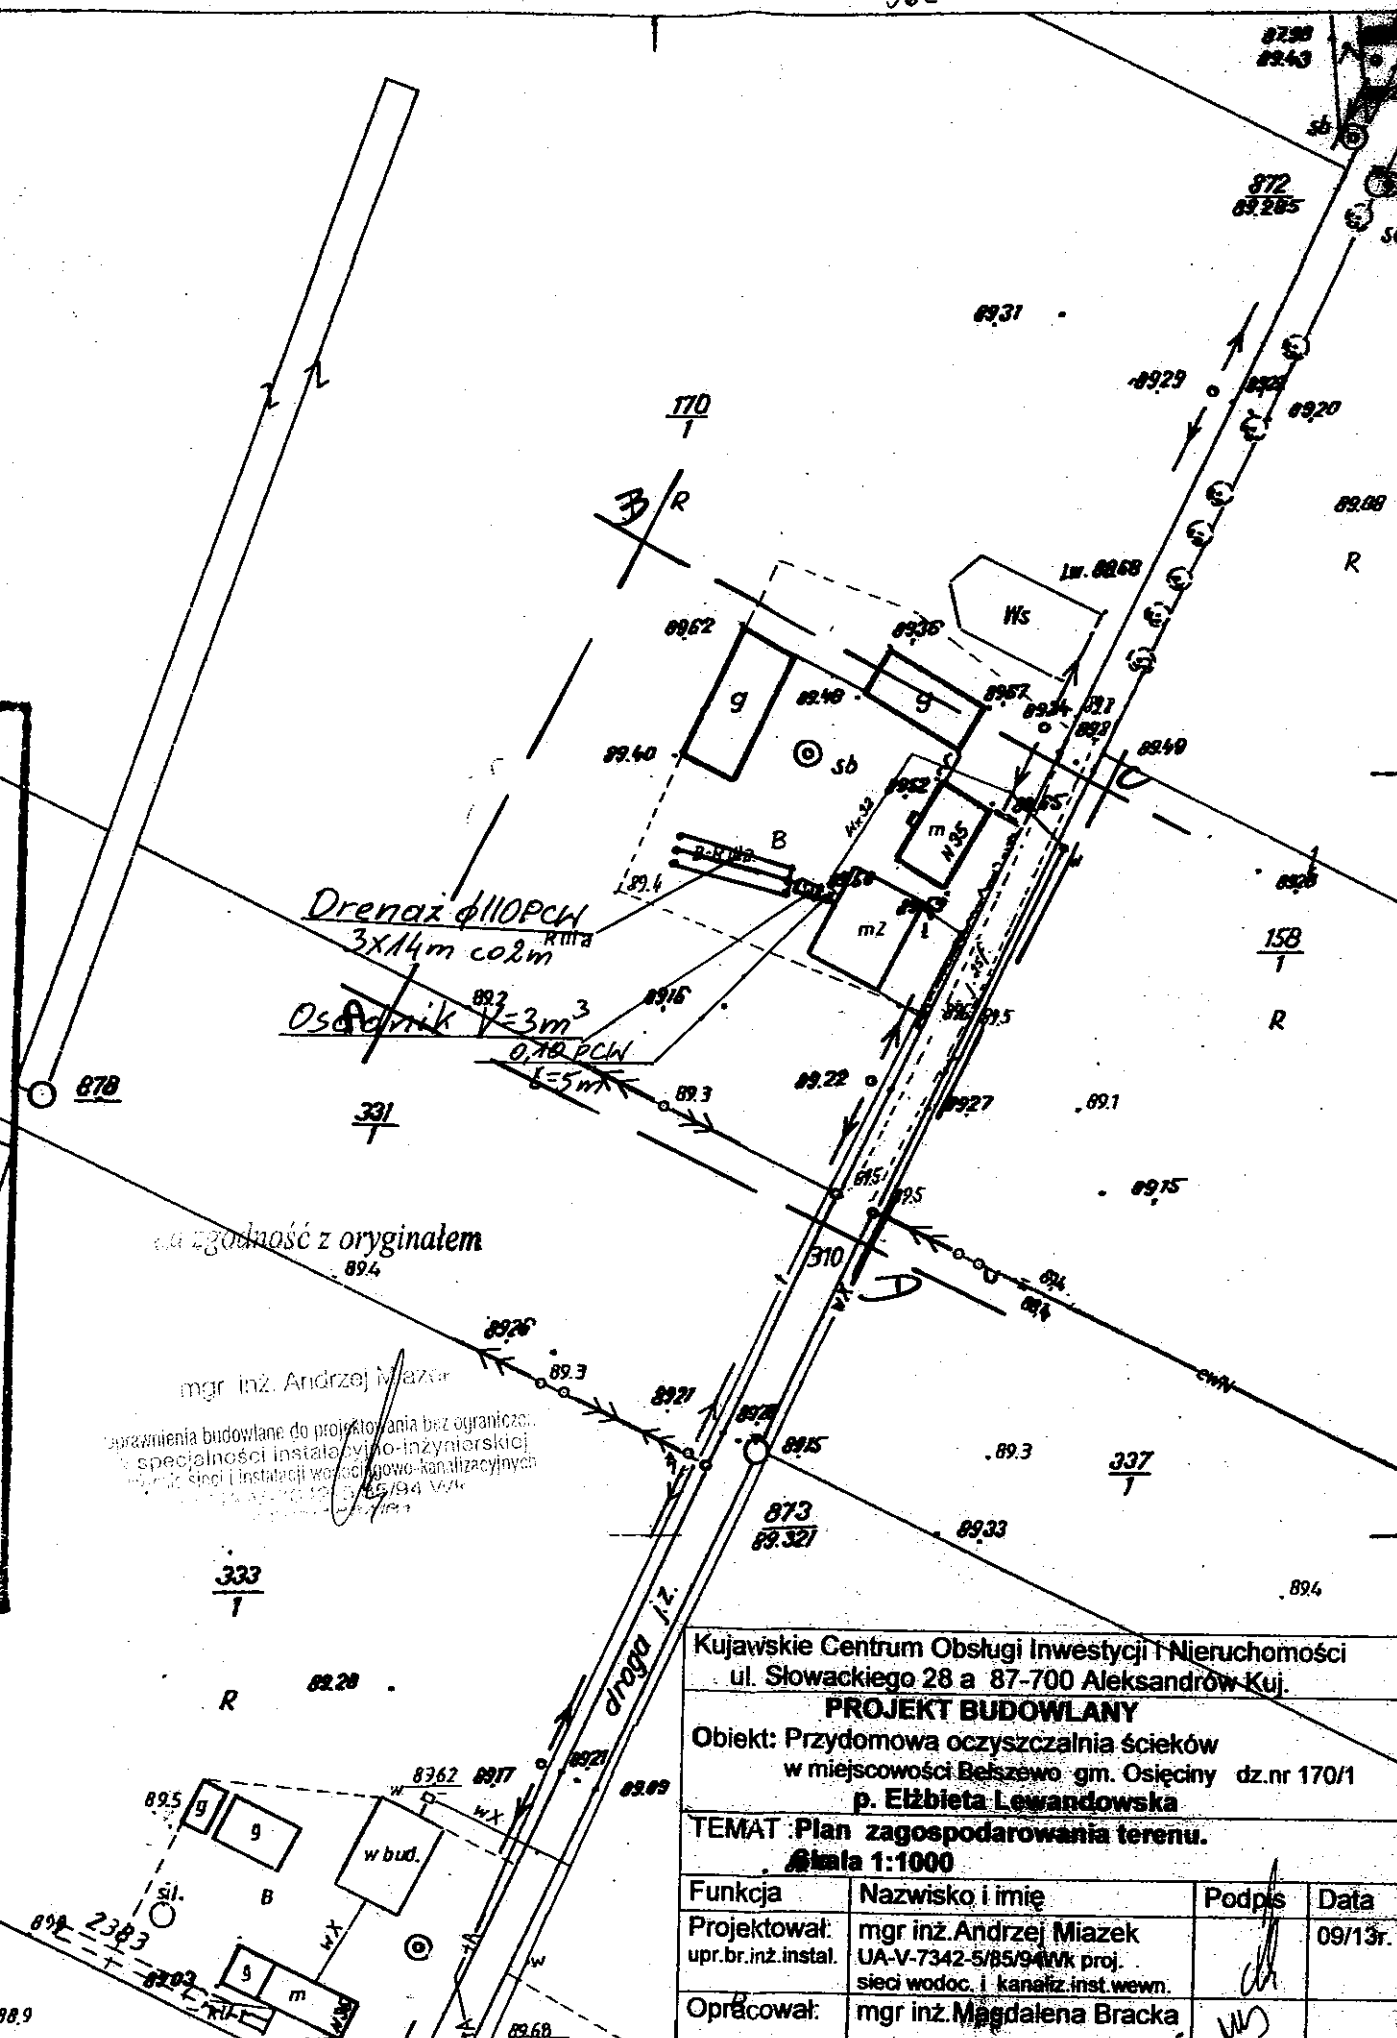

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.


PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Belszewo gm. Osięciny dz.nr 170/1
p. Elżbieta Lewandowska


TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.

Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

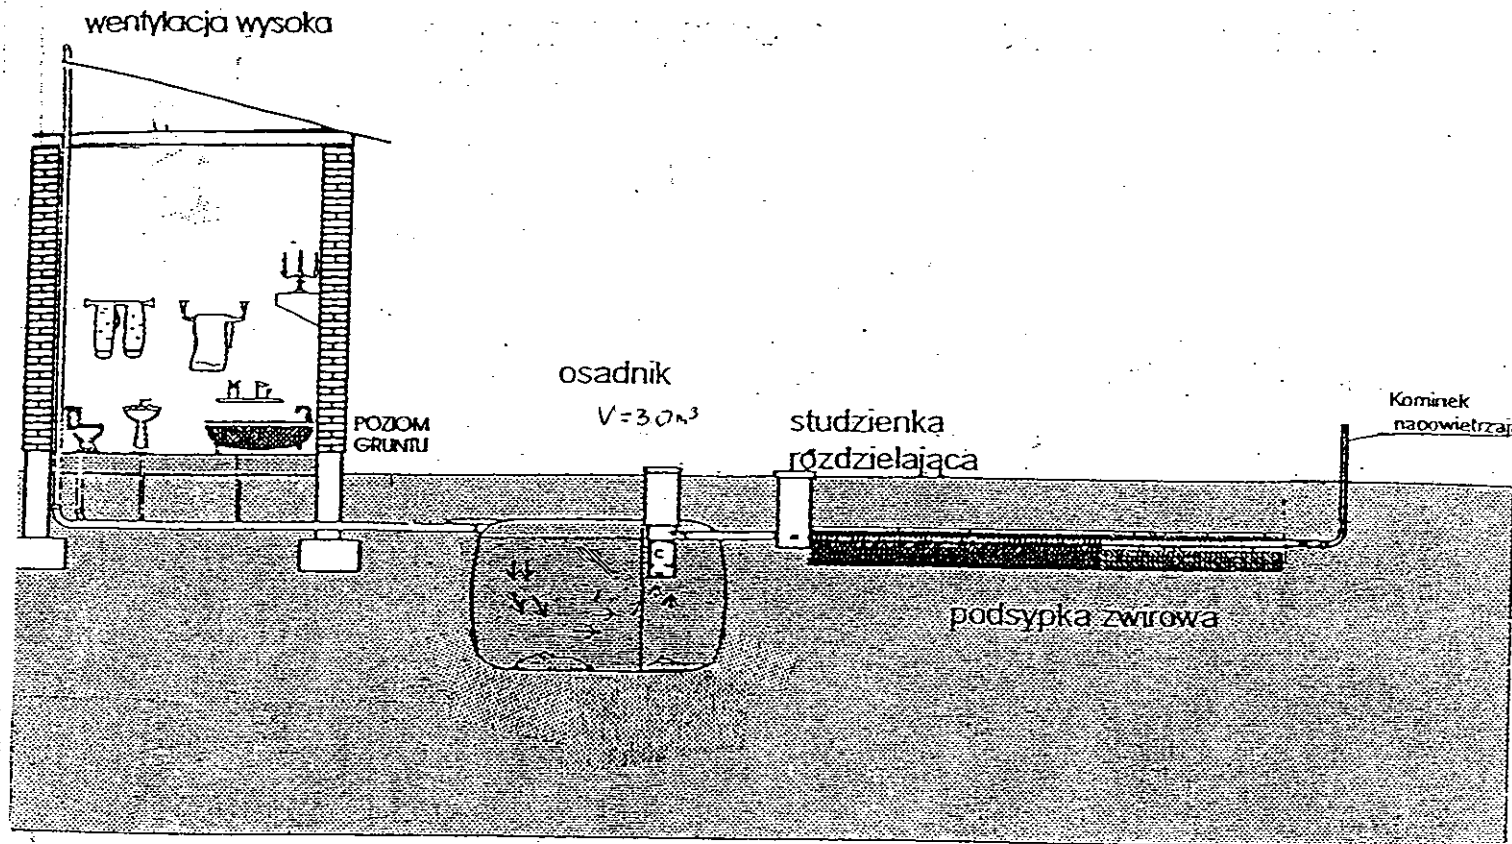

Drenaż rozsączający

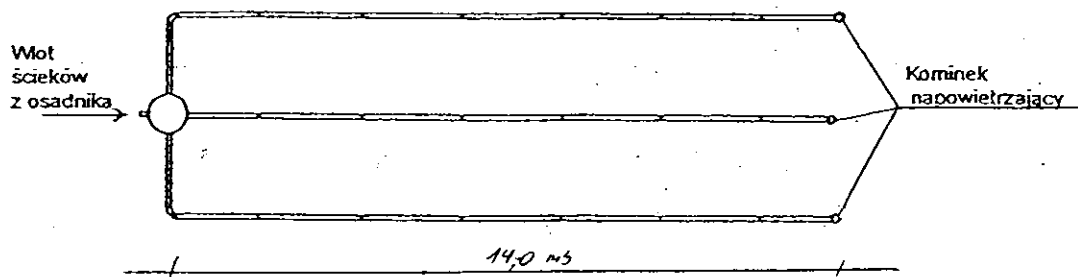

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bełszewo gm. Osiećciny dz. nr 170/1 p. Elżbieta Lewandowska			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Jan Bartczak
Miejscowość: Bełszewo 46
Numer działki: 59/3

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	2000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	2
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	istn.
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Mazek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KUPIS/1584/01

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Województwo : kujawsko-pomorskie Układ współrzędnych: 1965/3

Powiat : radziejowski

Jed. ewid. : 041104_2 Osięciny

Obręb : 0002 Belszewo

Sekcja mapy : 365.322.202.204

Mapa w oznaczonym zakresie

aktualna na dzień 29.07.2013 r.

KERG 2956-26/2013

Mapa do celów projektowych

bez ustalenia obciążeń

służebnościami gruntowymi

**KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI
INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI**

Slawomir Zajęczkowski

87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 28A

tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582

NIP 891-102-21-63 REGON 340750452

GEODETA

Slawomir Zajęczkowski

nr zawod. Nr 9950

STAROSTWO POWIATOWE

w Radziejowie

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kościuszki 26/22, 88-200 Radziejów

tel./fax 54 285-38-75

GB-IV.3M/13 K

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W obszarze objętej tym projektem dokonano
aktualizacji treści mapy zasadniczej Dokumentacji
z pomiaru usytuowania i wysokości punktów
powiatowego w dniu 19.08.2013

Wzrostła powierzchnia terenu
zabudowy i terenów zielonych

Projektant: mgr inż. Andrzej Miazek

19.08.2013

19.08.2013

Nie wyklucza się istnienia w terenie

innych obiektów, które nie zostały

z uwzględnieniem w projekcie

tytułu projektu i nie zostały

z uwzględnieniem w projekcie

tytułu projektu i nie zostały

tytułu projektu i nie zostały

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1088 ze zm.)

rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz

reprodukcje w celu rozpowszechniania

i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga

zezwolenia Starosty

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada

Kierownik Wydziału Geodezji

Kartografii, Architektury i Budownictwa

GEODEZJA

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KL-1015-1-1-01/94

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE -59- Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1088 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

.....
(Wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wytyczeniami powykonawczymi właścicielowi obiektu, administracji architektonicznej i podległej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR 63-IV.6630.1-28.3157-2013 **Z up. STAROSTY.**

(sygn. opinii)

Radziejów dnia 13 WRZ 2013

R

inż. Dariusz Zasada

Przewodniczący Powiatowego Zespołu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych

sieci uzbrojenia terenu) imię, nazwisko, podpis

przewodniczącego zespołu)

R

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.

PROJEKT BUDOWLANY

Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków


w miejscowości Belszewo gm. Osięciny dz.nr 59/3

p. Jan Bartczak


TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.

Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94 Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

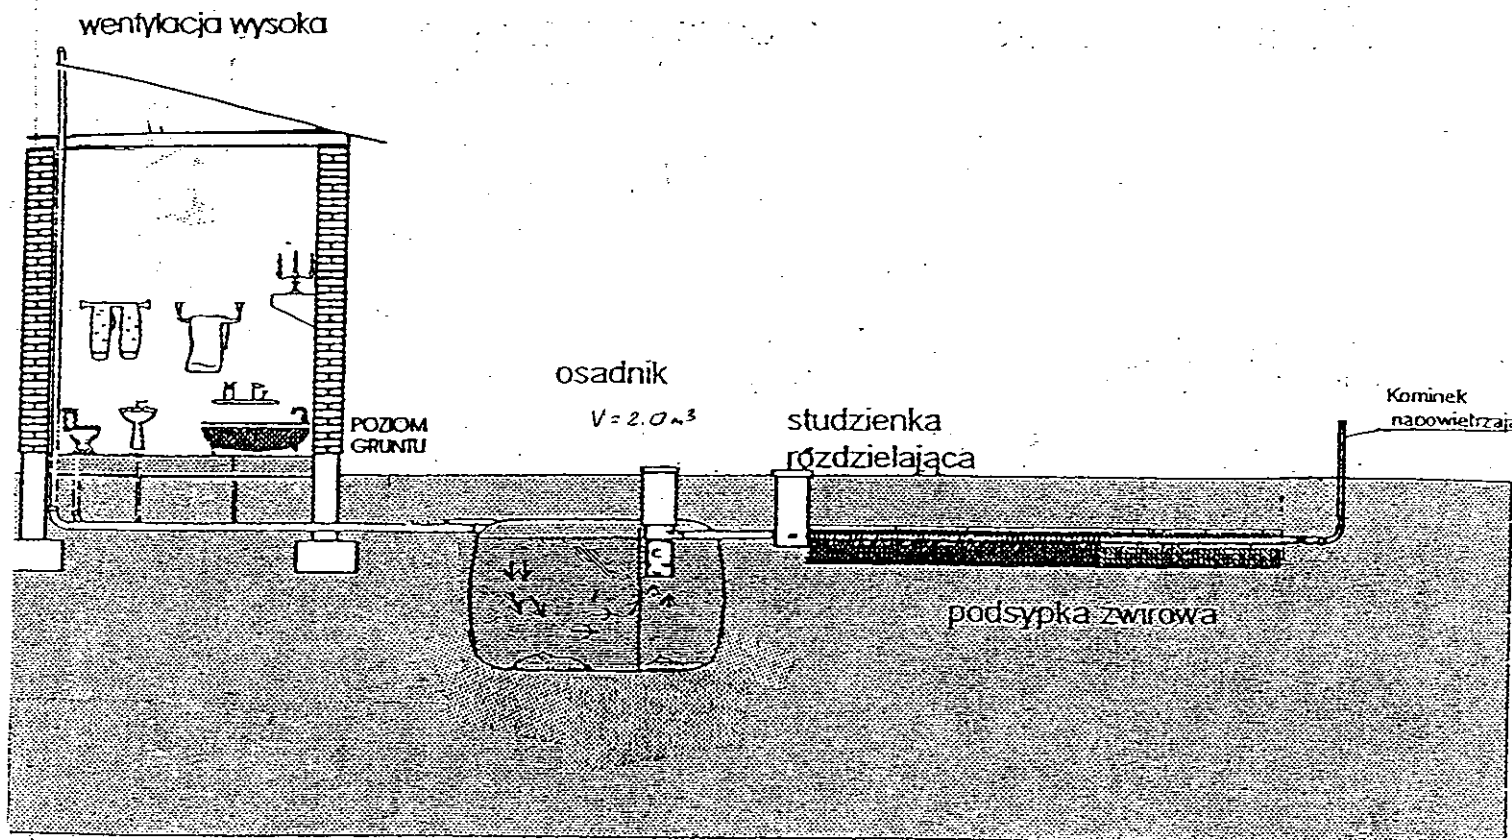

Drenaż rozsączający

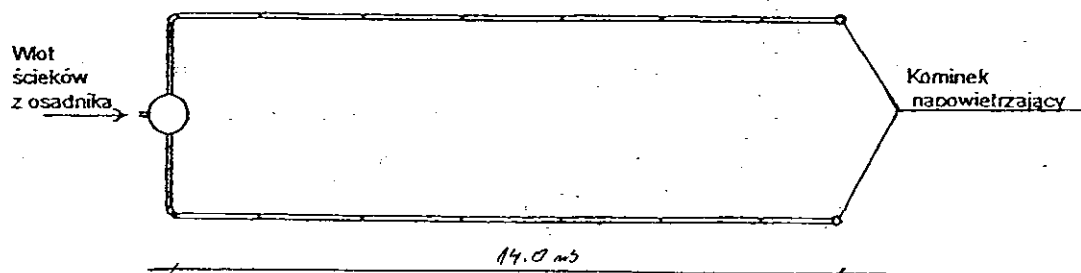

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Bełszewo gm. Osiężyny dz. nr 59/3
p. Jan Bartczak

TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Olga Pietrzak
Miejscowość: Belszewo 25
Numer działki: 189/6

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	3

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr IJA-V-7002-5/85/94 WK
KLUBA 12.04.2011

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 1000

Województwo : kujawsko-pomorskie Układ współrzędnych: 1965/3

Powiat : radziejowski

Jed. ewid. : 041104_2 Osięciny poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Obręb : 0002 Belszewo

Sekcja mapy : 365.322.251

Mapa w oznaczonym zakresie

aktualna na dzień 28.08.2013 r.

KERG 2956-33/2013

**KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI
INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI**

Sławomir Zajączkowski

87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 28a

tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582

NIP 891-102-21-63 REGON 340750432

Mapa do celów projektowych

bez ustalenia obciążeń

służebnościami gruntowymi

GEODETA

Sławomir Zajączkowski

upr. zawod. nr 9959

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-technicznej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94Wk

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodetyczne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przydomowa oczyszczalnia ścieków

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodetycznej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodetycznych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor, zobowiązany jest przystąpić do zawiązania powiatowego zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, do zadań administracji architektoniczno-budowlanej, sporządzenie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i wnieść je w poczynku 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodetycznej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR *3468-2013* **Z up. STAROSTY**

(sygn. opinii)

Radziejów dnia **01. PAZ. 2013**


inż. Dariusz Zasada

Przewodniczący Powiatowego Zespołu


Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)


Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodetyczne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

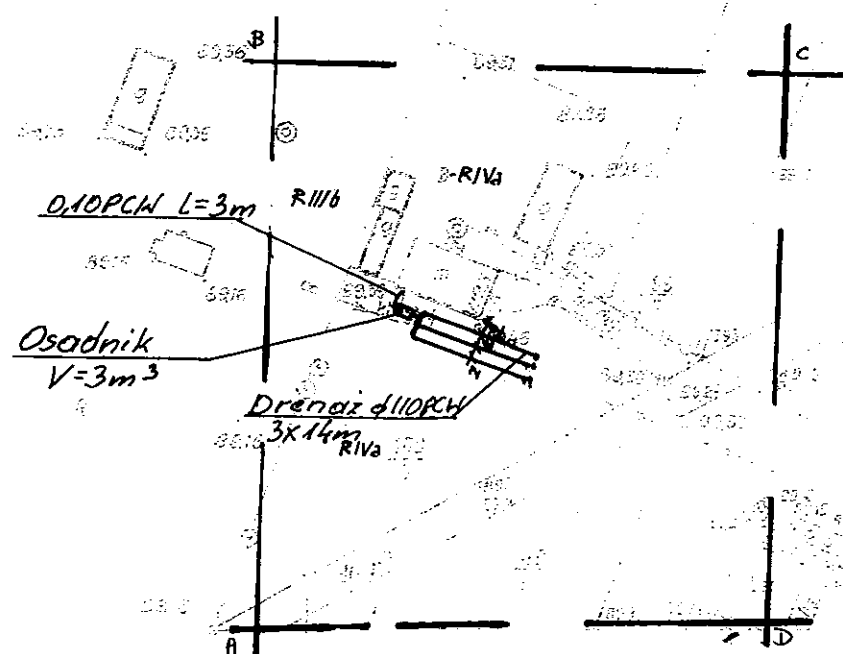

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Belszewo gm. Osięciny dz. nr 189/6 p. Olga Pietrzak			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst.wewn.	<i>[Signature]</i>	09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka	<i>[Signature]</i>	

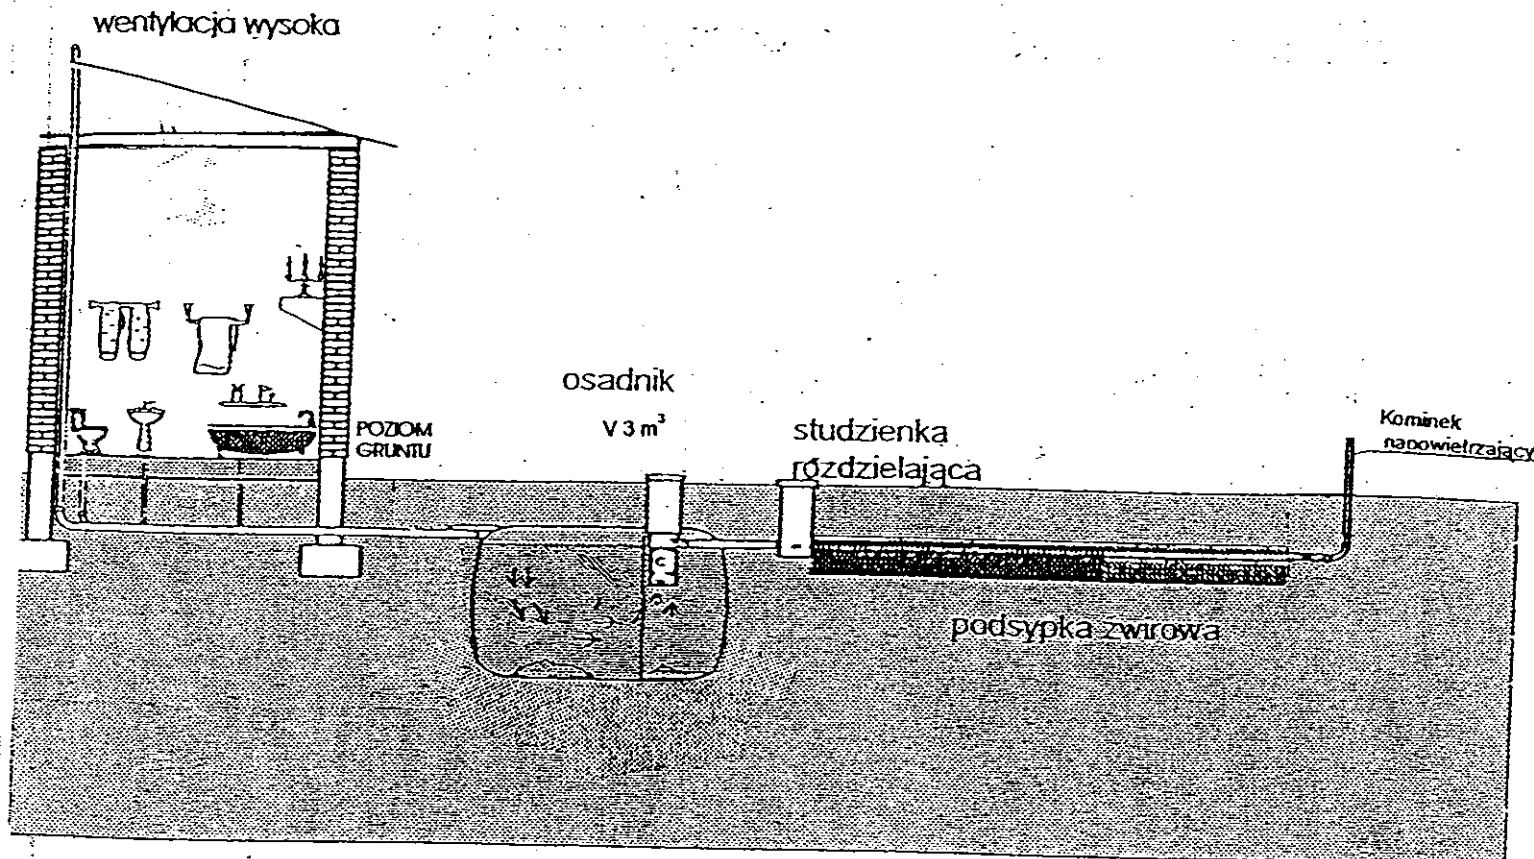

Drenaż rozsączający

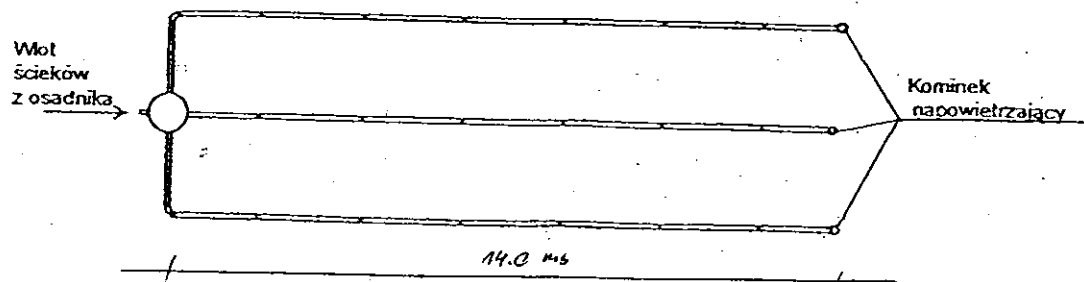

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Bełszewo gm. Osiężyny dz. nr 189/6
p. Olga Pietrzak

TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Andrzej Walczak
Miejscowość: Bełszewo 40
Numer działki: 44/2

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	2000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	2
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	10

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Mazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342/1585/94 Wk
KLPA/1584/01

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 1000

Województwo : kujawsko-pomorskie Układ współrzędnych: 1965/3

Powiat : radziejowski

Jed. ewid. : 041104_2 Osiecinie poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Obręb : 0002 Belszewo

Sekcja mapy : 365.411.163

Mapa w oznaczonym zakresie

aktualna na dzień 28.08.2013 r.

KERG 2956-33/2013

Mapa do celów projektowych

bez ustalenia obciążeń

służebnościami gruntowymi

KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI

INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Sławomir Zajęczkowski

87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 28a


tel. 54 282 6767, fax 54 282 4562

NIP 891-102-21-63 REGON 340750432

GEODETA

Sławomir Zajęczkowski

upraw. zawod. nr 9959

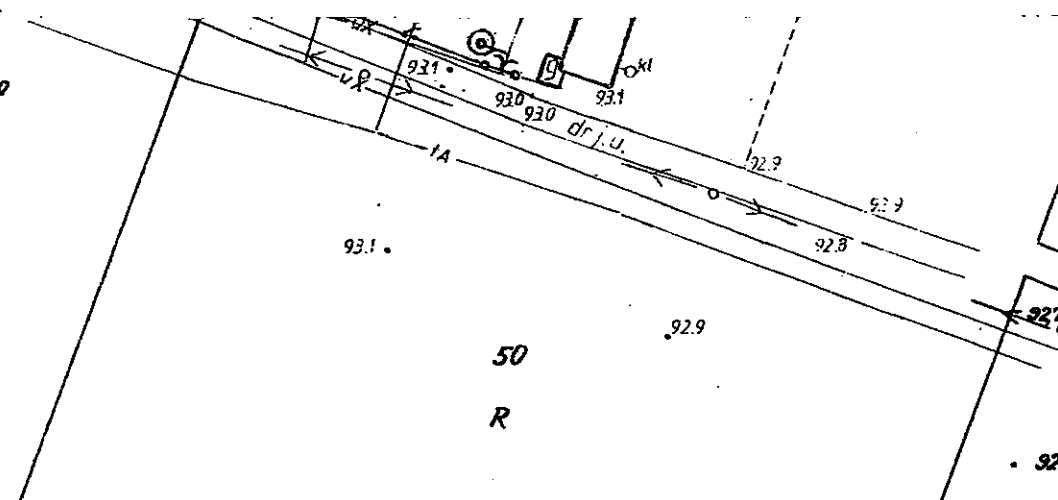

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1269) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć wniosek o zmianę projektu do właściwego organu administracji samorządowej - powiatowej, który po usytuowaniu projektowanego obiektu, w terminie 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR 66-02.663.1.2R.3768.2013
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 01.09.2013

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)


Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek


Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KUP/13/1584/01

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Belszewo gm. Osiecinie dz. nr 44/2 p. Andrzej Walczak			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94 Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.	<i>[Signature]</i>	09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka	<i>[Signature]</i>	

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

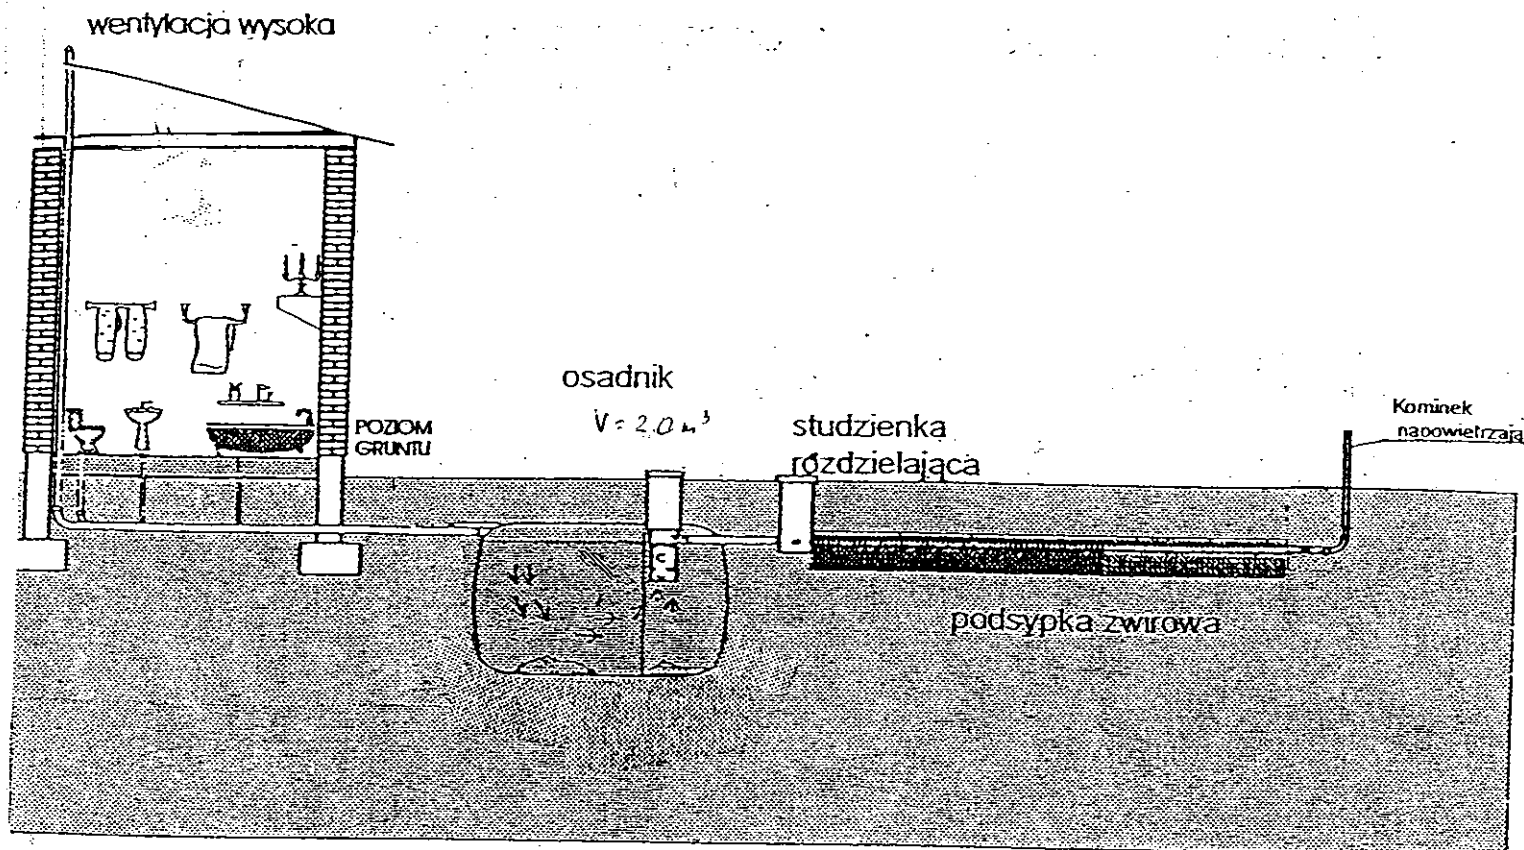

Drenaż rozsączający

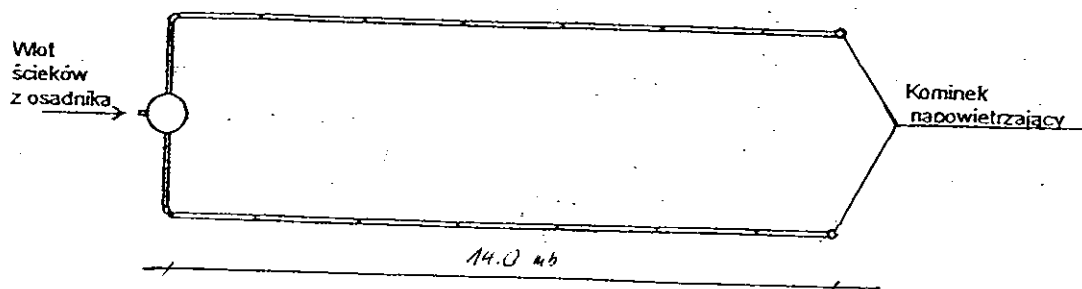

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bełszewo gm. Osiężyny dz. nr 44/2 p. Andrzej Walczak			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Henryk Góziór
Miejscowość: Bilno 15
Numer działki: 106/1

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	istn.
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KUP 11/1 994/91

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000
Obręb: 0003 Bilno dz. 106/1
Gmina: 041104_2 Osiećiny
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 07.08.2013
KERG: 2900-23/2013
Godło mapy: 365.144.142
Księga robót: 144/2013
Układ wsp. 1965/3
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

KUJAWSKIE CENTRUM
OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Aleksandra Kojanek ul. Sieradzkiego 28a, tel. 54 282 6767, fax 54 282 6382
www.kujawskicentrum.pl, mail: biuro@kujawskicentrum.pl

GEODETA

Sławomir Zajęczkowski
upraw. zawod. nr 9959

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1266) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje moc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR 68-IV.6630.1.28.3757.2013
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18. WRZ 2013

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Organ uzgadniający usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci inżynierskich (wodociągów i kanalizacji)

UA-V-7342-5/85/94 WK

KUJAWSKIE CENTRUM

STAROSTWO POWIATOWE
w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel./fax 54 285-3836

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W obszarze oznaczonym linią A-B dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniające plany i rysunki asygnacji powiatowego w dniu 27.08.2013
zaewidencjonowane: 2900-184-4/2013
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
27.08.2013
(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko i służbowe oznaczenie)


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych - niż wskazane na niniejszej mapie - obiektów, które nie były zaliczone do inwentaryzacji lub których brak jest informacji w istniejących branżowych

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcja w celu rozpowszechniania i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty


Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
Kierownik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Architektury i Budownictwa
GEODETA POWIATOWY

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Sieradzkiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przedomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bilno gm. Osiećiny dz. nr 106/1 p. Henryk Góźtor			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr. br. inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94WK proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

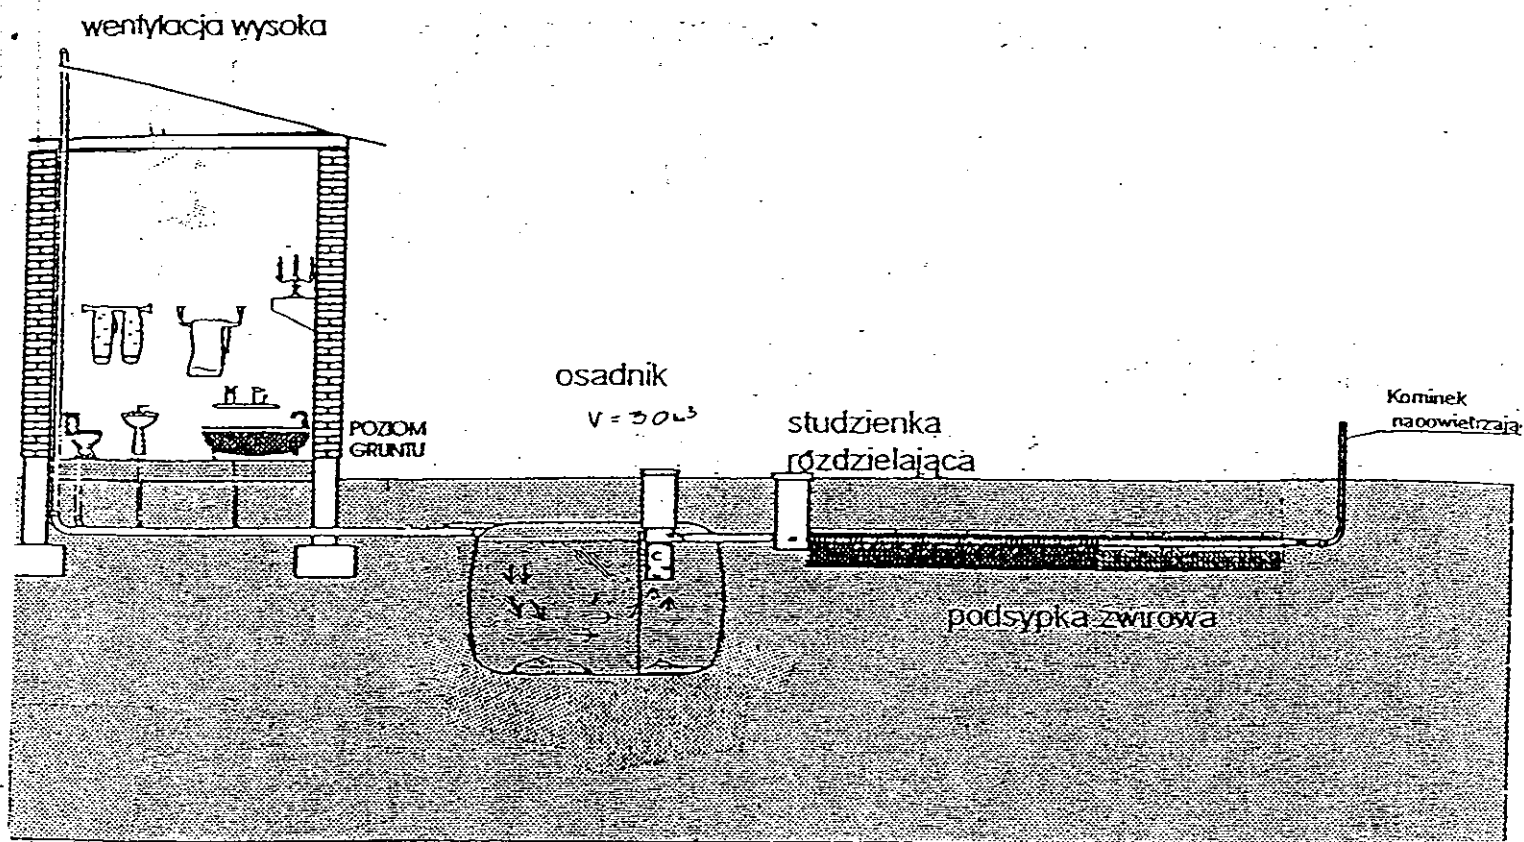

Drenaż rozsączający

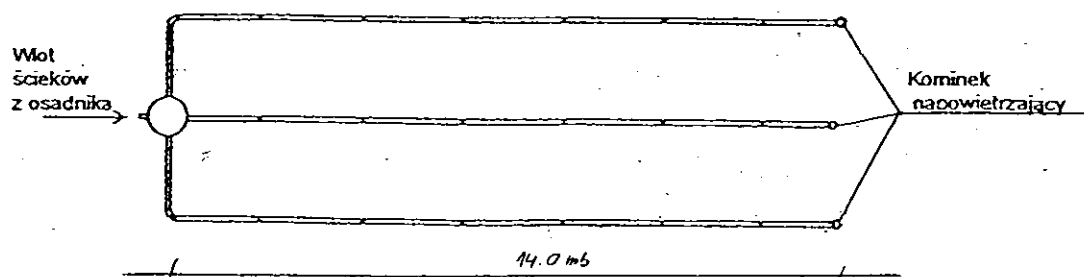

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bilno gm. Osiećiny dz. nr 106/1 p. Henryk Guzior			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Artur Krusiński
Miejscowość: Bilno38
Numer działki: 197/2

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	2
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	20
Przykanalik 110PCV mb	istn.
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94-Wk
L.P.18/1 584/01

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH -71-

Skala: 1:1000
Obręb: 0003 Bilno dz. 197/2
Gmina: 041104 2 Osięciny
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 07.08.2013
KERG: 2900-23/2013
Godło mapy: 365.144.194
Księga robót: 144/2013
Układ wsp. 1965/3
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

KUJAWSKIE CENTRUM
OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Aleksander Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582
www.kujawskicentrum.pl, mail: biuro@kujawskicentrum.pl

GEODETA

Slawomir Zajaczkowski
upr. zawod. nr 9959

STAROSTWO POWIATOWE
w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel./fax 54 285-38-75

GB-IV 327/13 K

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze niniejszej mapy
aktualizacja treści, danych
i pomiarów uzupełniających
powiatowego w dniu
rewidencjonowania
Niniejsza mapa może być używana
Projektowane obiekty i instalacje
pozwolniam na wyłączenie
i inwentaryzacji powiatowej
uprawnione do wykonywania prac
(miejscowość i data)

27 SIE 2013
2900-194-4/2013

Wskazuje się instalacje w terenie
na podstawie mapy, na której
były zgłoszone do inwentaryzacji lub
o których brak jest informacji w
miejscach branżowych

POWIATOWE W RADZIEJOWIE
uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
Dz. Urz. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1260) uzgodniono
sieci uzbrojenia terenu

oczyszczalni

uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
ci ściek lub kanału, który ma być wytyczony
sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci

w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia
go i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
ci uzbrojenia terenu oraz zespółów uzgadniania

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek


iprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/PK/Wk

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.


PROJEKT BUDOWLANY

Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Bilno, gm. Osięciny dz. nr 197/2

zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcję w celu rozpowszechniania

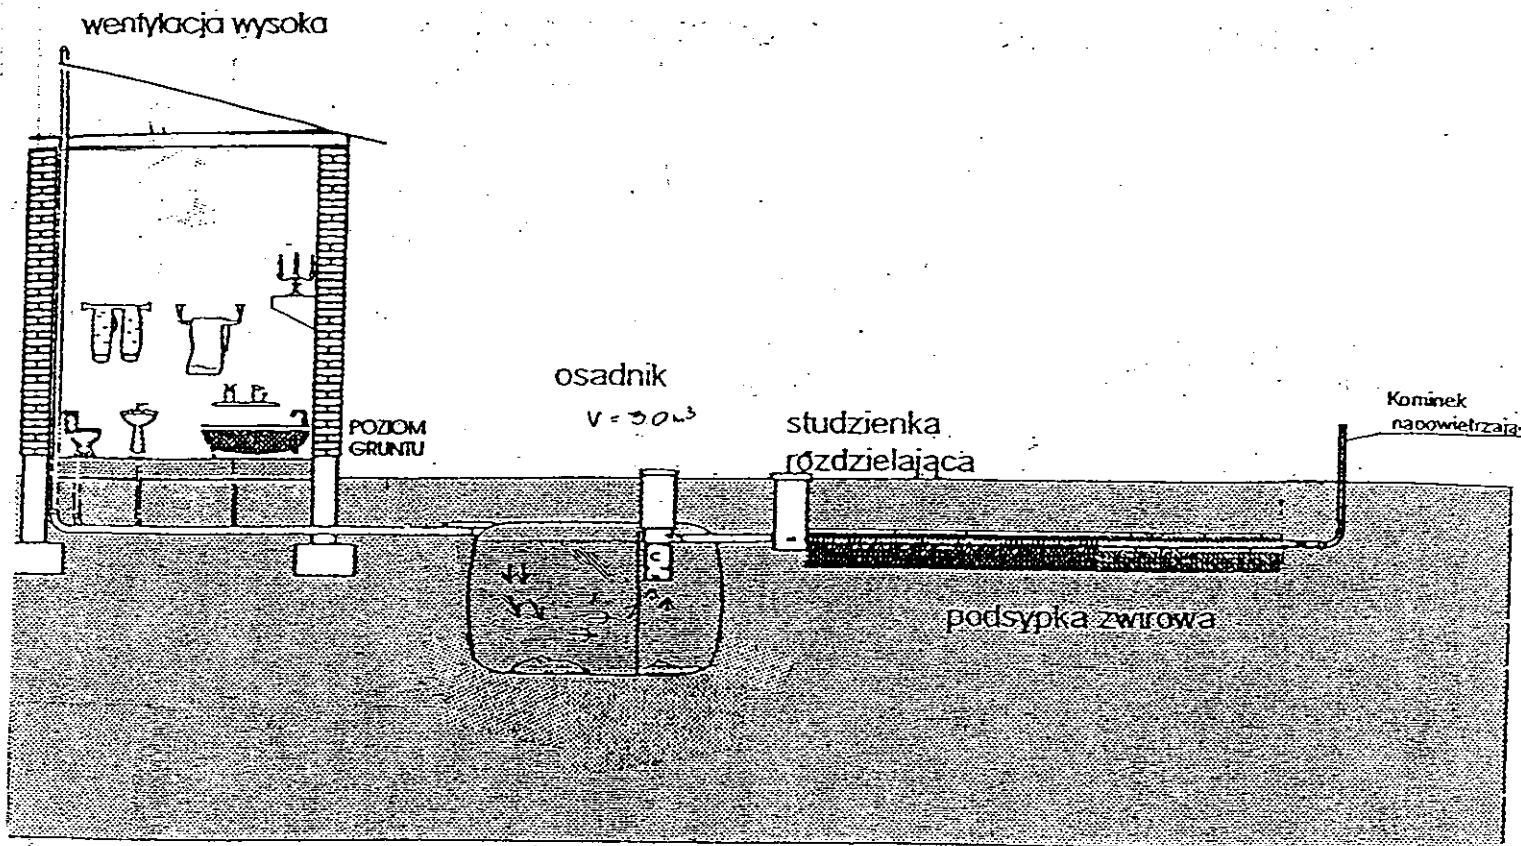

Drenaż rozsączający

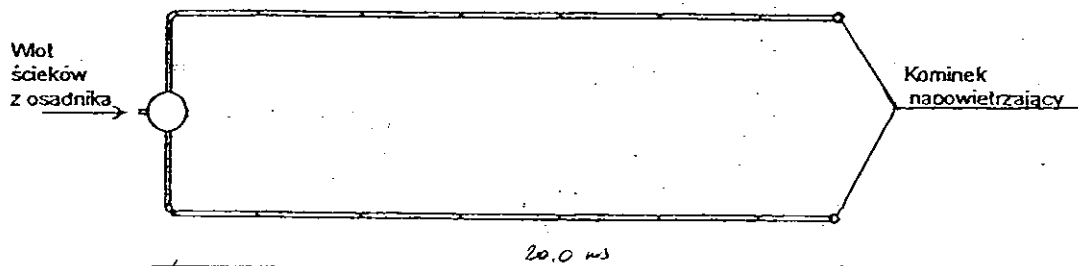

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bilno gm. Osieczyny dz. nr 197/2 p. Artur Krusiński			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Marek Erwiński
Miejscowość: Bodzanówek 18
Numer działki: 1/1

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	istn.
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Mrazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/84 WK
KUP/10/1 2008/01

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000
Działka: 1/1
Obręb: 0004 Bodzanówek
Gmina: 041104_1 Osiecin
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sygn. na dzień: 28.06.2013r
Godz. mapy: 365.322.042
KBRG: 2956-24/2013
Ks. robót: 111/2013
Układ wsp.: 4965/3
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60



Aleksandra Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax: 54 282 4582
tel. kom. 602 196 394 www.kujawskiecentrum.pl, mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

GEODEZJA
Stanisław Zajączkowski
upr. zawod. nr 0859

STAROSTWO POWIATOWE
w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuski 20/22, 88-200 Radziejów
tel./fax 54 285-38-75

GB-IV. 275/13-K

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W celu wyrażenia opinii o zgodności projektu z planem zagospodarowania terenu
15. LIP. 2013 2456.101-6/13
15. LIP. 2013

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342/5/85/04 Wk
14.10.1987 14.10.1

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Usytuowania i Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)

przydomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu
inwentaryzacji powykonawczej projektu

W tym: zgodności realizacji projektu z planem zagospodarowania terenu

Uzgodnienie traci ważność w przypadku zmiany danych ewidencyjnych

Ministrą Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania

OPINIA NR GB-IV. 6630. 1. 28. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18. WRZ. 2013

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Usytuowania i Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)

przydomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu
inwentaryzacji powykonawczej projektu

W tym: zgodności realizacji projektu z planem zagospodarowania terenu

Uzgodnienie traci ważność w przypadku zmiany danych ewidencyjnych


Ministrą Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania


OPINIA NR GB-IV. 6630. 1. 28. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18. WRZ. 2013

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kujawski			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bodzanówek gm. Osiecin dz. nr 1/1			
p. Marek Erwiński			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu			
Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Andrzej Miazek		09/13r.
upr.br.inż.instal.	UA-V-7342/5/85/04 Wk proj.		
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

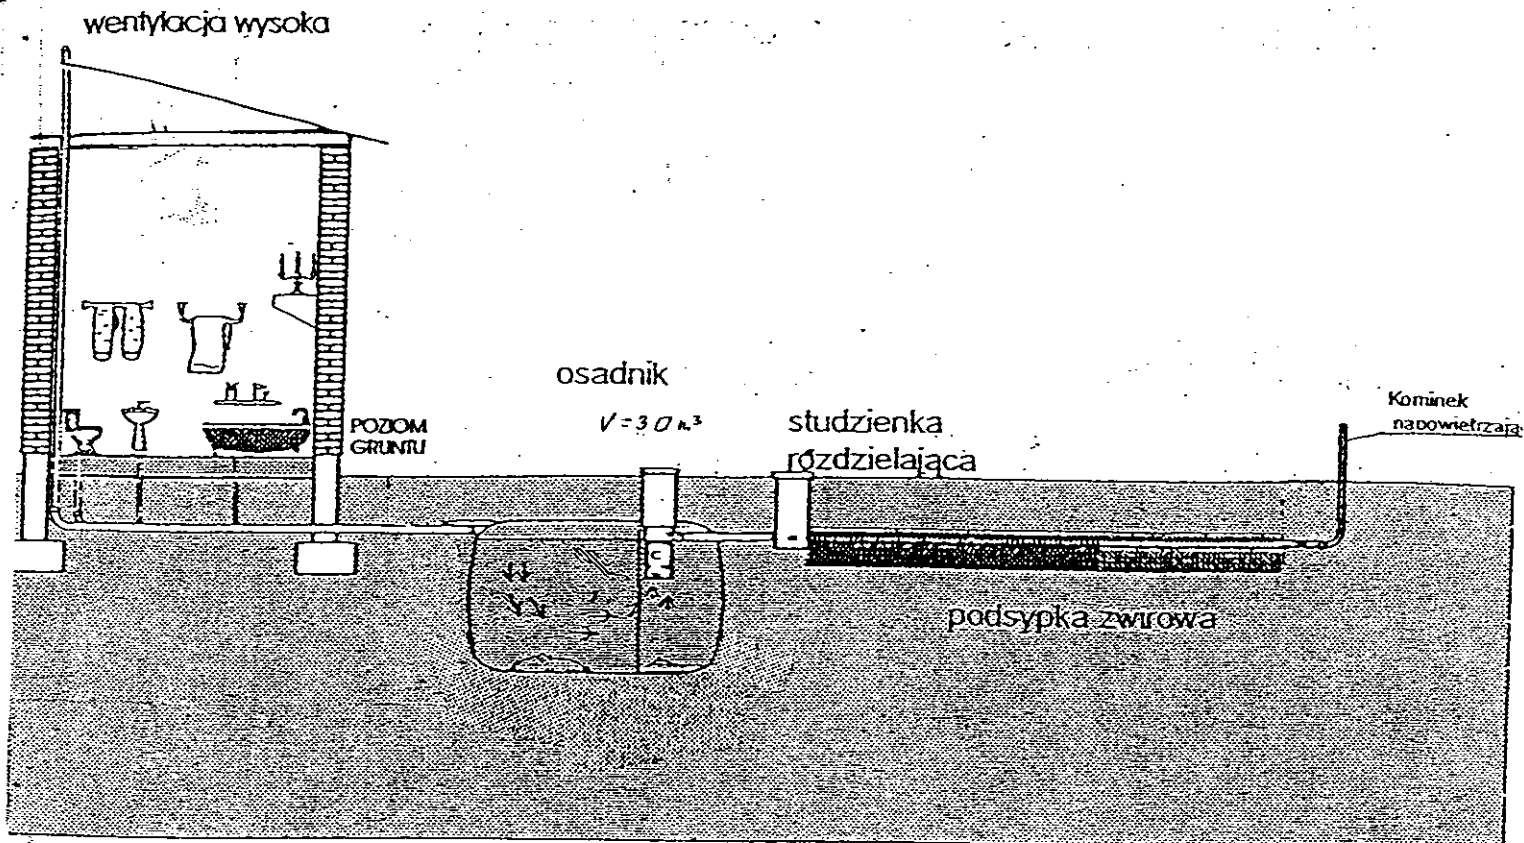

Drenaż rozsączający

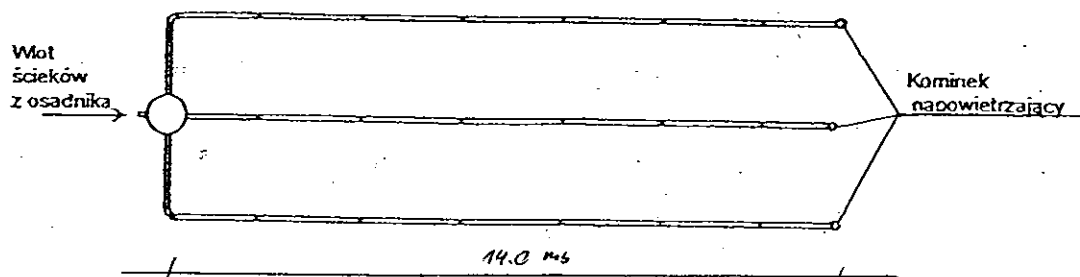

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bodzanówek gm. Osiećciny dz. nr 1/1 p. Marek Erwiński			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

-76-

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Kazimierz Ornat
Miejscowość: Bodzanówek 5
Numer działki: 57/12

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	4
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	10
Przykanalik 110PCV mb	5

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KUP 1411 584/01

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1066 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono
rozwieszanie, rozprowadzanie oraz
reprodukcję mapy wymaga
rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
rozprowadzania mapy wymaga

Kontur użytku gruntowego oznaczony
symbolem Ws nie jest ujawniony
w bazie danych ewidencji gruntów
i budynków

Osadnik 57/3m³

Drenaż 110 PCW

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1066 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Opinia nr 6B-IV. 66 30. 1. 20. 3757. 2013
(sygn. opinii)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000

Działka: 57/12.0

Obre: 0004 Bodzanówek

Gmina: 041104_1 Osięciny

Powiat: radziejowski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Sytuacja na dzień: 28.06.2013r

Obre mapy: 365.322.101

KRS: 2956-24/2013

Ks. robót: 111/2013

Wkład wsp.: 1965/3

Pozycja odniesienia: Kronsztadt 60

KUJAWSKIE CENTRUM

OBŚLUGA INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax: 54 282 4582

tel. ko: 602 196 394 www.kujawskicentrum.pl, mail: biuro@kujawskicentrum.pl

GEODETA

Sławomir Zajackowski

upr. zawod. nr 9959


Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek


Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
UP UA-V-7342-5/85/94Wk

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bodzanówek gm. Osięciny dz. nr 57/12 p. Mariusz Stepiński			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bodzanówek gm. Osięciny dz. nr 57/12 p. Kazimierz Ornat			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

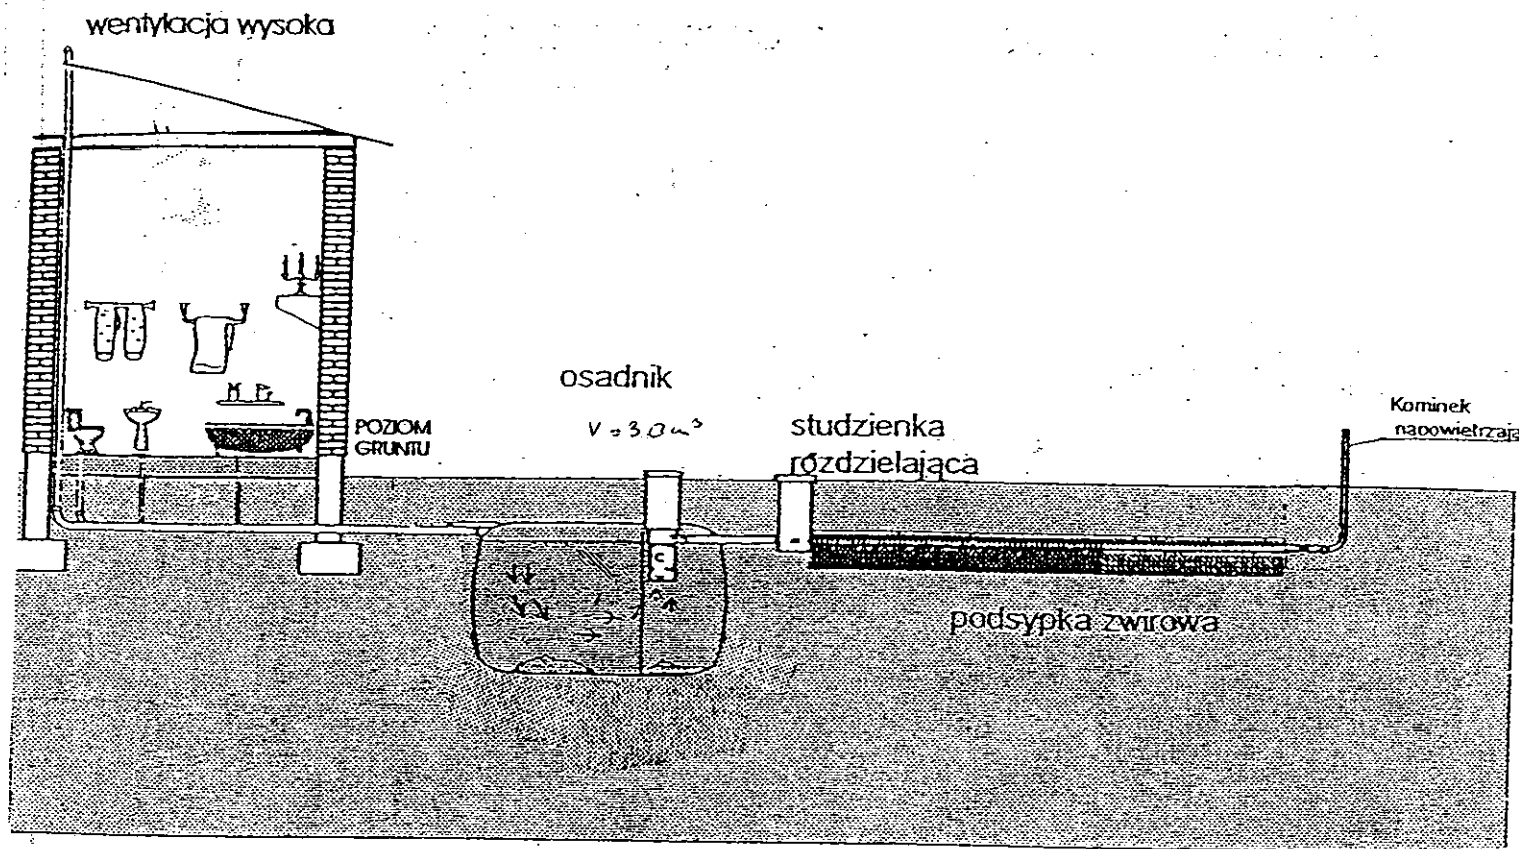

Drenaż rozsączający

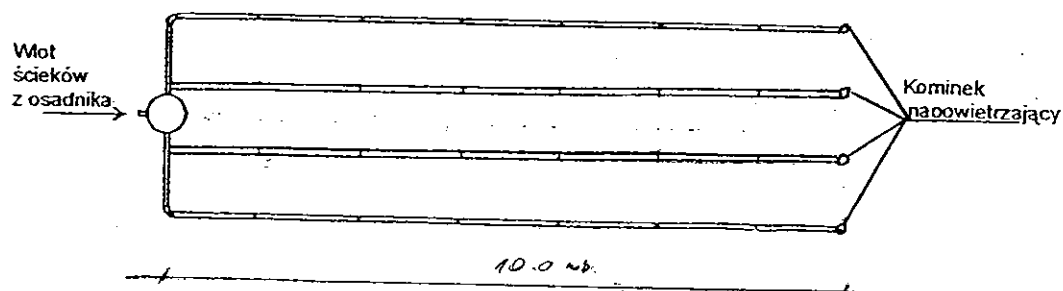

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Bodzanówek gm. Osiećciny dz. nr 57/12
p. Kazimierz Ornat

TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Mariusz Stępiński
Miejscowość: Bodzanówek 6
Numer działki: 56/2

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	8

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KL 12/12/94 94/1/91

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005, Nr 100, poz. 1086, z zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
o rozprowadzaniu niniejszej mapy wymaga
uzyskania Starosty

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W oparciu o przekazany materiał A-17, dokonano
aktualizacji części map. Zasadniczo dokumenty
opracowania map nieposiadano, z tego zasobu
powstała mapa 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000
i zaawidencjonowano pod nr 240-10-6/17
Najmniejsza mapa 1:50 000. Oświadczenie
Projektowania, budowy, poprawy i aktualizacji
dokumentacji mapy budowy, poprawy i aktualizacji
i inwentaryzacji pod nr 240-10-6/17 przez jednostki
z siedzibą w Katowicach, wykonania przez geodzyjnych.

[illegible]

Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem Ws nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Oscydnik $V=3m$

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1998 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1066 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojania terenu

D *pylonax oxycephala* Gmelin
(wyszczerzenie łędka między łbem a karkiem, łędożność)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Działka: 57/12^{91.0}

Obreń: 0004 Bodzanówek

Gmina: 041104 1 Osieczyn

Powiat: radziejowski

5. Powiat: kujawsko-pomorskie

Sytuacja na dzień: 28.06.2013r

Could mapy: 365.322.101

amla
KERO: 2956-24/2013

Ks. robot: 111/2013

Wkład wsp.: 1965/3

Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

inż. Dariusz Zasada

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu - linie, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

CUK KUJAWSKIE
ENTRUM
OBSŁUGI INŻYNIERSKIE I ENERGETYCZNE

Aleksandra Kujawska ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax: 54 282 4582
tel. ko : 602 196 394 www.kujawskiecentrum.pl, mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

~~G E O D E T A~~

Sławomir Zajaczkowski
upraw. zawod. nr 9959

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek

prawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
z zakresu sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342/S/85/94 WK

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj 57

PROJEKT BUDOWLANY 3
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
 w miejscowości Bodzanów gm. Osieć dz. nr 66/2
p. Mariusz Stępiński

TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000	
---	--



Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85-94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj

PROJEKT BUDOWLANY
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Bodzanówek gm. Osiećiny dz.nr 57/12
p. Kazimierz Ornat

TEMAT : Plan zagospodarowania terenu.
Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

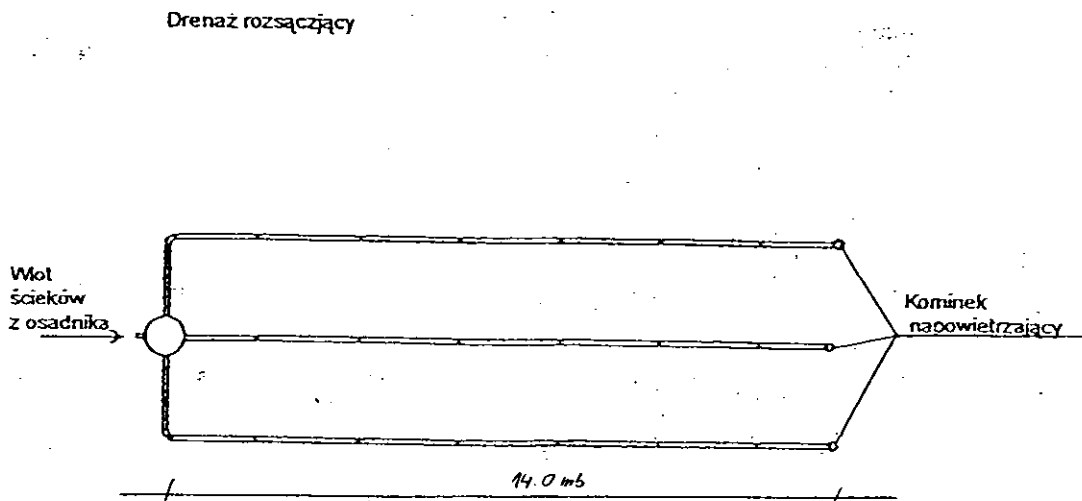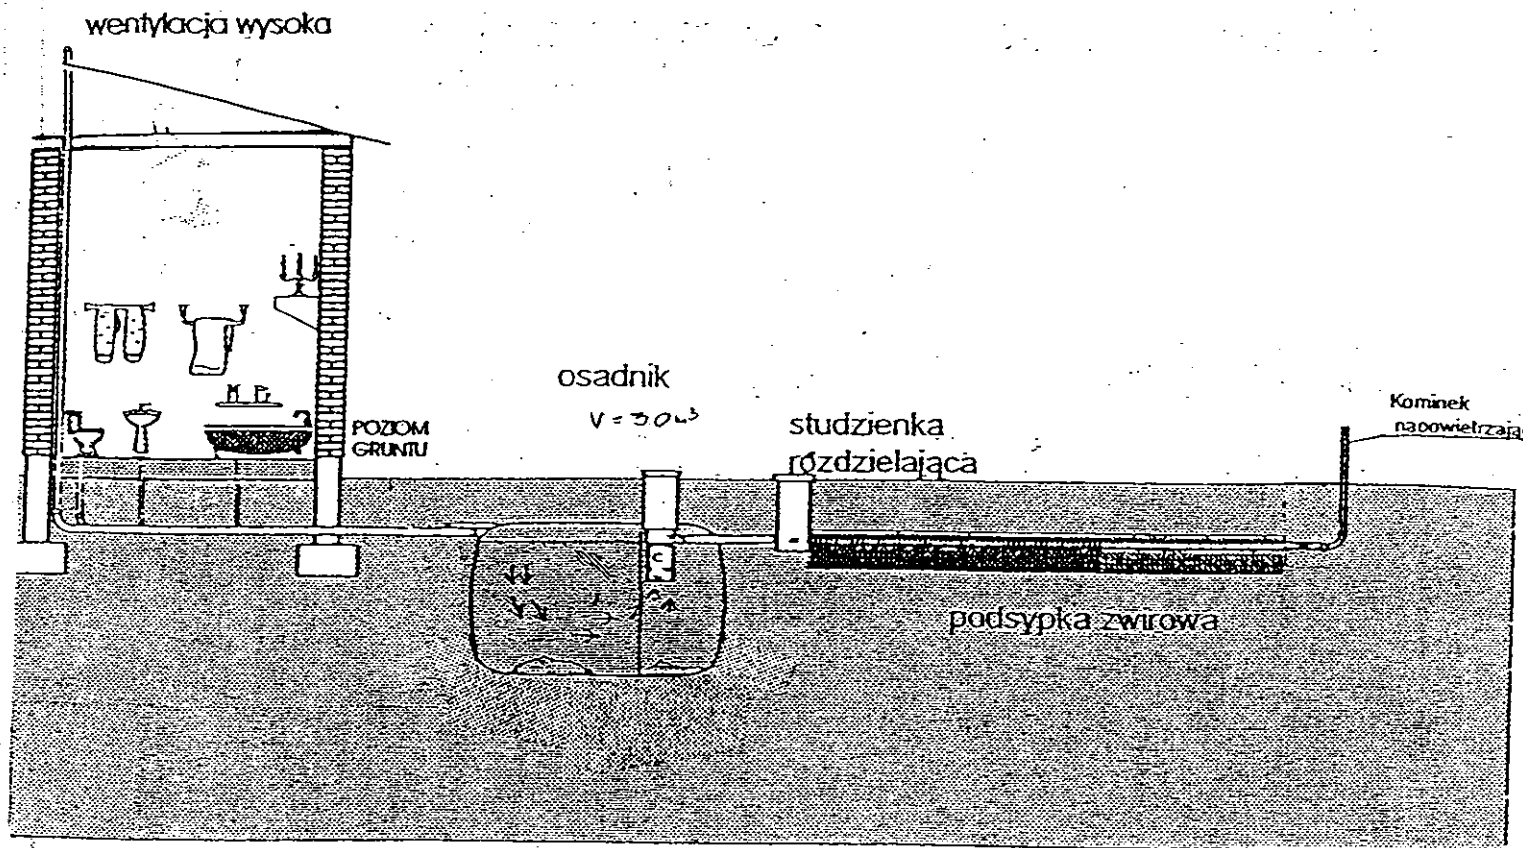

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bodzanówek gm. Osiećciny dz. nr 56/2 p. Mariusz Stępiński			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Marianna Małecka
Miejscowość: Bodzanówek 12
Numer działki: 30

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	2000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	1
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	8

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem


mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342/5/85/94 Wk
KLUBA/1 BR4/01


Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr. br. inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek SA-V-7342.5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

15 SEP 2013

do wykazań się talentem w. G. G.
innych — od wykazanych na studiach,
magie — urzędn. podlegających, które u
były zgłoszone do inwentaryzacji lub
o których brak jest informacji w Inst
wielu brandowych

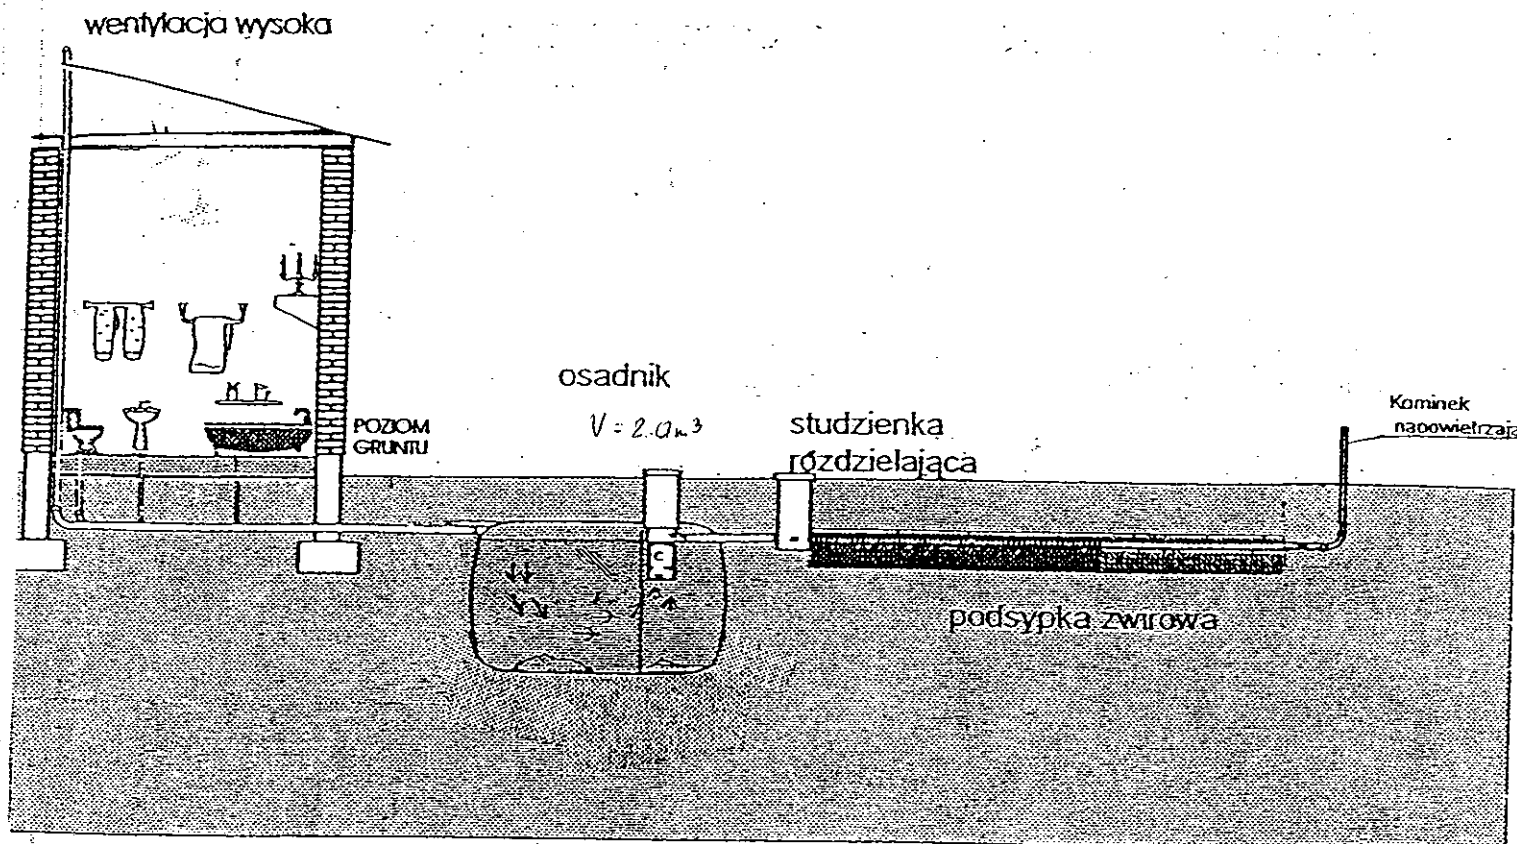

Drenaż rozsączający

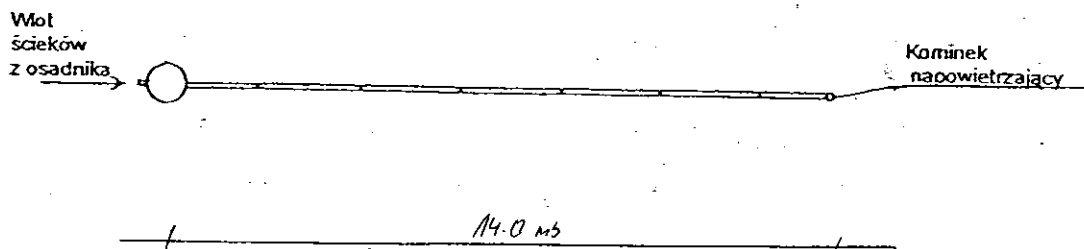

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bilno gm. Osiećiny dz. nr 106/1 p. Henryk Guzior			
TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Jacek Mazurek
Miejscowość: Borucinek 17
Numer działki: 215/2

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	5

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia: -

Kopiec filtracyjny: -

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki


- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:


- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Wiazek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 WK
KI IP/IS/1584/01

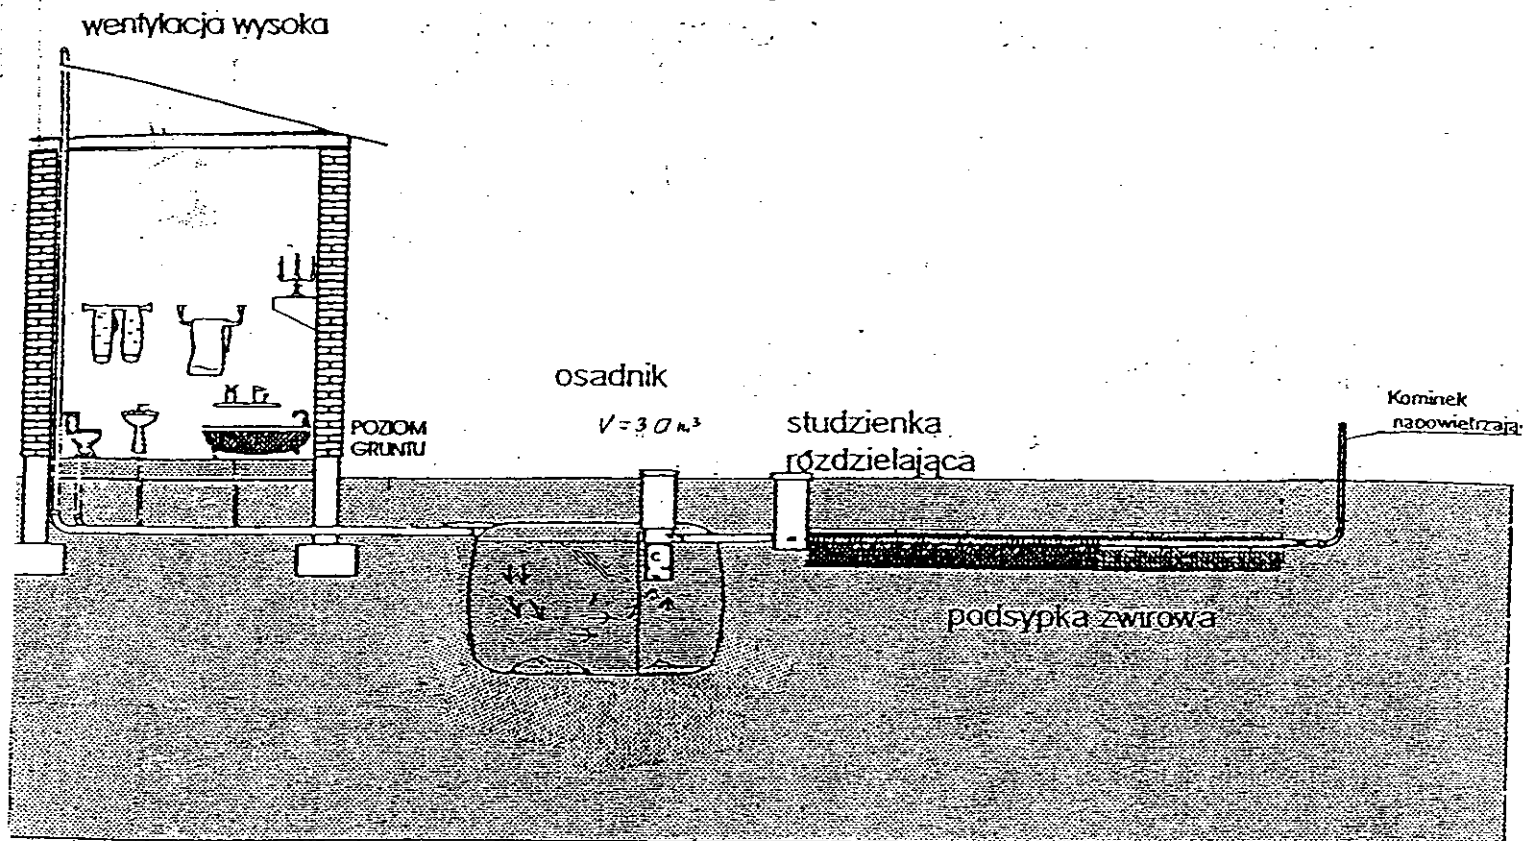

Drenaż rozsączający

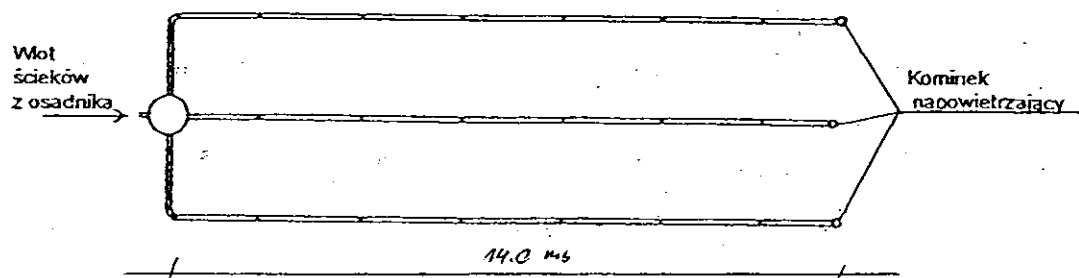

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Borucinek gm. Osiężyny dz. nr 215/2 p. Jacek Mazurek			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Paweł Wesołowski
Miejscowość: Borucinek 22
Numer działki: 237

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	7

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem


UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342/635/04 WK
KUP/15/1504/01

Skala: 1:1000
Działka: 237
Obręb: 0006 Borucinek
Gmina: 041104_2 Osiećiny
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 10.07.2013r
Godło mapy: 365.413.172
KERG: 3013-54/2013
Ks. robót: 120/2013
Układ wsp.: 1965/3
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60



Slawomir Zajackowski
upraw. zawod. nr 9959

STAROSTWO POWIATOWE
w Zamościu
Sejmik Powiatu Zamojskiego
Główny Urząd Miejski
ul. Piłsudskiego 24, 22-600 Zamość
tel. 0846 22 11 11

GB-IV. 292/13-K

ABC1

01 SIE. 2013
2013.131-4/13

SĄD REJONOWY
 POWIAŚĆ
 GOS.
 Wobec
 składowej
 z powiatu
 podziarop
 i zar.
 Udział
 w
 podziarop
 i zar.
 uprawniony do w
 01 SIE 201

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reproduktowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zgody Starosty

Bobette

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1258) uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przodowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie uzgadniające się z tabelą 1 załącznika 1)

Uzgodnione użytkowanie sieci urządzeń telekomunikacyjnych, w tym: gniazdek, inwentaryzacji powykonawczej przez [nazwa podmiotu] w celu [cel] w [miejscu] [adres]

W dniu 07.06.2018 r. na posiedzeniu Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju i Inwestycji w Gminie Łęka Olszańska wyrażono zgodę na wydanie opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbiorzenia terenu.

Uzgodnienie treści ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 33, poz. 455).

OPINIA NR 68-IV.6630.1.28.3757.2013
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18. WRZ. 2013.

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
.....
(organ uzgadniający użytkowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek


**Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
z zakresu sieci instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych**
nr UA-V-7342-S/83/94 Wk

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.


Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Borucinek gm. Osiećiny dz.nr 237
p. Paweł Wesołowski

**TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.
Skala 1:1000**

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

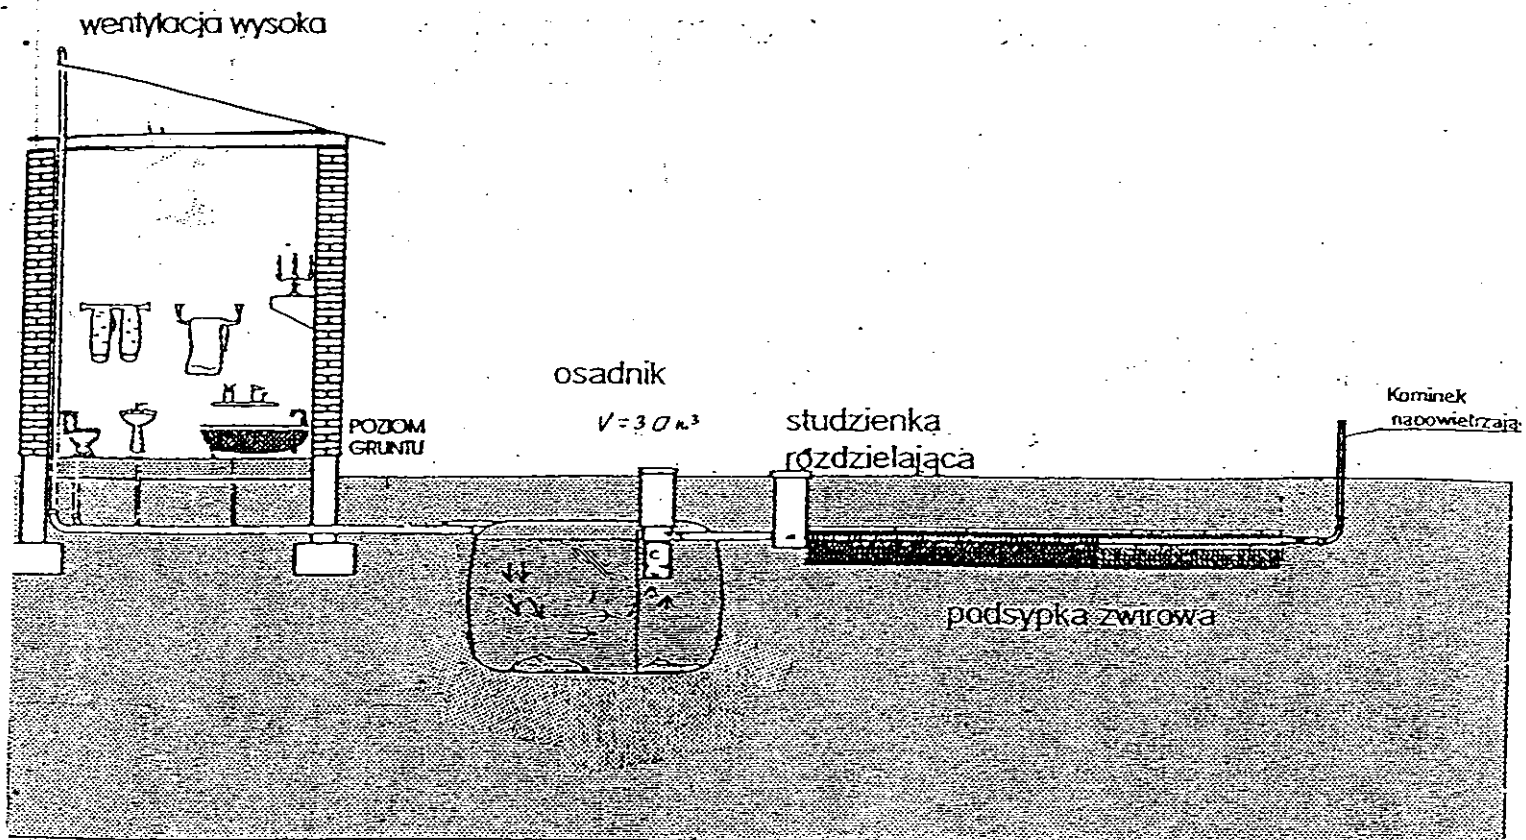

Drenaż rozsączający

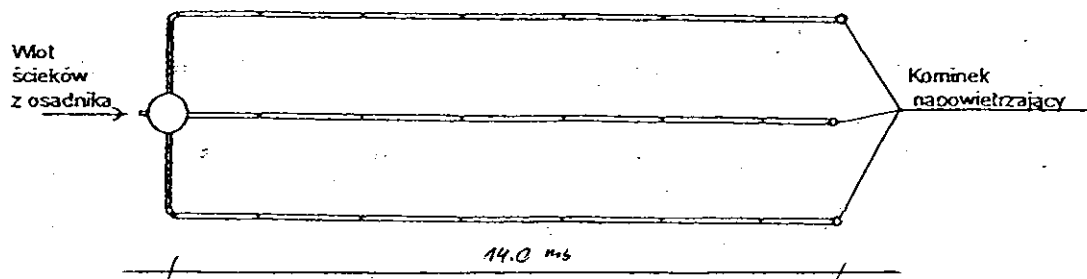

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Borucinek gm. Osiećciny dz. nr 237 p. Paweł Wesołowski			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Adam Lipski
Miejscowość: Borucinek 41
Numer działki: 54/2

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	12
Warstwa wspomagająca:	tak
Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm
Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342/3/85/94 Wk
KUP/10/1994/91

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000
Dzielnica: 54/2
Obręb: 0006 Borucinek
Gmina: 041104_2 Osięciny
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 10.07.2013r
Godło mapy: 365.413.182
KERG: 3013-54/2013
Ks. robót: 120/2013
Układ wsp.: 1965/3
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

KUJAWSKIE CENTRUM
OBŚLUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 67 7, fax: 54 282 4582
tel. kom. 602 196 394 www.kujawskiecentrum.pl, mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Radziejowie
Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna
ul. Kościuszki 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.
tel./fax: 54 282 4582

GB-IV. 292/13-K

ABC

01 SIE. 2013
3013.131-4/13

01 SIE. 2013

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek
zwierza się do projektowania bez ograniczeń
specjalności instalacyjno-inżynierskiej
zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V.7342-5/85/94 WK

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

mgr inż. Andrzej Miazek
Podpis

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wzajemne uzgodnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega uzgodnieniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki wykonawcze i geodezyjne

W razie niezgodności z powyższymi przepisami, w szczególności z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektant ponosi odpowiedzialność za niezgodność z przepisami

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).


Z up. STAROSTY

OPINIA NR GB-IV. 6630-A. 28. 3757. 2013
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18. WRZ. 2013


inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

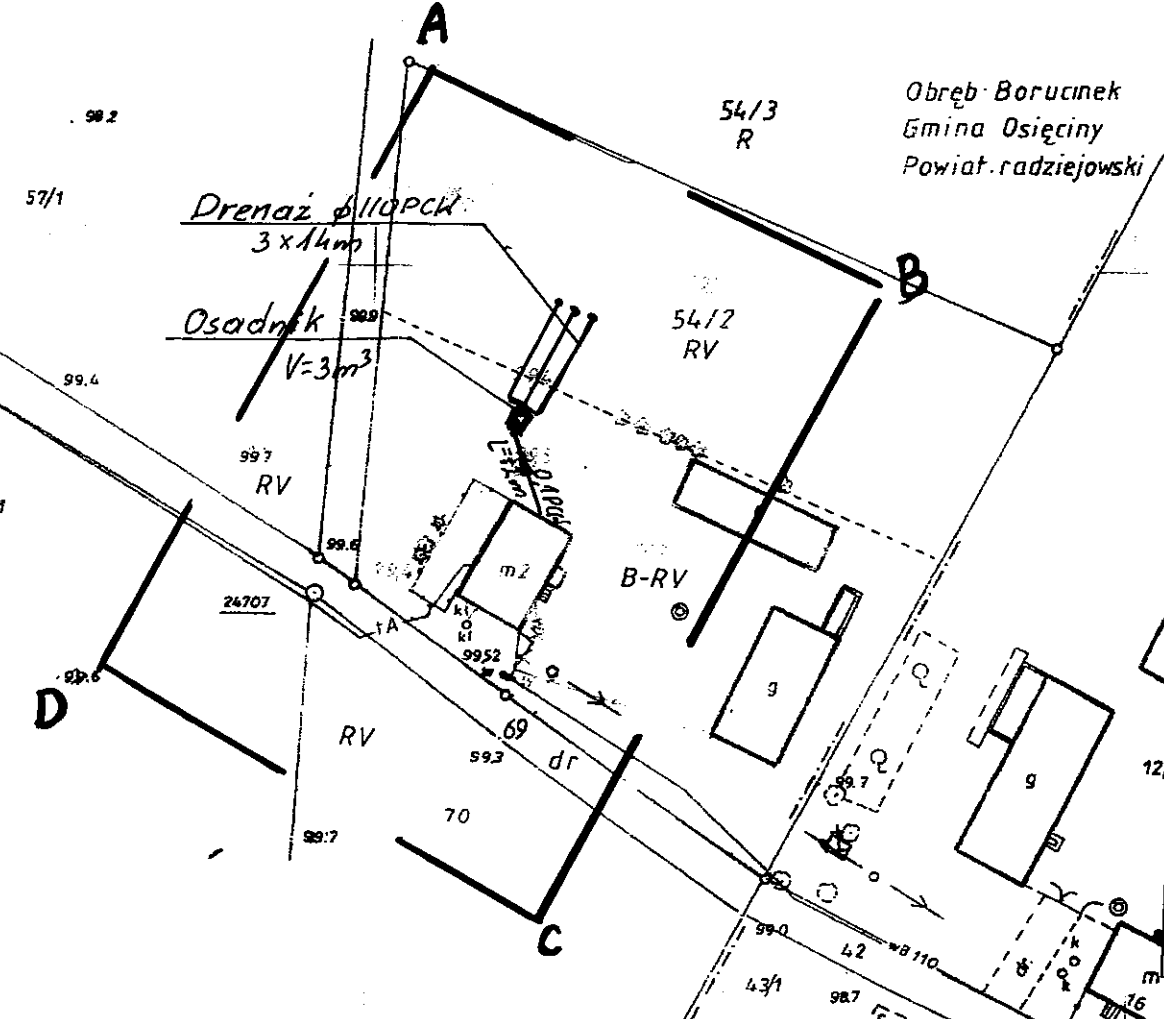


Obręb: Redecz Krukowy
Gmina: Brześć Kujawski
Powiat: Włocławski

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Borucinek gm. Osięciny dz.nr 54/2 p. Adam Lipski			
12. TEMAT: Plan zagospodarowania terenu Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż./instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V.7342-5/85/94WK proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. i ewid.		09/13
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

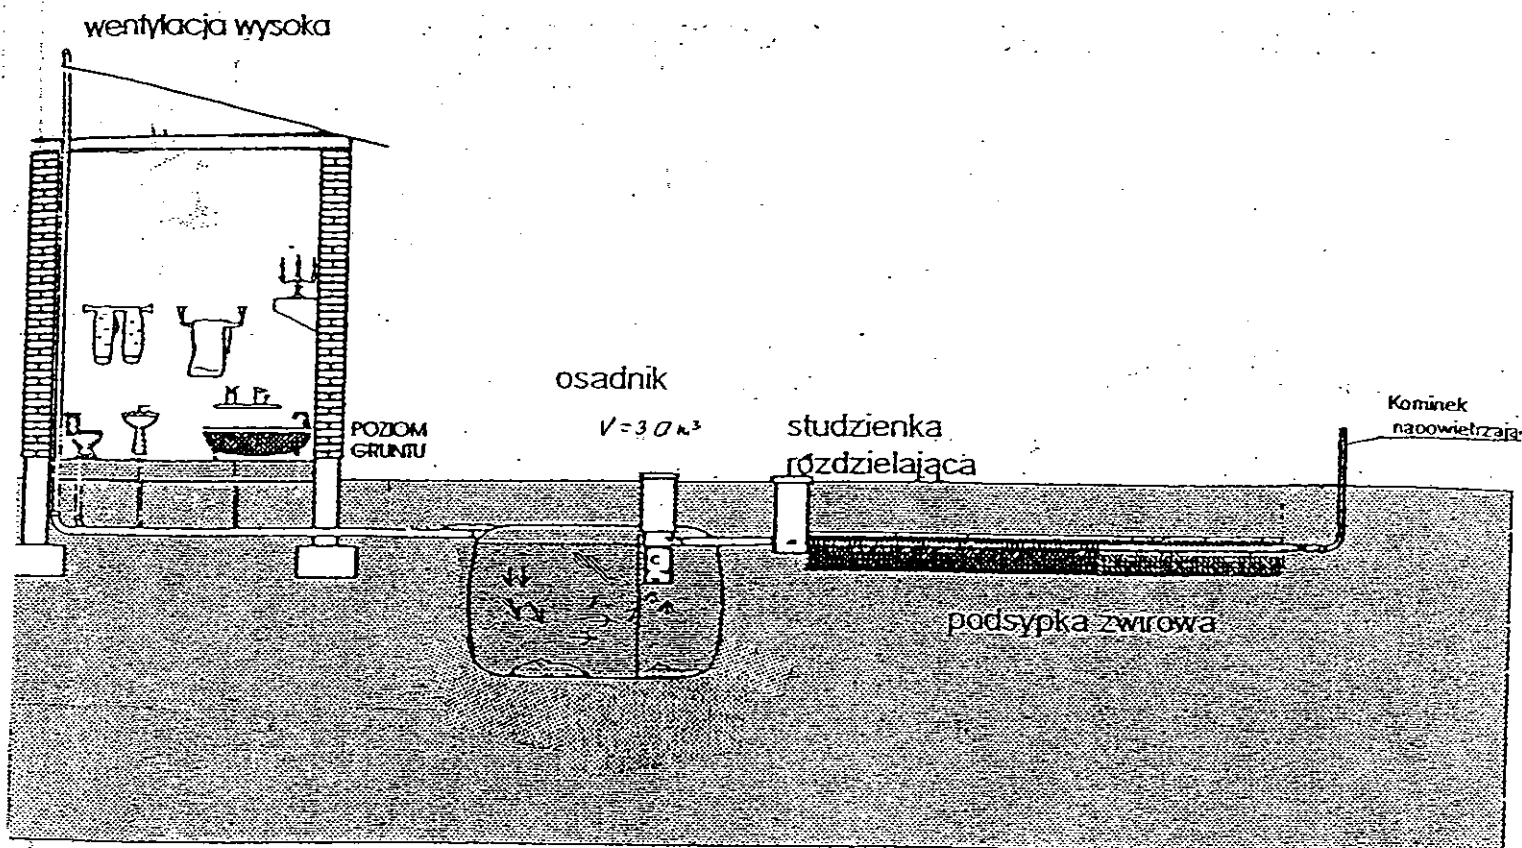

Drenaż rozsączający

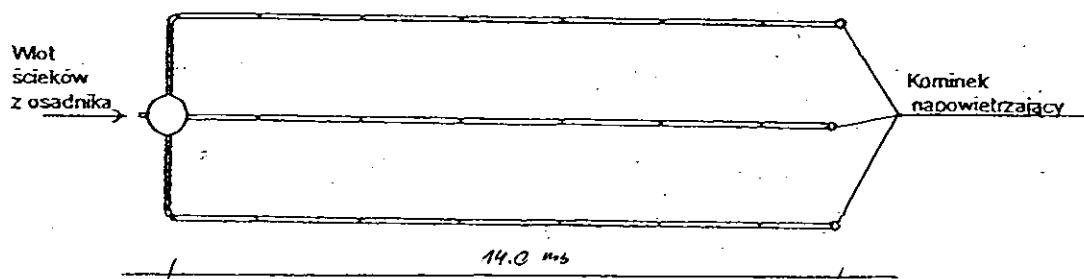

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Borucinek gm. Osiećciny dz. nr 54/2
p. Adam Lipski

TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Grzegorz Konopiński
Miejscowość: Borucinek 54
Numer działki: 141

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny: 3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego: 3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb: 14
Przykanalik 110PCV mb 18

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej: 50cm
Głębokość warstwy wspomagającej: 70cm
Szerokość warstwy rozsączającej: 50cm
Głębokość warstwy rozsączającej: 50cm

Przepompownia: -
Kopiec filtracyjny: -

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

ingr. inż. Andrzej Miazek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-1/88/94 WK
data wydania 1994/01

GO-IV. 292/13-K

W obszarze oznaczonym linią ... potwierdzone
w terenie aktualność treści mapy zasadniczej.
Dokumenty przewidziane w mapy przyje
do zasobu w ...
i zaewidencjonowano po
Niniejsza mapa może służyć do projektowych.
Projektowane obiekty ... wymagające
pozwolenia na budowę ... wyczerpaniu
i inwentaryzacji ... przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

uprawnione do wykonywania czynności w imieniu państwa

01.04.2013

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Barbara Zhoińska
Podinspektor

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1999 r.
Prawo o ochronie informacji o sobie (Dz. Ust. z 1999 r. Nr 20, poz. 1600, z późn. zm.)
z art. 27a ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 82

139
2

Z UP. STAROSTY
Mboulne
Barbara Zhoińska
Podinspektor

przypomina oczyszczalnię Gwelsów
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia t

Uzgodnione wystrojenie sieci uzbrojenia terenu podlega wytworzeniu i gromadzeniu inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W czasie realizacji przedsięwzięcia inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wykreślonymi na niej posadowieniem właściwemu organowi administracji architektonicznej i planu oraz uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem wartości przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie tracą ważność w przypadku, o którym mowa §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR 63-IV-6630-1-28 3757.2013
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 18 WRZ 2013...

2 up. STAROSTY


inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający wytykanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu. Imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)


Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582
tel./kron. 602 196 394 www.kujawskicentrum.pl, mail: biuro@kujawskicentrum.pl


Zap. Ros.
Stefanir Zajęczkowski
upraw. zawod. nr 9959

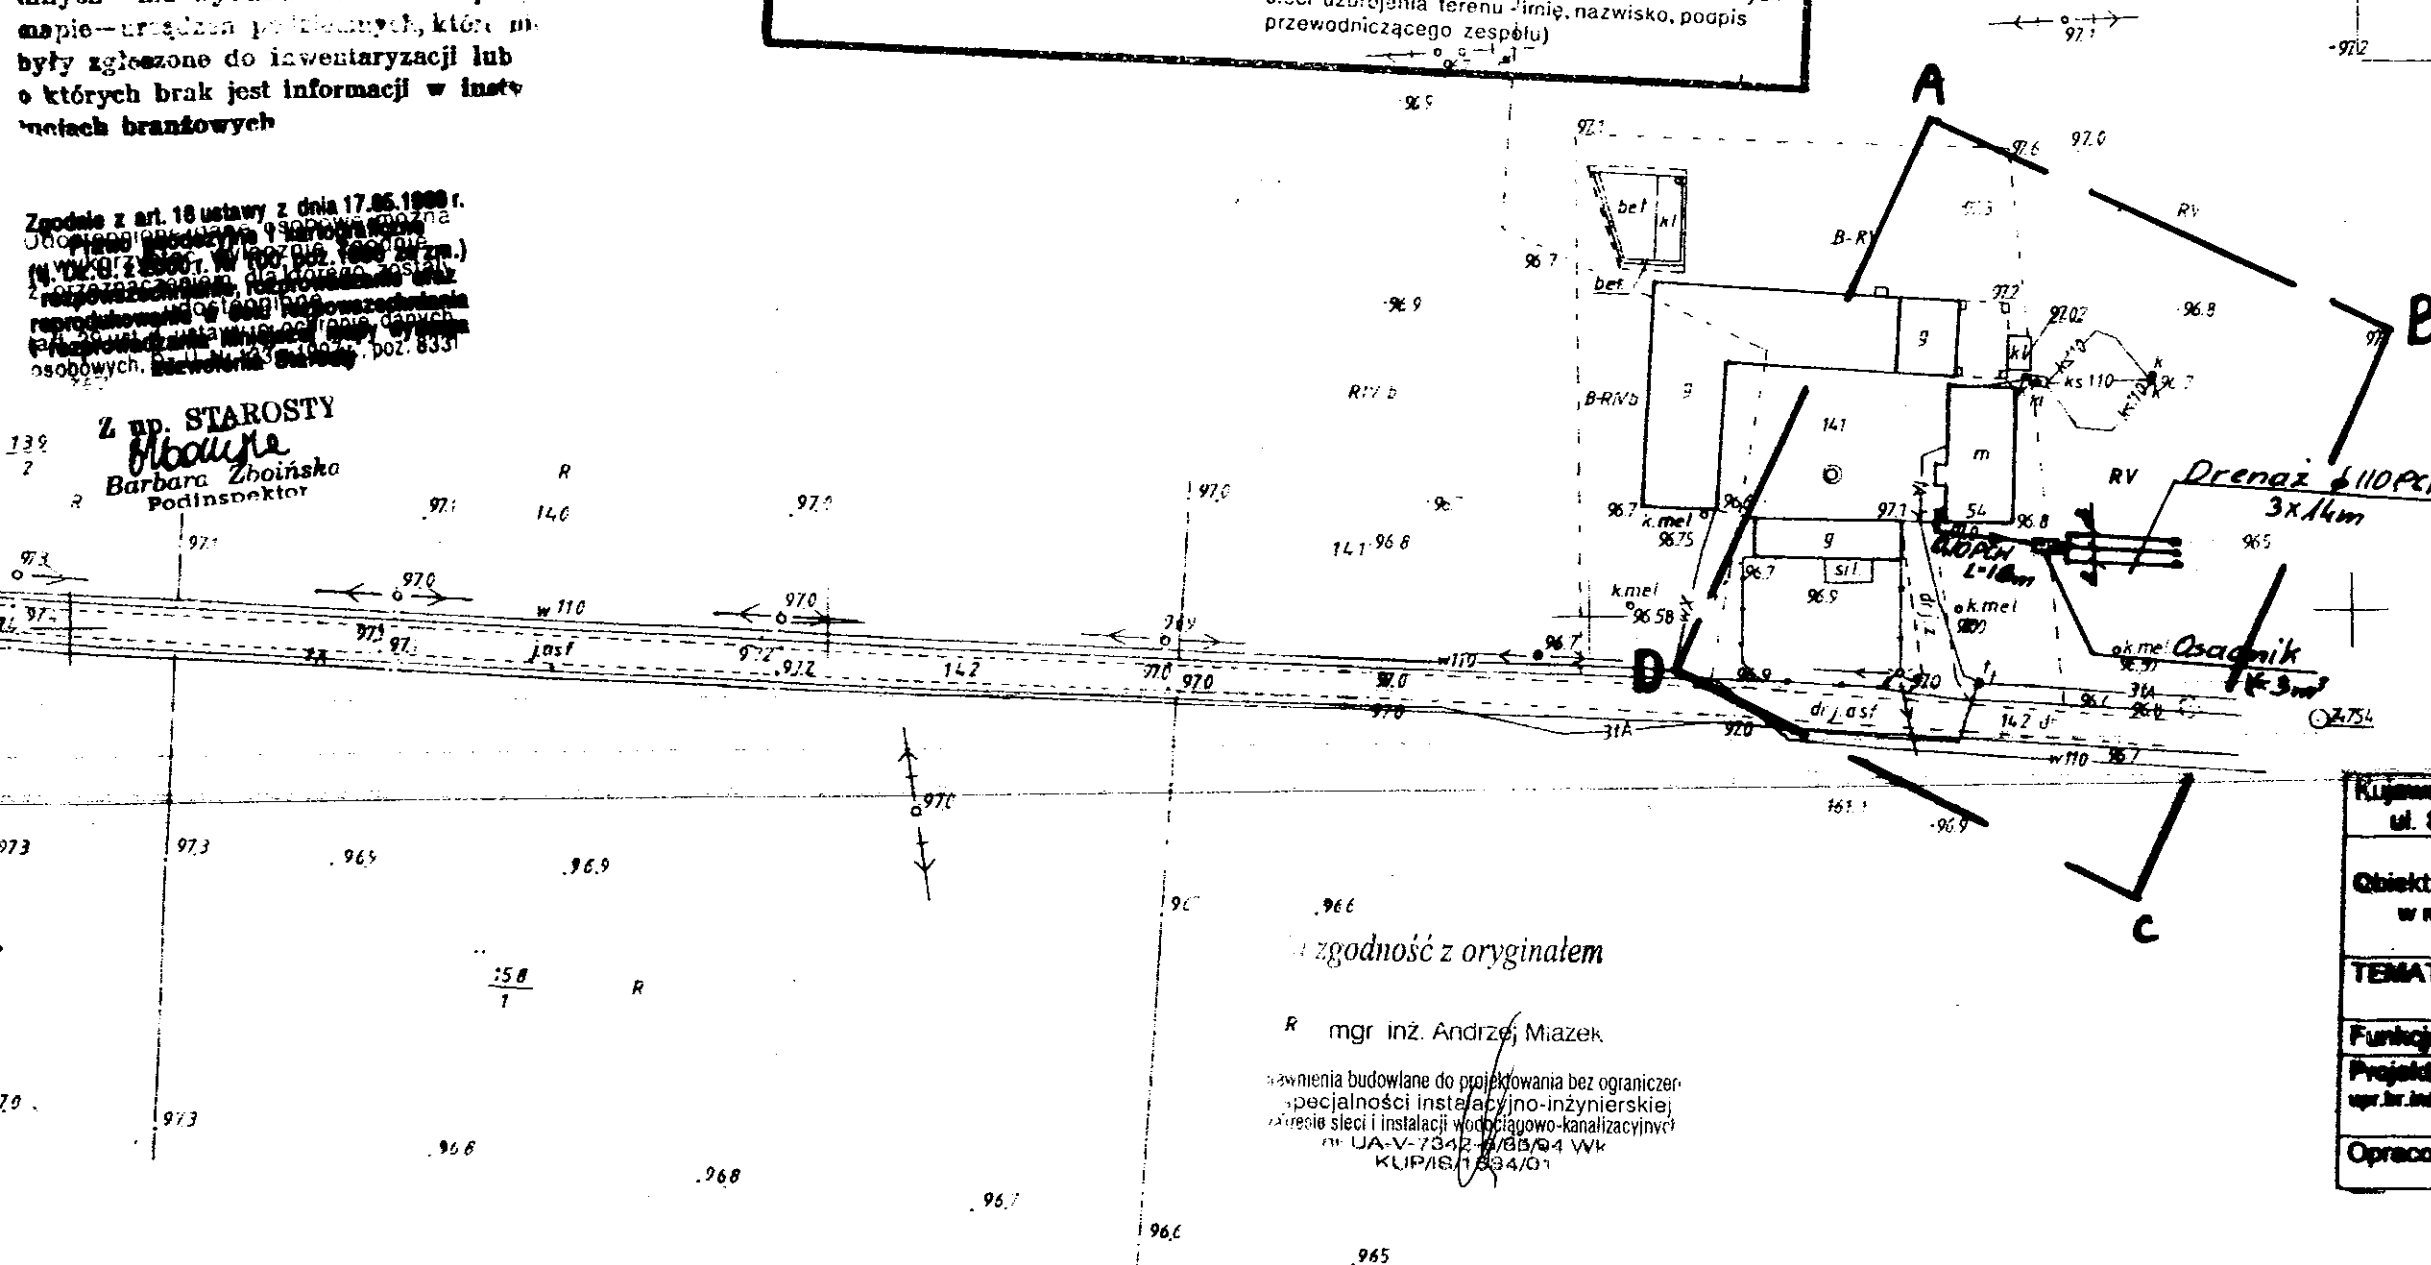

Rydzewskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 97-700 Aleksandrów Kuj. PROJEKT SUBSYDUJĄCY Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Baranów gm. Osipiny dz.nr 141 p. Gmina: Komąrniki TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.int.instal.	mgr inż. Andrzej Milek UA-V-7342-500200000 p.g. sioł wódcz. i kanaliz. inst. wzm.		08/13
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracha		

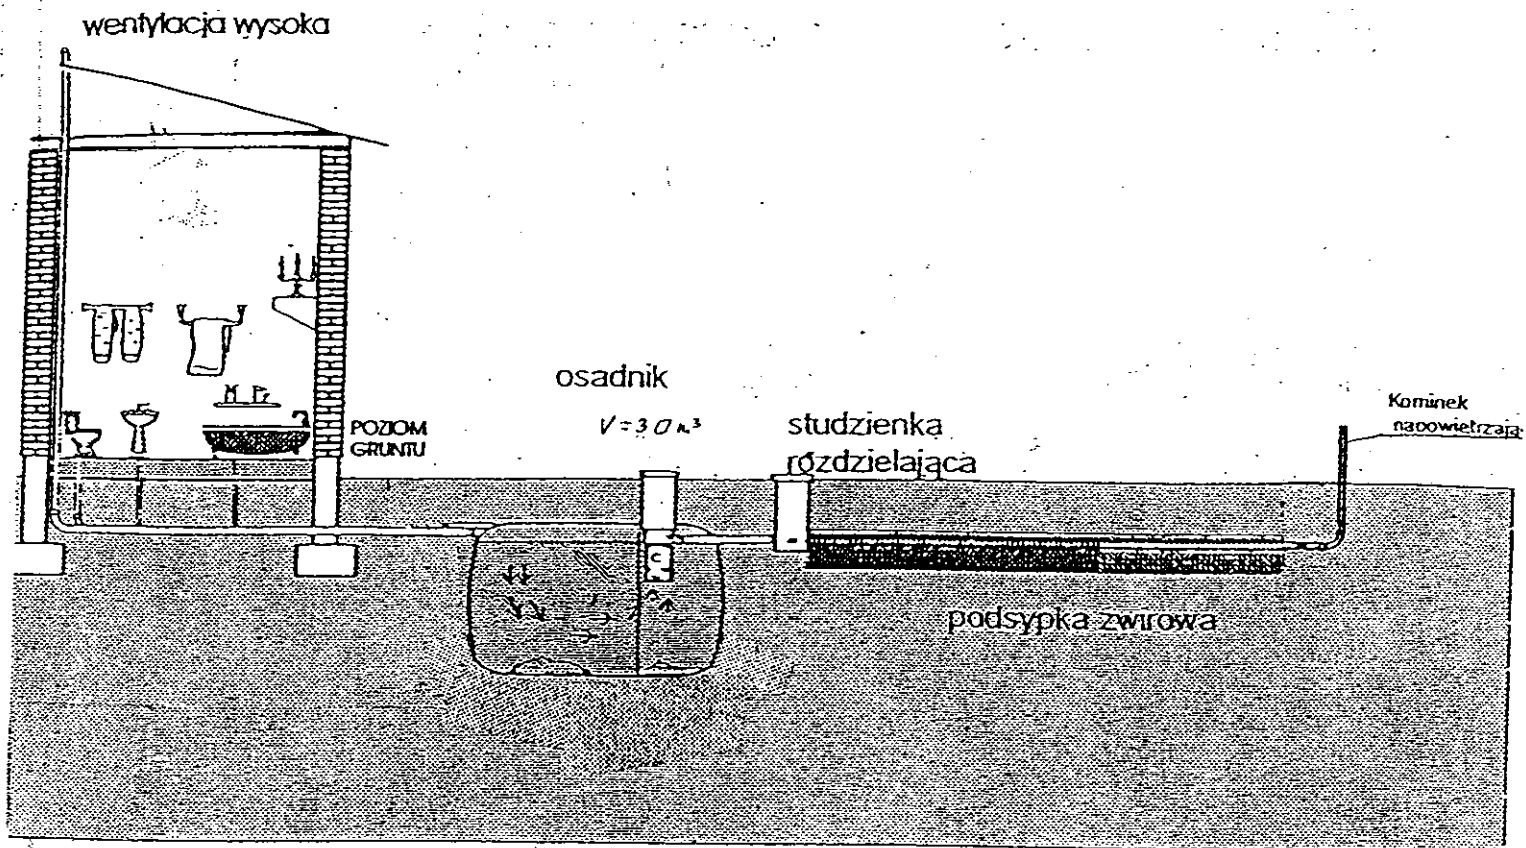

Drenaz rozsączający

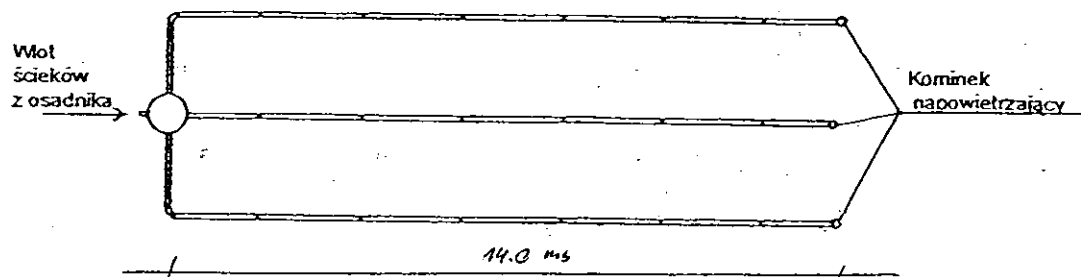

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Borucinek gm. Osiećciny dz. nr 141 p. Grzegorz Konopiński			
TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Krzysztof Sołtysiak
Miejscowość: Karolin 1A
Numer działki: 563/2

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny: 3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego: 3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb: 14
Przykanalik 110PCV mb 5

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej: 50cm
Głębokość warstwy wspomagającej: 70cm
Szerokość warstwy rozsączającej: 50cm
Głębokość warstwy rozsączającej: 50cm

Przepompownia: -
Kopiec filtracyjny: -

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr Inż. Andrzej Miazek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 WK
KUP/10/18/01

Skala: 1:1000
Działka: 563/2
Obręb: 0C16 Osiecin
Gmina: 041104 2 Osiecin
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 03.07.2013r
Godło mapy: 365417.073
KERG: 3013-58/2012
Ks. robót: 114/2013
Układ wsp.: 1965/3
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

CENTRUM
OBSŁUGA INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 0167, fax: 54 282 456
tel. kom. 602 196 394, www.kujawskiecentrum.pl, mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

GEODETA
Sławomir Zajackowski
praw. zawod. nr 9959

STAROSTWO POWIATOWE
w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel./fax 54 285-38-75

GB-IV. 284/13-F

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym na mapie... dokonano
skłuzizacji treści mapy... Dokumenty
z pomiaru uzupełniają...
powiatowego w dniu...
i zaewidencjonowano...
Niniejsza mapa może służyć...
Projektowane obiekty...
pozwolenia na budowę...
i inwentaryzacji...
uprawnione do wykonania... geodezyjnych.

12.2.10.11P.2013
Z up. STAROSTY
Barbara Zhońska
Podinspektor

Nie wyłącza się...
Innych - nie wyłącza się...
mapie - urządzeń...
były zgłoszone do inwentaryzacji lub
z których brak jest informacji w mapach
miejscowych

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn.
rozporządzeniami, rozporządzenia oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

Z up. STAROSTY
Barbara Zhońska
Podinspektor

Za zgodność z oryginałem

561 mgr inż. Andrzej Miazek

... do projektowania bez ograniczeń
w sposób ciągły instalacji inżynierskiej
i zamętu... instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
... 7342-5/85/94Wk

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.

PROJEKT BUDOWLANY

Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków - 94.5
w miejscowości Karolin gm. Osiecin dz. nr 563/2
p. Krzysztof Sołtysiak obr. Osiecin
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.
Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1263) uzgodniono
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przydomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu...
inwestor zobowiązany jest przedłożyć...
właściwemu organowi...
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu...
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 36, poz. 455).

Z up. STAROSTY

OPINIA NR GB-IV. 6630.1.28.3757-2013


(sygn. opinii)


18. WRZ. 2013

Radziejów dnia


inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

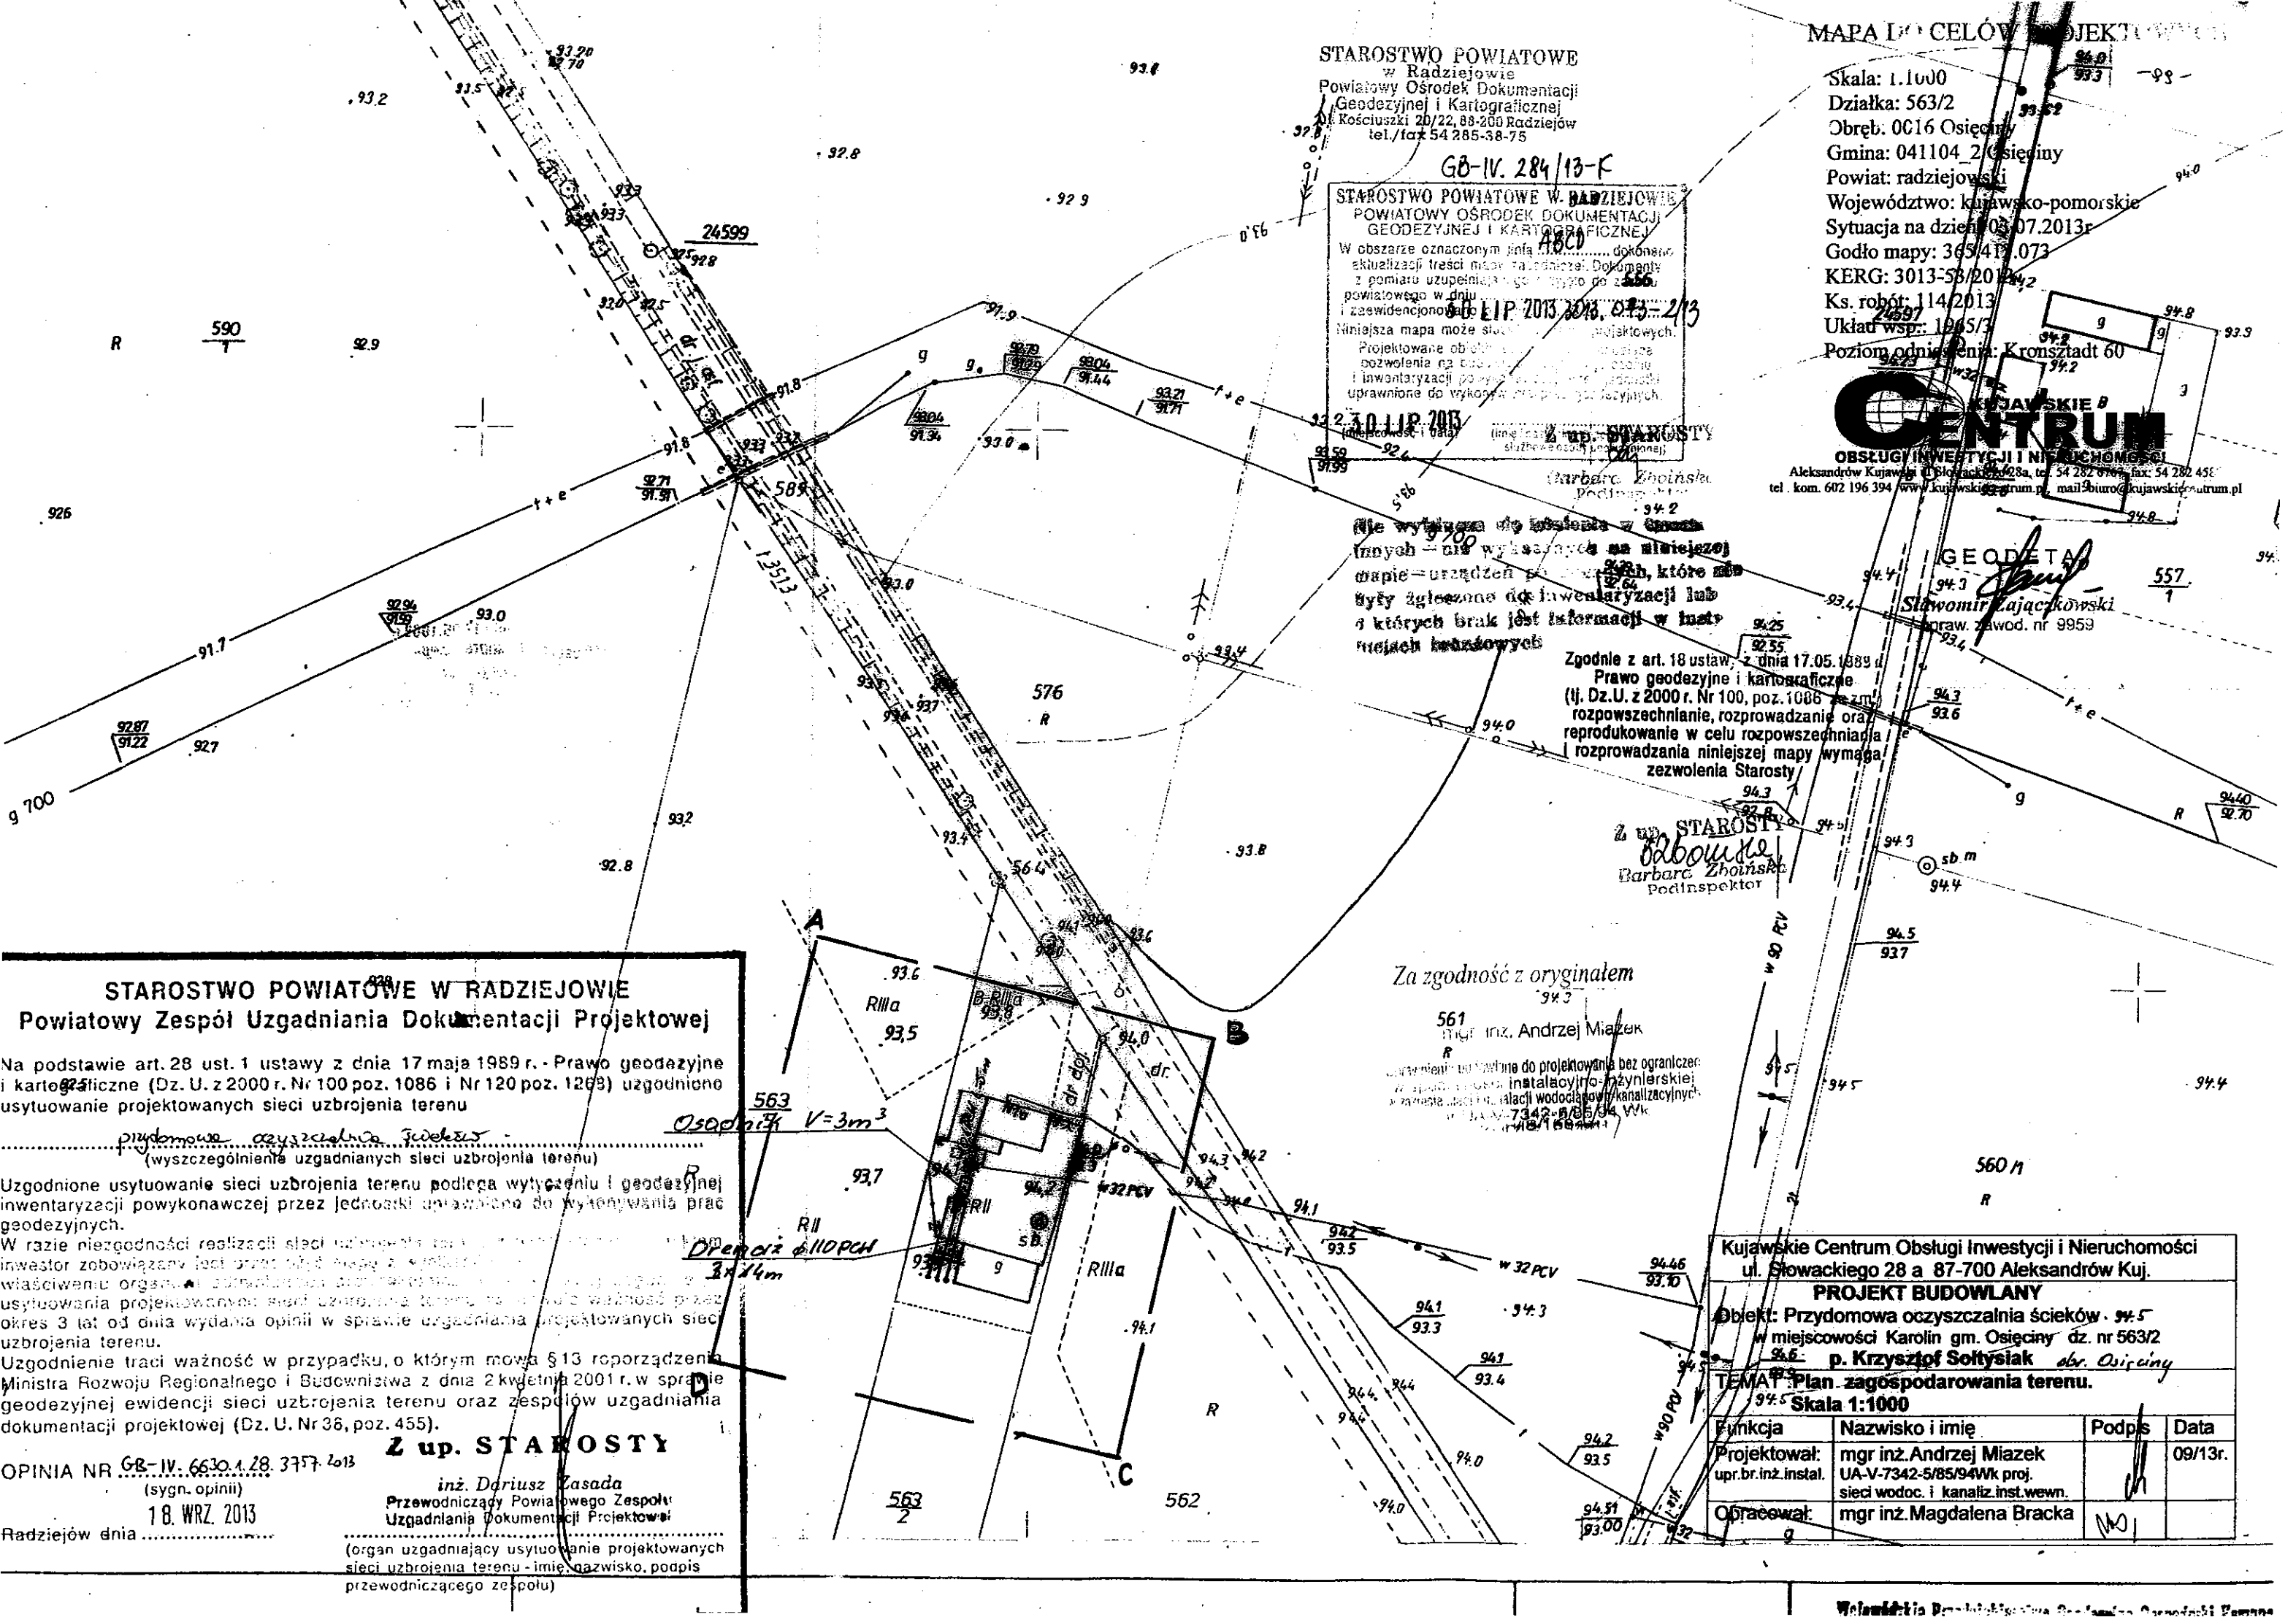

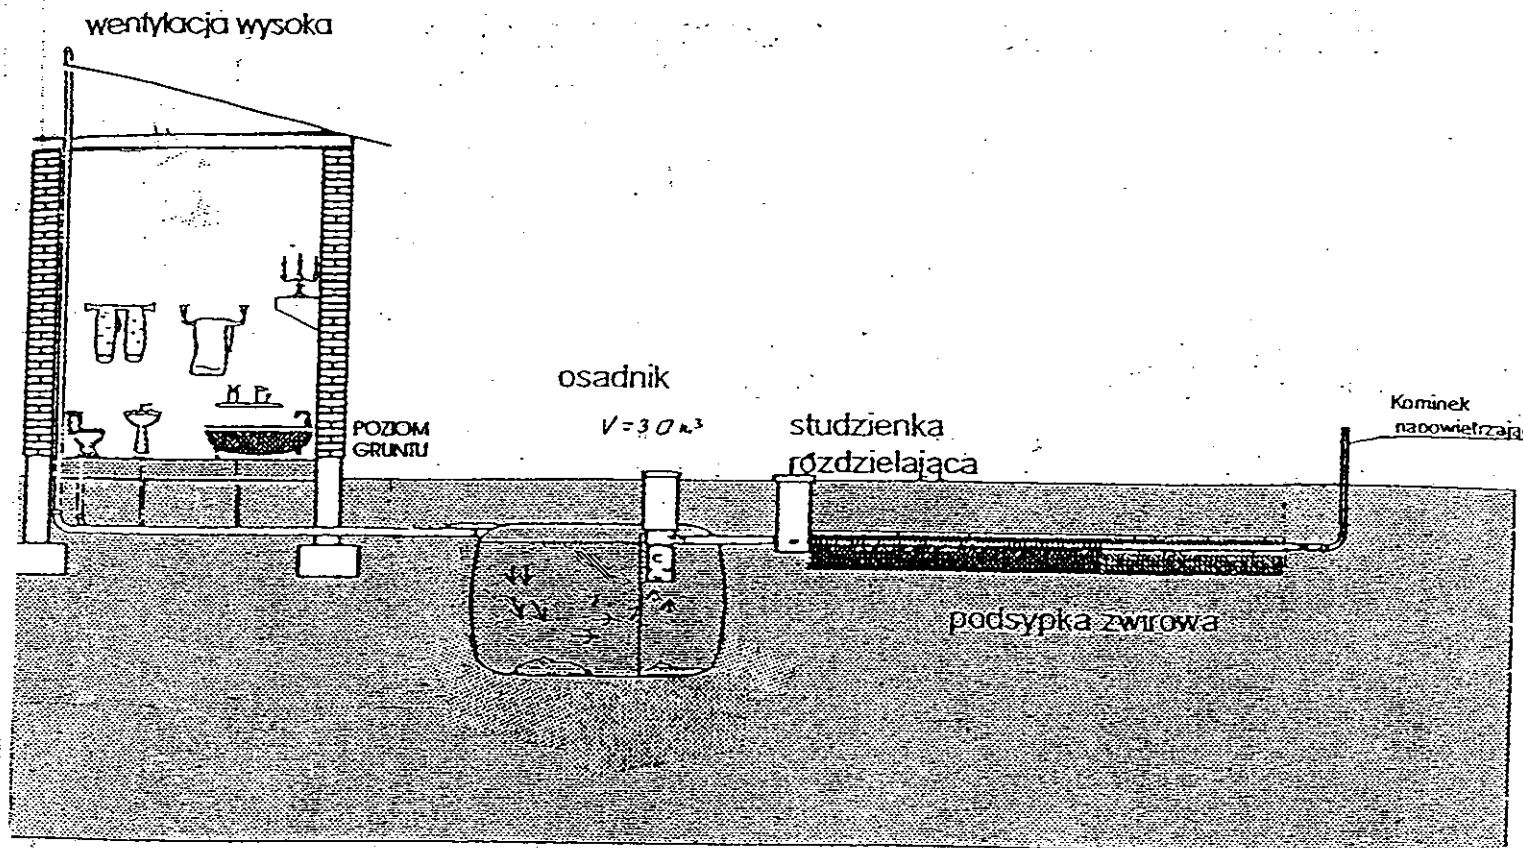

Drenaz rozsączający

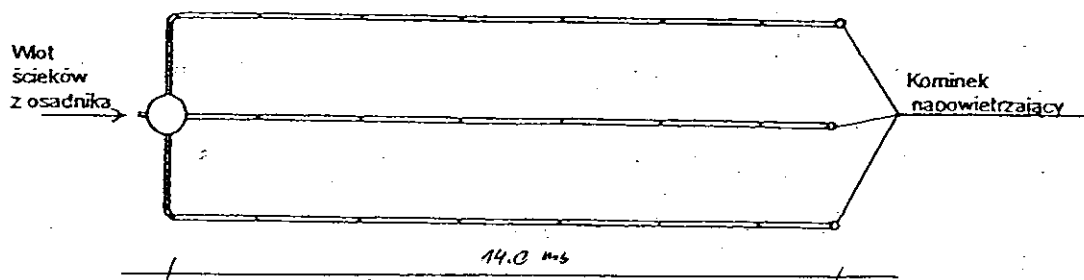

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Karolin gm. Osiećiny dz. nr 563/2 p. Krzysztof Sołtysiak			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Lech Panfil
Miejscowość: Kościelna Wieś 38/2
Numer działki: 175/50

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	2
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	22
Przykanalik 110PCV mb	12

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
111A-V-7342-5/85/94 WK
KLIP/100/1 600/04

Skala: 1:1000
0027 Włodzimierka dz. 175/50
Katastr: 041104-2 Wsieciny
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Data na dzień: 31.07.2013
Godło mapy: 365.322.104
KRG: 2957-28/13
Ks. robót: 123/2013
Kład wsp. 1965/3
Poziom odniesienia Kronsztadt 60



Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax: 54 282 4582
tel. kom. 602 196 394 www.kujawskiecentrum.pl, mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

GEODETA
Stawomir Zajackowski
upr. zawod. nr 9959

STAROSTWO POWIATOWE
Radziejów
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 20/22, 86-200 Radziejów
tel./fax 54 285-38-75

GB-IV.313/13K

Starostwo Powiatowe w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Wzrostła dozwolona...
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 WK
KUPISH 584004

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozporządzenie, rozporządzenie oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

mgr inż. Dariusz Zasada
Kierownik Wydziału Geodezji
Kartografii i Inżynierii Budowlanej
GEODETA POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przydomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki upoważnione do wytyczenia prac geodezyjnych


Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR GB-IV.6630.1.28.3757.2013 z up. STAROSTY
(sygn. opinii)


18. WRZ. 2013
Radziejów dnia

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osieć dz. nr 175/50 p. Lech Panfil obr. Włodzimierka			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr. br. inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wezm.	<i>[Signature]</i>	08/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka	<i>[Signature]</i>	

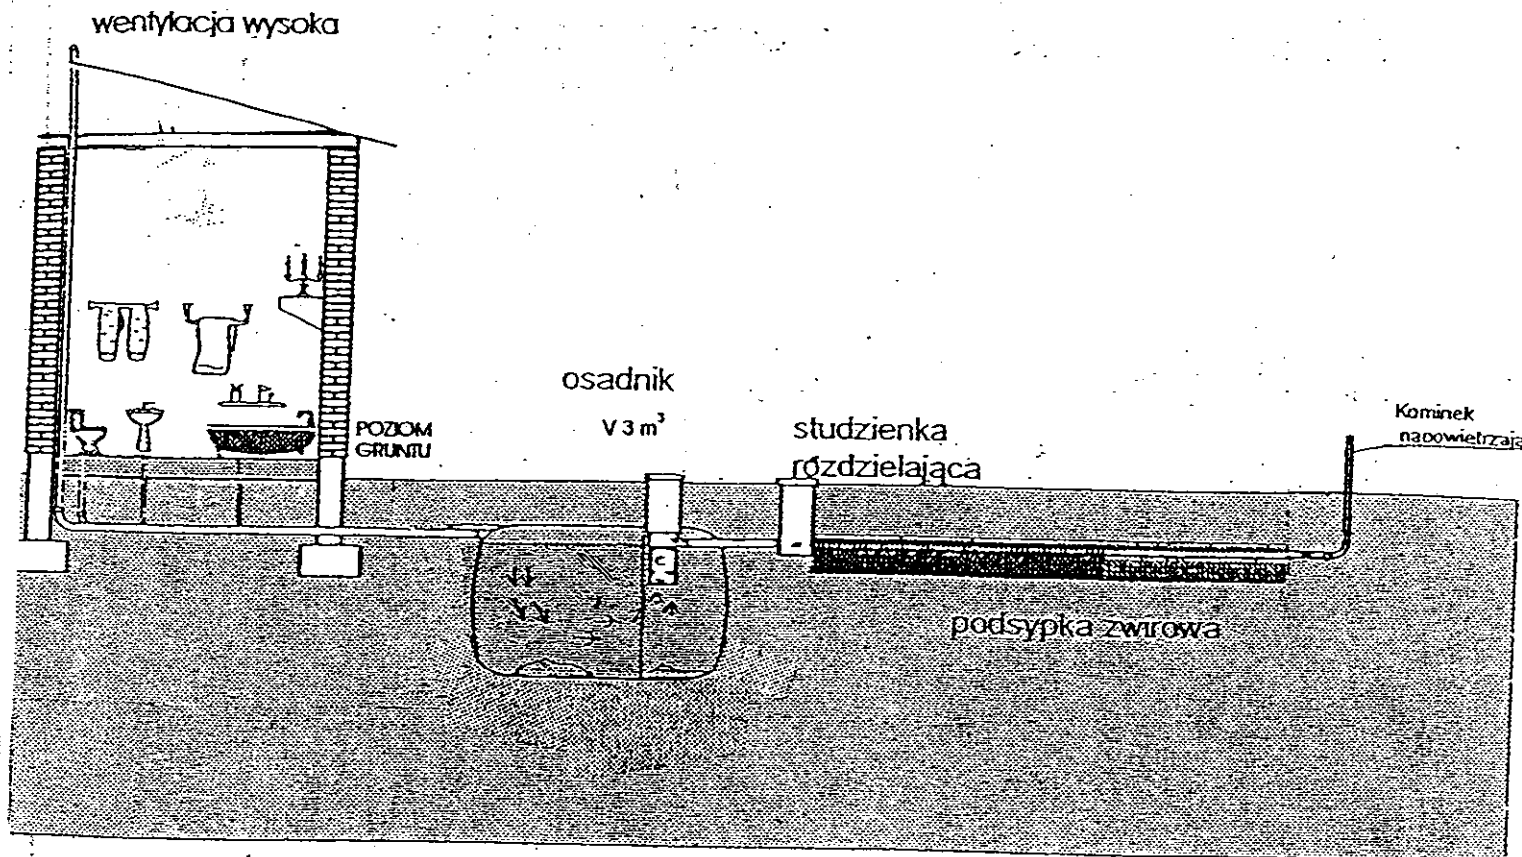

Drenaż rozsączający

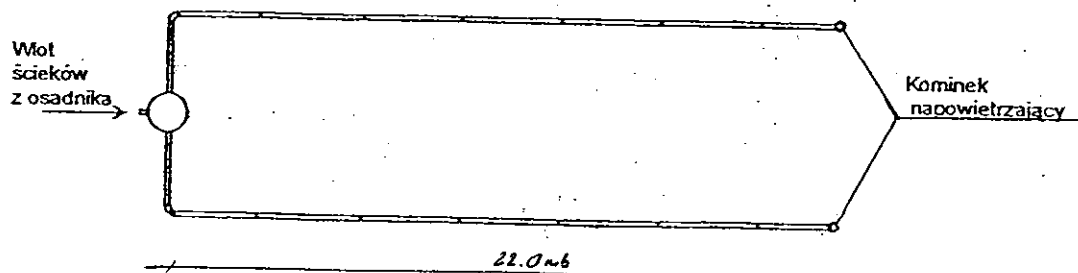

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kościelna Wieś gm.Osięciny dz.nr 175/50 p. Lech Panfil			
TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż.Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Grażyna i Władysław Raszka
Miejscowość: Kościelna Wieś 42
Numer działki: 175/50

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny: 2000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego: 3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb: 10
Przykanalik 110PCV mb istn. + 10

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej: 50cm
Głębokość warstwy wspomagającej: 70cm
Szerokość warstwy rozsączającej: 50cm
Głębokość warstwy rozsączającej: 50cm

Przepompownia: P.Ś.S
Kopiec filtracyjny: -
Istniejące szambo do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr LJA-V-7342-3/85/94 WK
KWP/PIB/1 RRA/91

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000
 Obręb: 0027 Włodzimierka dz. 149/8
 Gmina: 041104 2 Osiećciny
 Powiat: radziejowski
 Województwo: kujawsko-pomorskie
 Data na dzień: 31.07.2013
 Kod mapy: 365.411.111, 113
 KRS: 2957-28/13
 Ks. robót: 123/2013
 Układ wsp. 1965/3
 Poziom odniesienia Kronsztadt 60



Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax: 54 282 4582
 tel. kom. 602 196 399 www.kujawskiecentrum.pl mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

GEODETA
[Signature]
 Sławomir Zajackowski
 upraw. zawod. nr 9959

STAROSTWO POWIATOWE
 w Radziejowie
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej
 ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
 tel./fax 54 285-38-75

GB-IV. 313/13K

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

20 SIE 2013
 2957-AM-10/2013

20 SIE 2013

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
 (wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji z planem, który jest przedmiotem niniejszego uzgodnienia, inwestor jest obowiązany do wytyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 435).

OPINIA NR GB-IV. 6630.1.28.3757.2013 Z up. STAROSTY

(sygn. opinii)

inż. Dariusz Zasada

Przewodniczący Powiatowego Zespołu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

Radziejów dnia 18 WRZ. 2013

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
 ul. Słowackiego 28 87-700 Aleksandrów Kuj.
PROJEKT BUDOWLANY

Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kościelna Wś gm. Osiećciny dz.nr 149/8 p. p. Gracyna i Włodysław Raszka


TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.
 Skala: 1:1000


Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Andrzej Miazek		09/13r.
upr.br.inż.instal.	UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst.wewn.		
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty


Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
 Starosta Powiatu Radziejowski

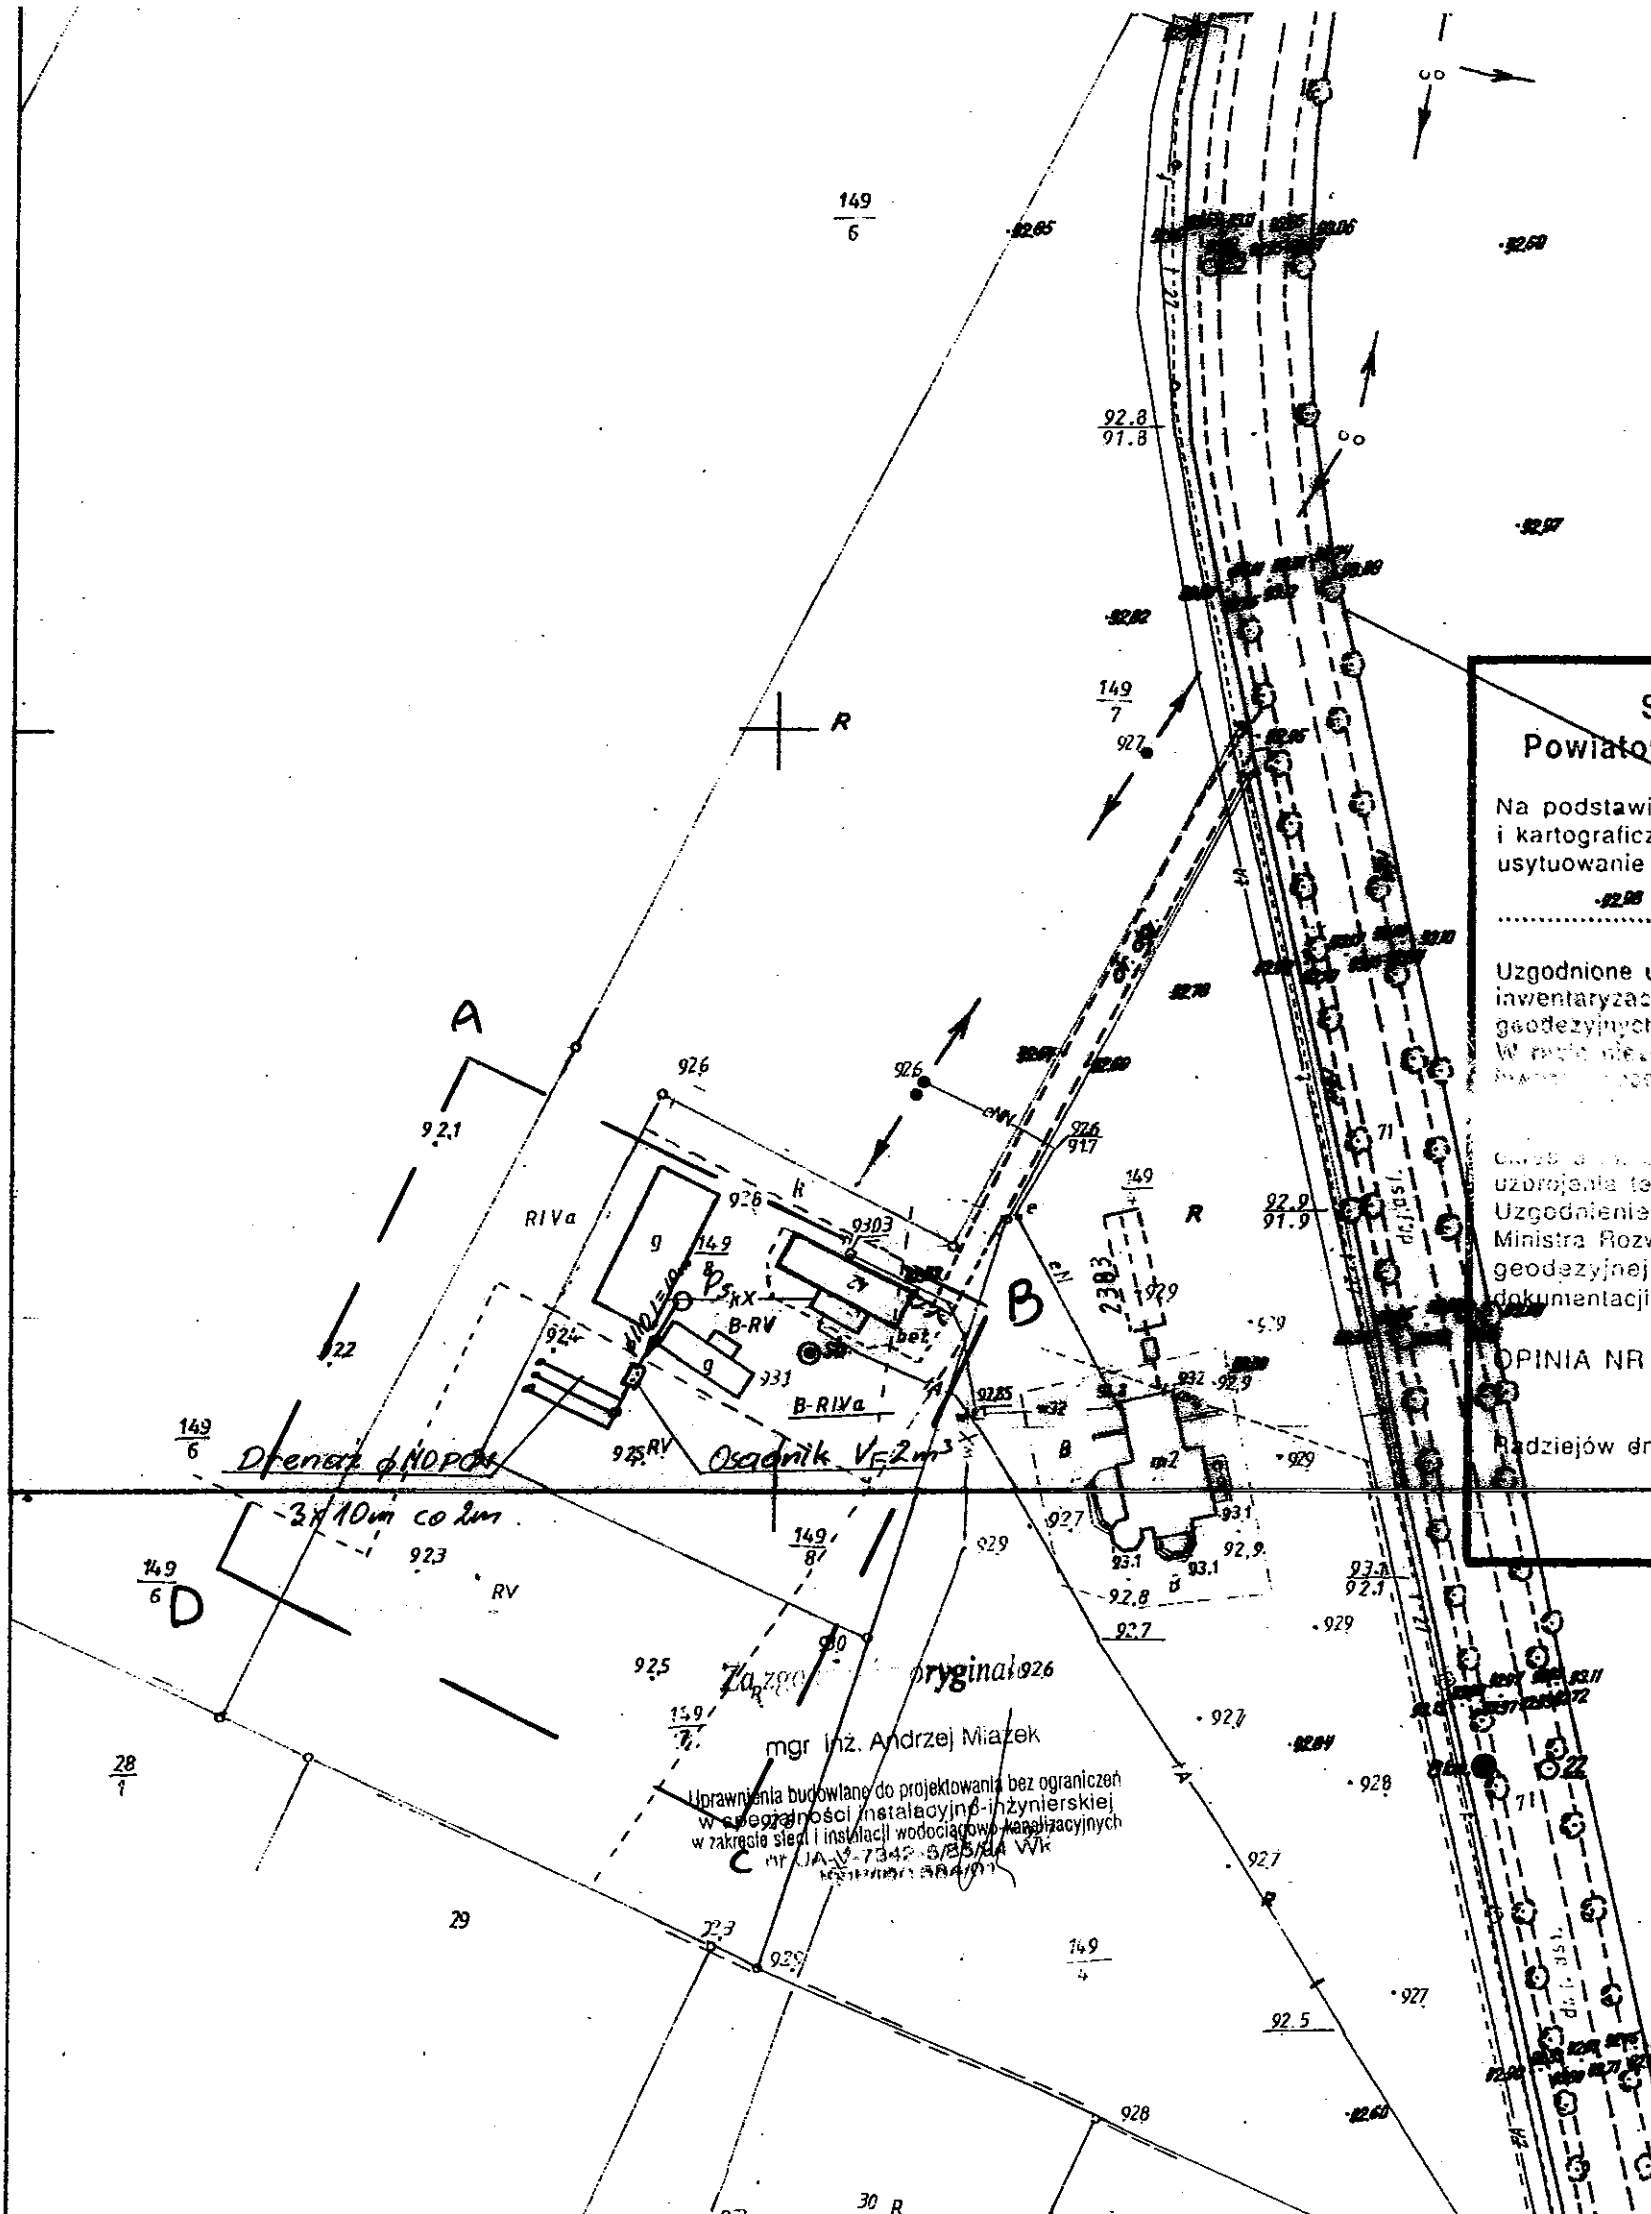

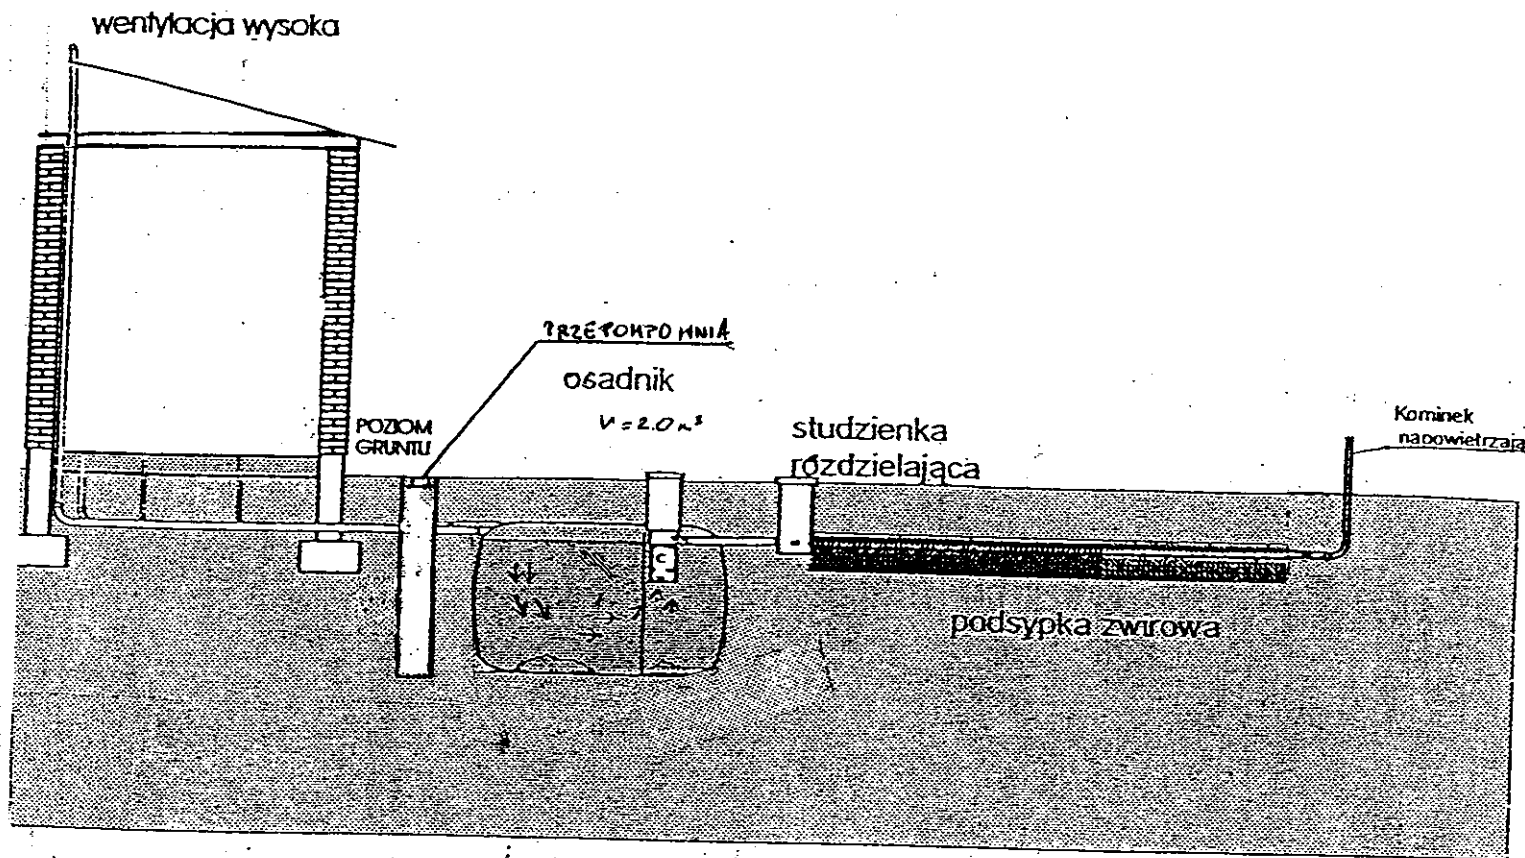

Drenaż rozsączający

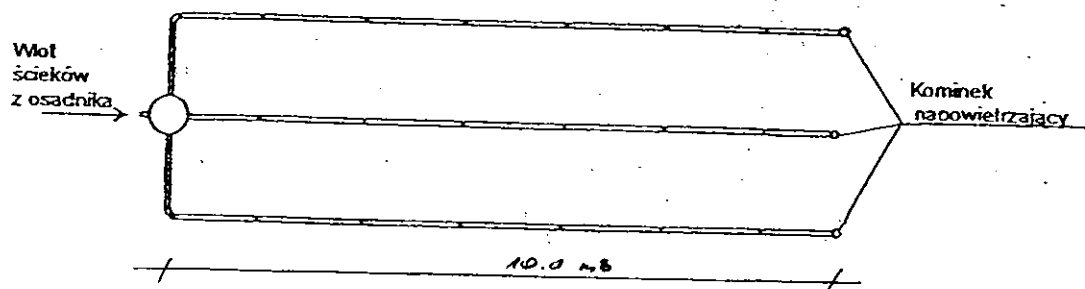

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osiećciny dz.nr 149/8 p.p. Grażyna i Władysław Raszka			
TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Krzysztof Koziński
Miejscowość: Kościelna Wieś 45
Numer działki: 143/2

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	2
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	22
Przykanalik 110PCV mb	10

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki


- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:


- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/05/94 WK
KUP/15/1584/01

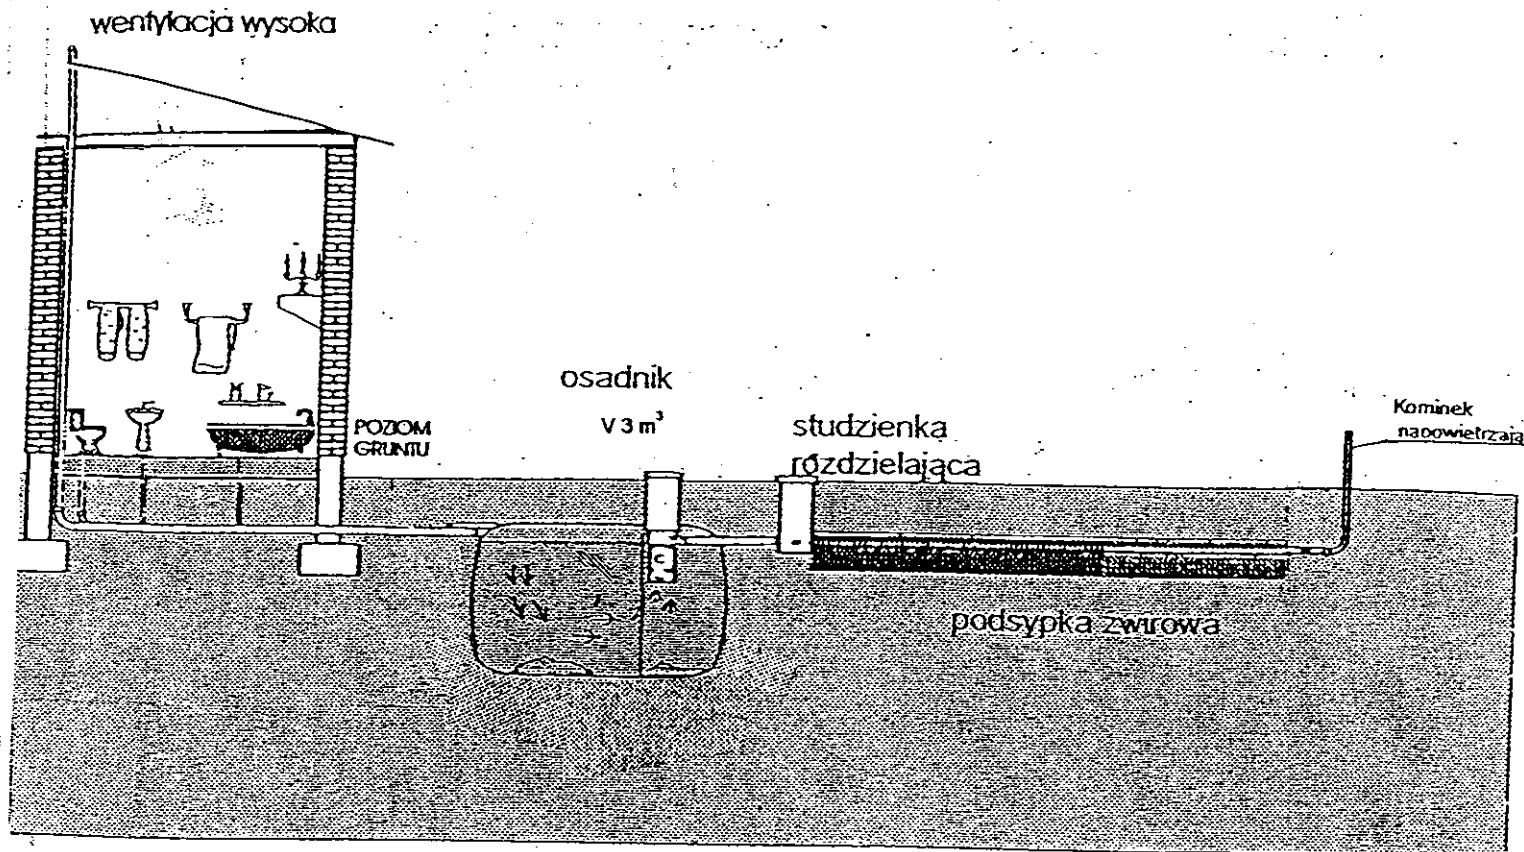

Drenaż rozsączający

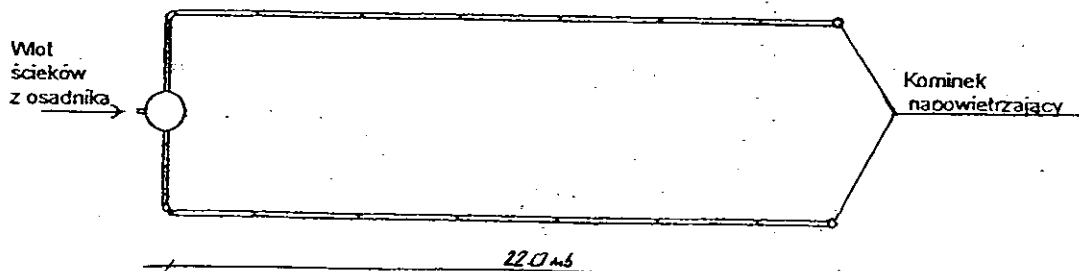

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osiećiny dz.nr 143/2 p. Krzysztof Kosiński			
TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Łukasz Szalek
Miejscowość: Kościelna Wieś 24
Numer działki: 99/6

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny: 3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego: 3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb: 14
Przykanalik 110PCV mb -

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej: 50cm
Głębokość warstwy wspomagającej: 70cm
Szerokość warstwy rozsączającej: 50cm
Głębokość warstwy rozsączającej: 50cm

Przepompownia: -
Kopiec filtracyjny: -
i

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr IJA-V-7342-5/88/94 Wk
KLUP/1007/02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1038 i Nr 120 poz. 1268) uzgodnienia projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przydomowe oczyszczalnia ścieków - septic tank - linie opł. 20.0/20.13
dotyczące anulowania uzgodnień przydomowej oczyszczalni ścieków
(wyszczególnienie uzgodnień sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikiem powiatowego uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem w terminie 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR 63-IV.6630.1.28.31.01.13
Radziejów dnia 18.09.2013 r.
up. STAROSTY
inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:1000
Dziłka: 99/6
Obrob: 0027 Włodzimierka
Gmina: 041104_2 Osiecin
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 31.07.2013r
Godło mapy: 365.411.061
KRG: 2957-28/2013
Ks. robót: 123/2013
Układ wsp.: 1965/3
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

KUJAWSKIE CENTRUM
OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI
Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax: 54 282 4582
tel. kom. 602 196 314 www.kujawskiecentrum.pl, mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

GEODETA
Sławomir Zajaczkowski
upr. zawod. nr 9959

Drainaż 6 AHD PCW
3x4m
Osadnik V=3m³

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych nr UK-V-7342-5/85/94Wk

STAROSTWO POWIATOWE
w Radziejowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 20/22, 08-200 Radziejów
tel./fax 54 205-389

GB-IV.6630.1.28.31.01.13
A+D
20 SIE 2013
2957-IM-10/2013

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28a 87-700 Aleksandrów Kuj.			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osiecin dz. nr 99/6			
Lukasz Szalek dr. Włodzimierka			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UK-V-7342-5/85/94Wk proj. sieć wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

up. STAROSTY
inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Łukasz Puchalski
Miejscowość: Kościelna Wieś
Numer działki: 145/12

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	-

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-6/85/94 WK
KI IPAS/1584/01

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Łukasz Puchalski
Miejscowość: Kościelna Wieś
Numer działki: 145/12

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny: 3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego: 3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb: 14
Przykanalik 110PCV mb -

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej: 50cm
Głębokość warstwy wspomagającej: 70cm
Szerokość warstwy rozsączającej: 50cm
Głębokość warstwy rozsączającej: 50cm

Przepompownia: -
Kopiec filtracyjny: -

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 WK
K1IP/IS/1584/01


Skala: 1:1000
Obręb: 0027 Włocławimierka
Gmina: 041104_2 Osięcin
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 03.03.2013
Godło mapy: 365.411.111
KERG: 295.1-39/2013
Ks. robót: 157/2013
Układ wsp. 1965/3
Poziom odniesienia Kronsztadt 60



Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax: 54 282 4582
tel. kom. 602 196 394 www.kujawskiecentrum.pl, mail: biuro@kujawskiecentrum.pl

GEODETA

Sławomir Zajączkowski
upraw./zawod. nr 9959

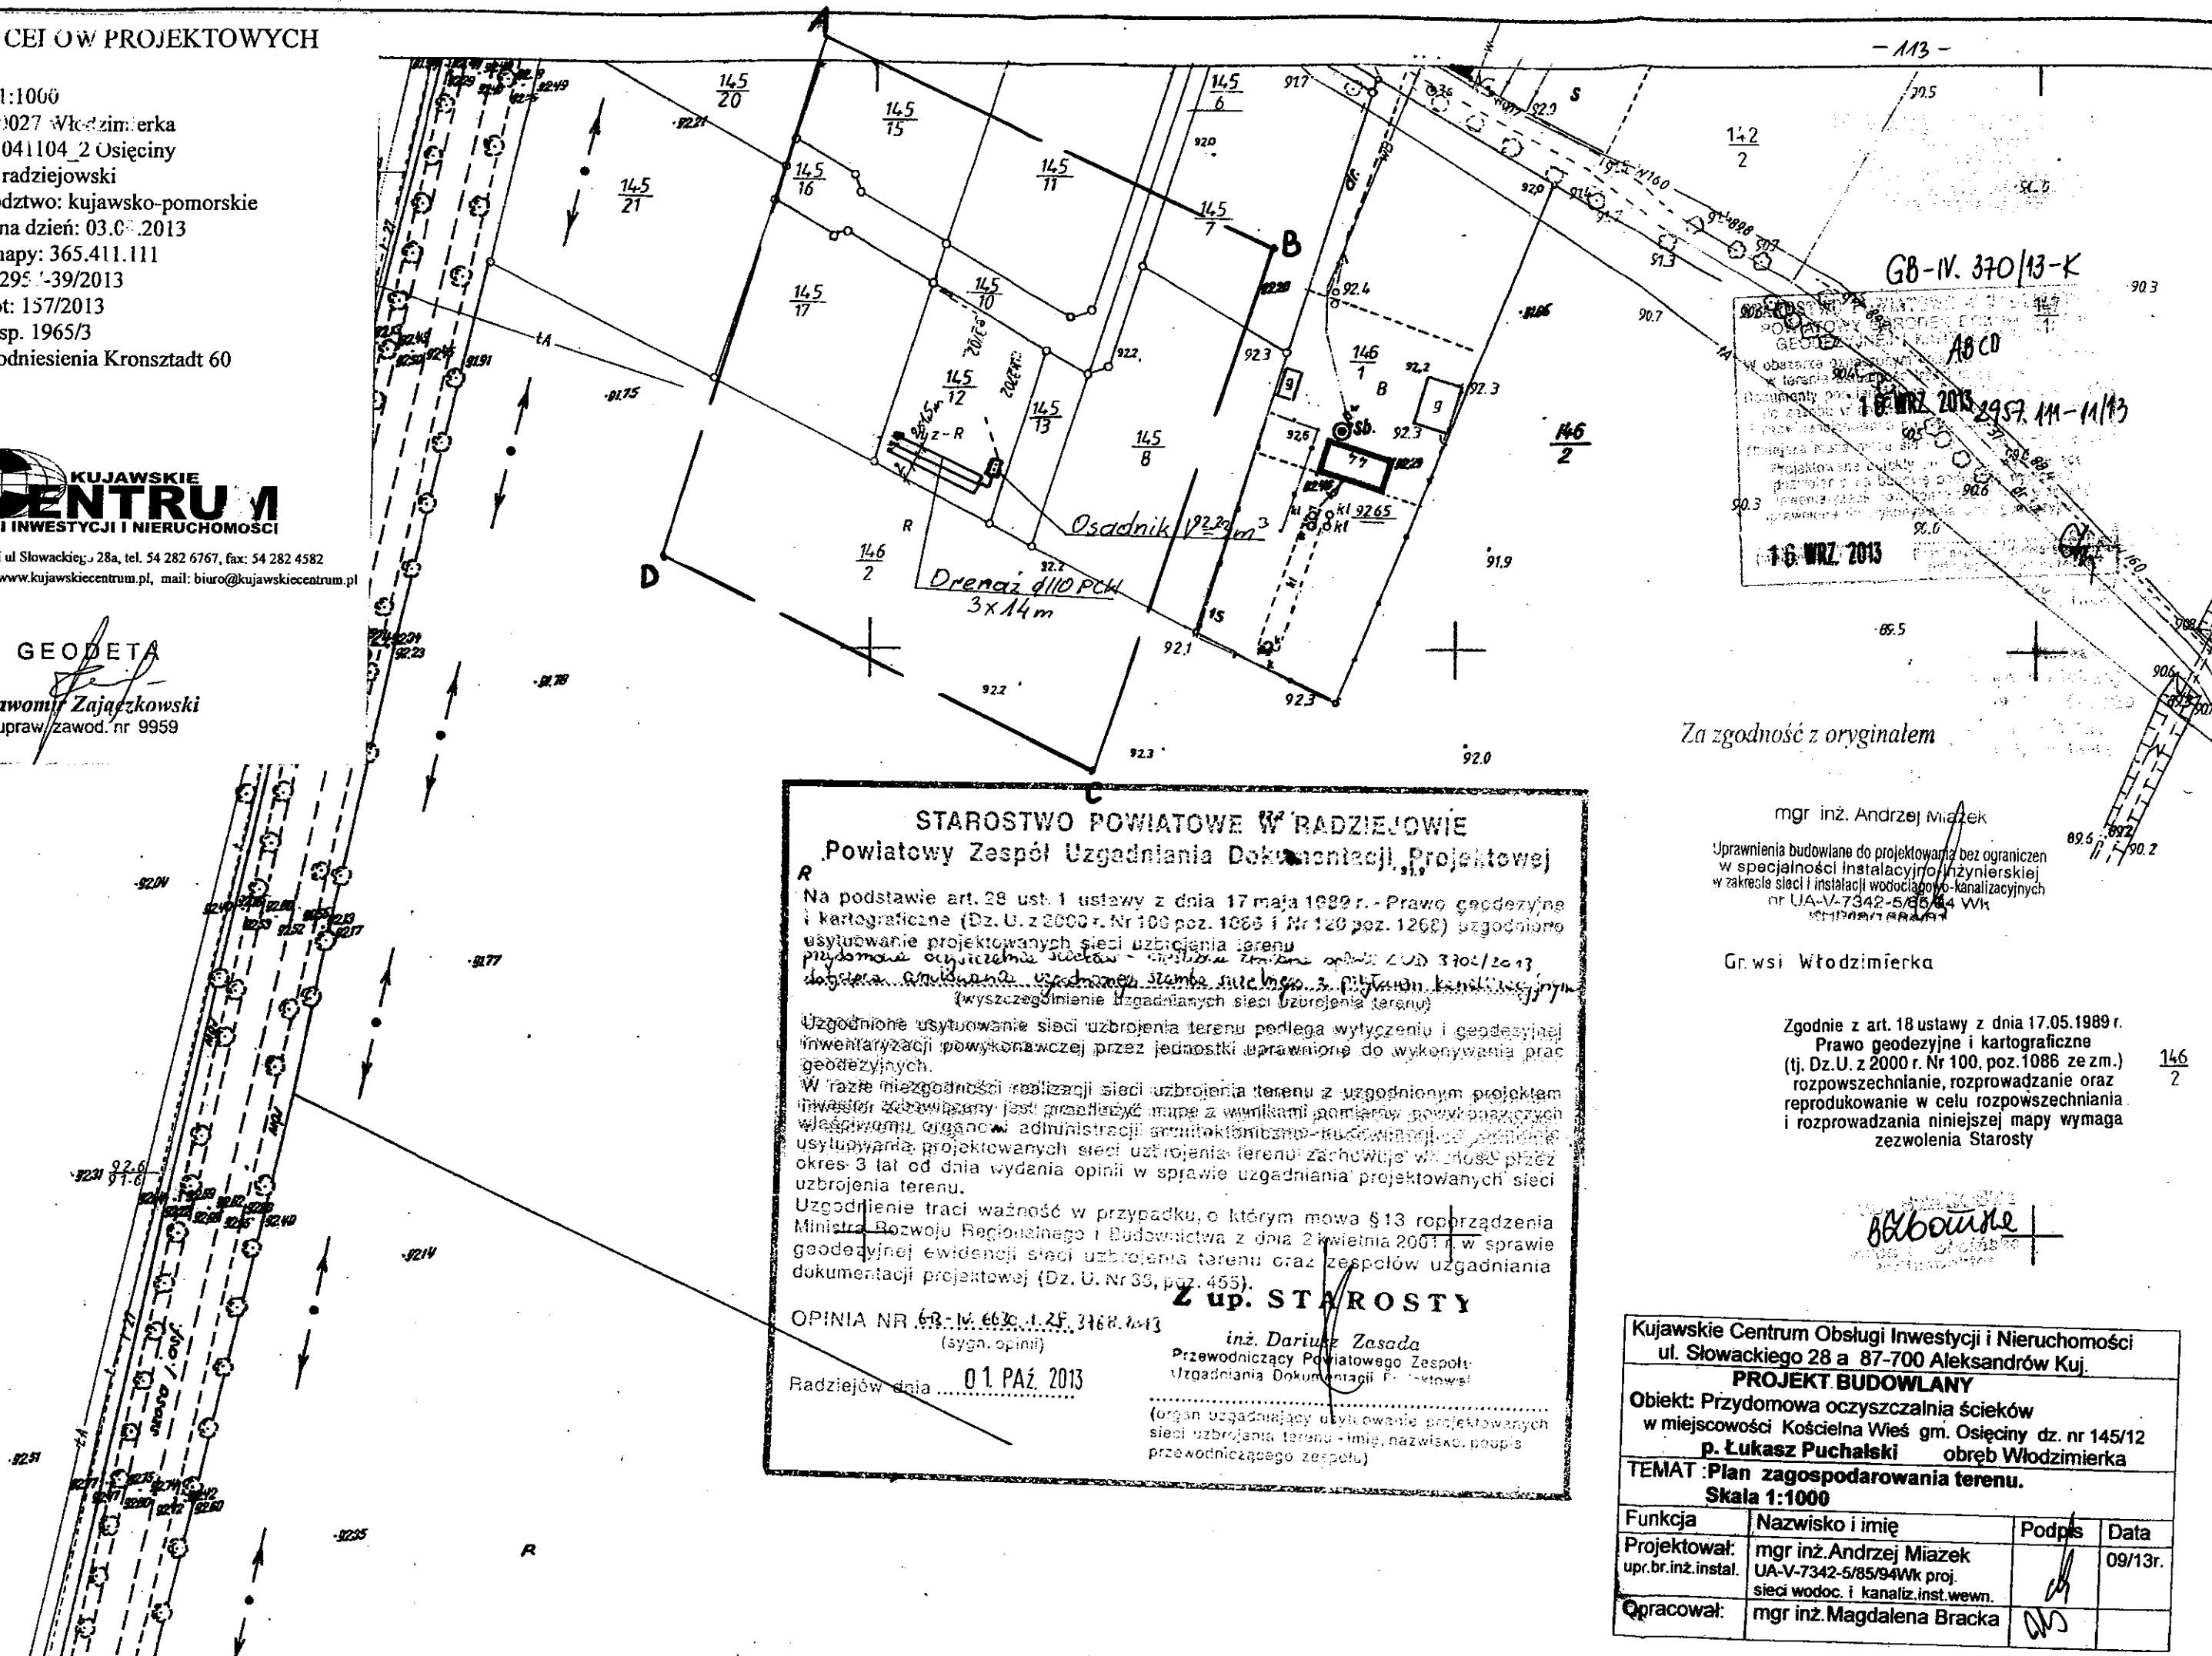

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/84 WK

Gr. wsi Włodzimierka

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

$$\frac{14}{2}$$

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1065 i Nr 120 poz. 1262) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przebieganie okalających sieć wodną i kanalizacyjną

dotycząca umieszczenia uzbrojenia sieci wodnej z przytaczaniem kanalizacyjnym

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powyższych w/wsięgiwnemu organowi administracji architektoniczno-technicznej, co jest warunkiem usyługowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zachowując w tym celu przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 33, poz. 455).

Z up. STAROSTY

OPINIA NR 613-IV.6630.1.2F.3168.0-13
(sygn. opinii)

Radziejów dnia 01. PAŹ. 2013

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej


(organ uzgadniający użytkowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, pełne
przewodniczącego zespołu)

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.


PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
 w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osiecinę dz. nr 145/12
 p. Łukasz Buchalecki

TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.
Skala 1:1000

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

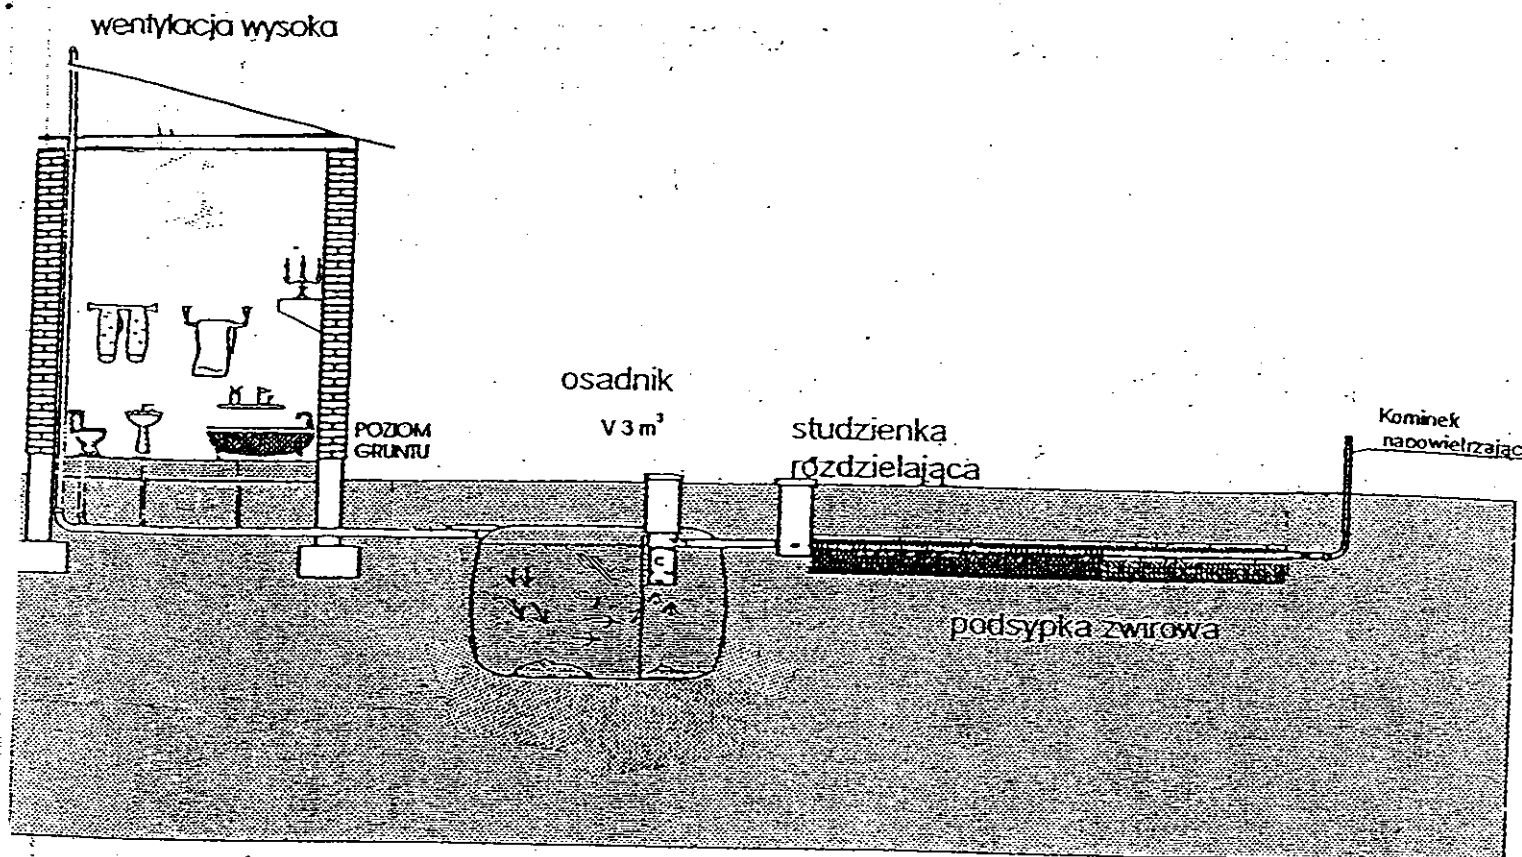

Drenaż rozsączający

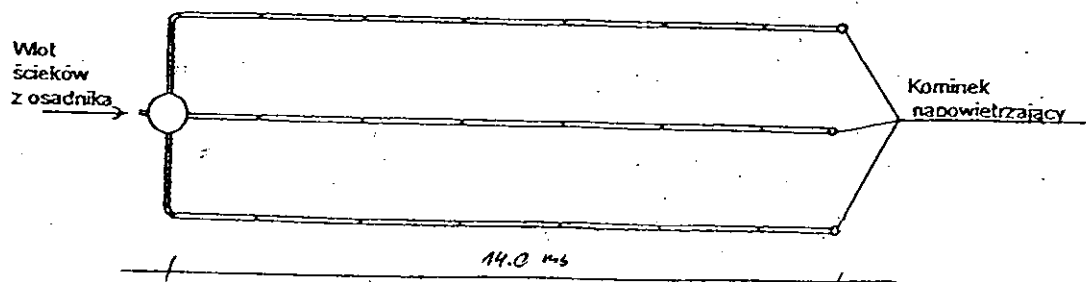

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osiećciny dz.nr 145/12
p. Łukasz Puchalski

TEMAT :Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.

Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż.Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Grzegorz Zaremba
Miejscowość: Krotoszyn 33
Numer działki: 30/3

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	18
Przykanalik 110PCV mb	12

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki


- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Mazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 WK
KUP/10/1 684/01

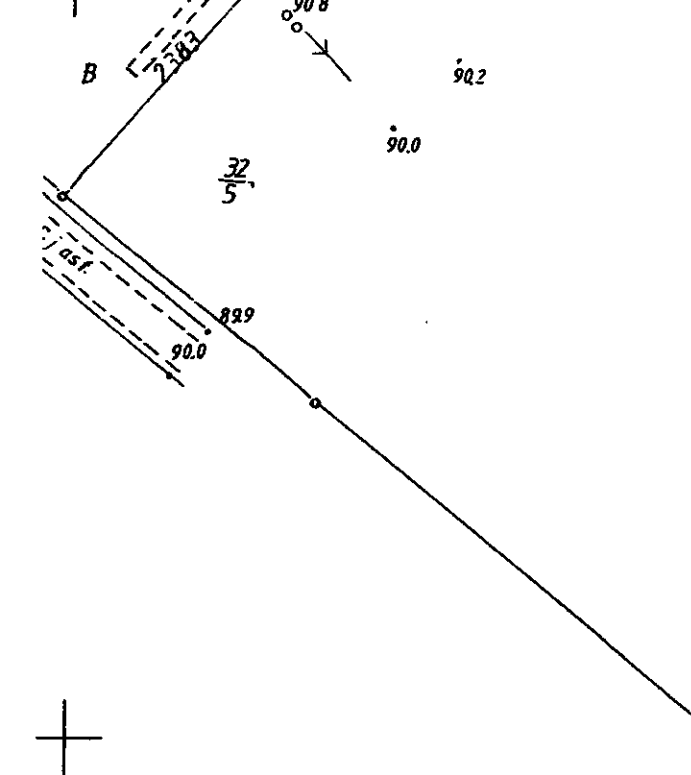

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE Powiatowy Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 i 13; 120 poz. 1288) uzgodniło usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przydomowa oczyszczalnia ścieków
(wyszczególnienie uzgodnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wyłączeniu geodezyjnym i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

OPINIA NR GB-IV. 663. 1.29. 3768. 2013

(sygn. opinii)

01. PAZ. 2013

Radziejów dnia

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000 - 116 -
Dz. U. 0010 Krotoszyn I dz. 30/3
Gmina: 041104_2 Osiecin
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 05.08.2013
KERO: 2957-27/2013
Godło mapy: 365.233.224, 233
Księga robót: 121/2013
Układ wsp. 1965/3

Pozycja odniesienia Kronsztadt 60
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążenia służebnościami gruntowymi

KUJAWSKIE CENTRUM
USŁUGI INWESTYCYJNE I NIERUCHOMOŚCI

ul. Słowackiego 28a, tel. 54 282 6767, fax 54 282 4582
www.kujawskicentrum.pl, mail: biuro@kujawskicentrum.pl

GEODETA


Sławomir Zajączkowski
upr. zawod. Nr 9959

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
MF.14.V-7342-5/85/94 Wk. proj.
Kujawski 100-700

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj. 923 0 923			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krotoszyn gm. Osiecin dz. nr 30/3 p. Grzegorz Zaremba			
TEMAT: Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:1000			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94 Wk. proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

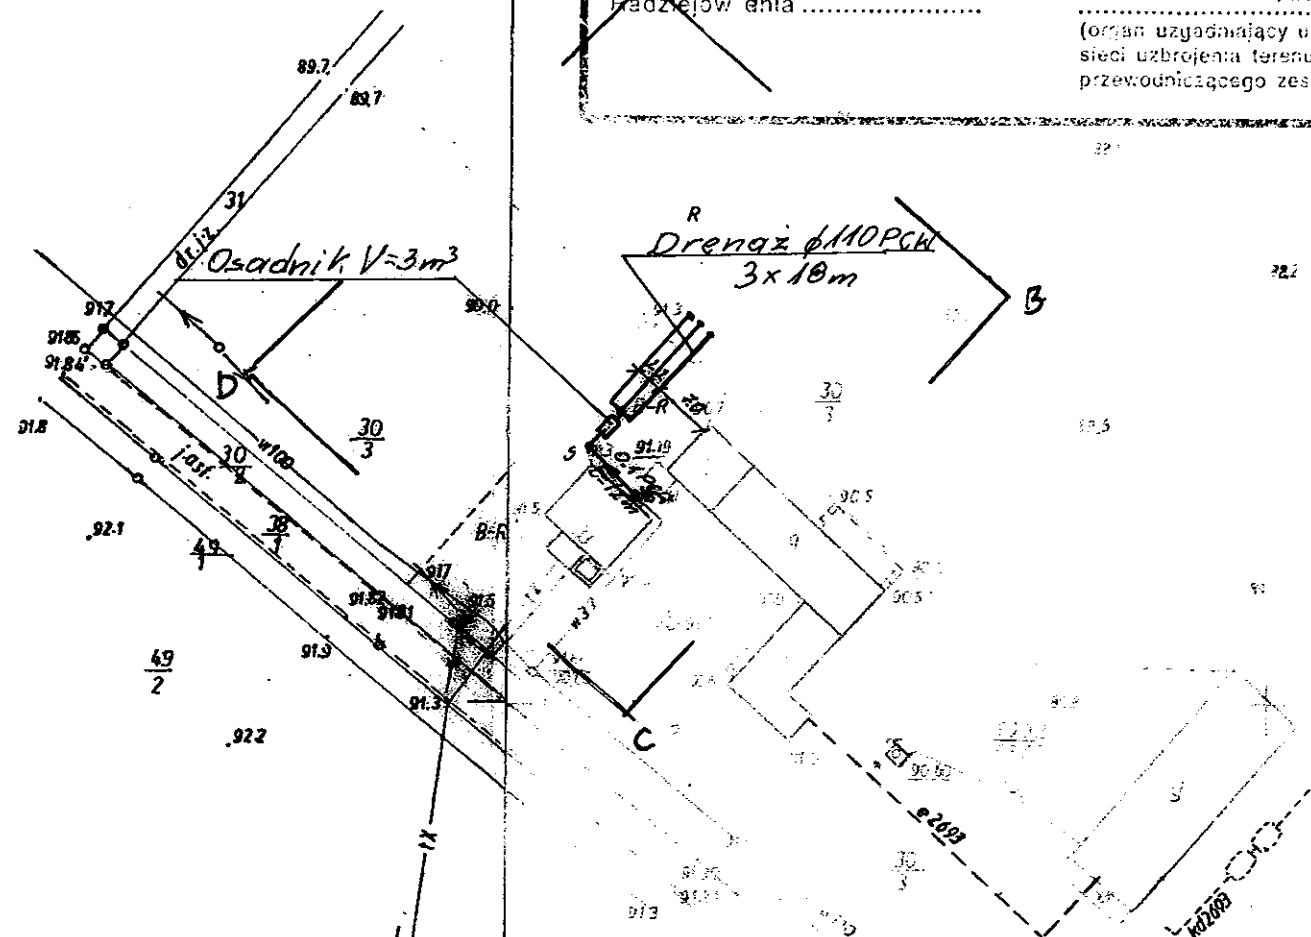

GB-IV. 382/13-K


ABCD

19. WRZ. 2013 2957. 224 - 6/13


19. WRZ. 2013

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcja w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

Miazek

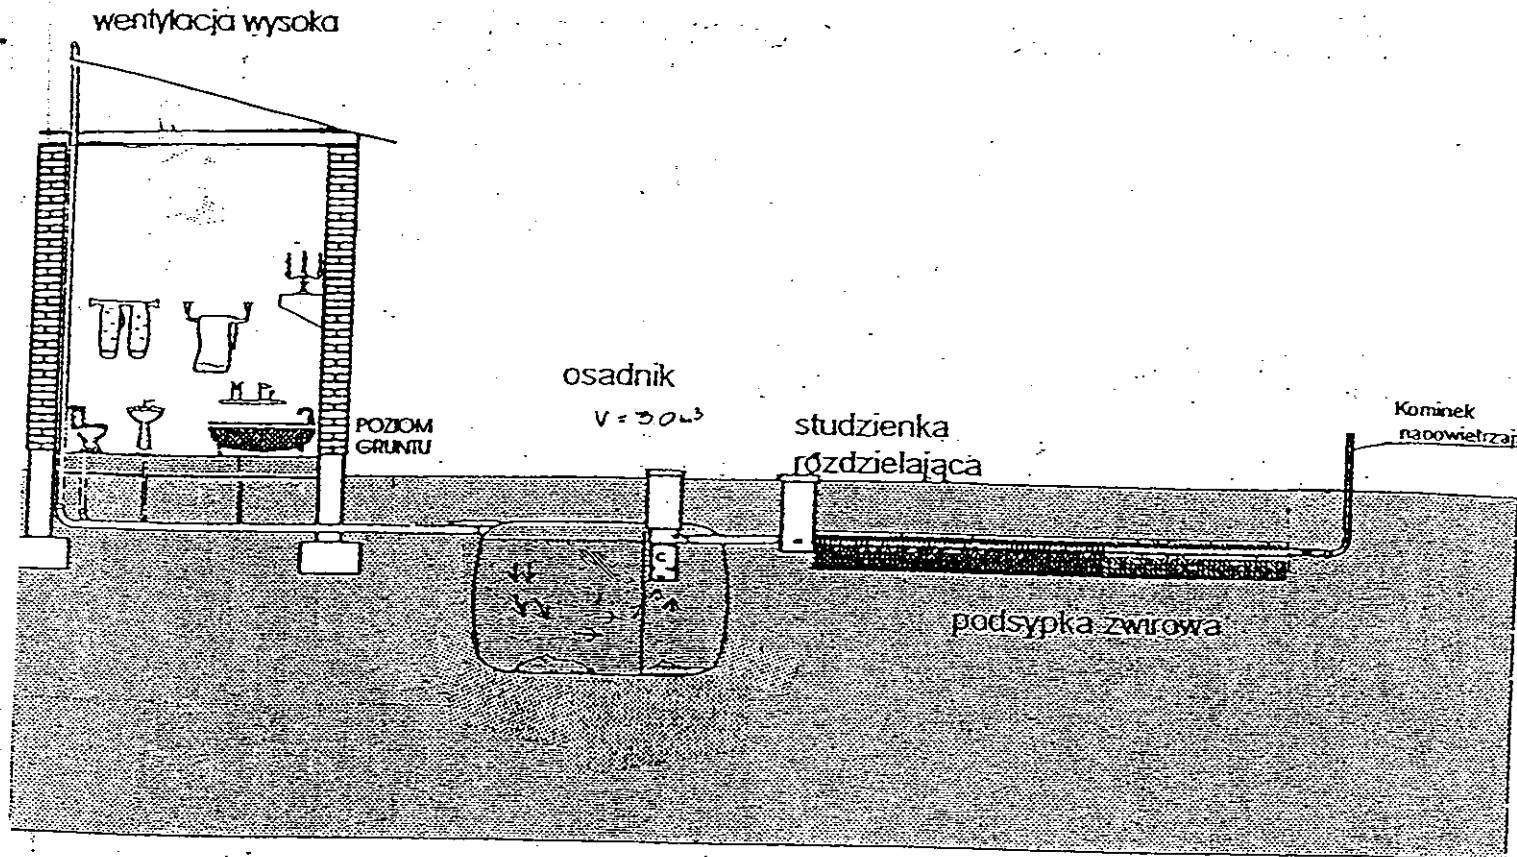

Drenaż rozsączający

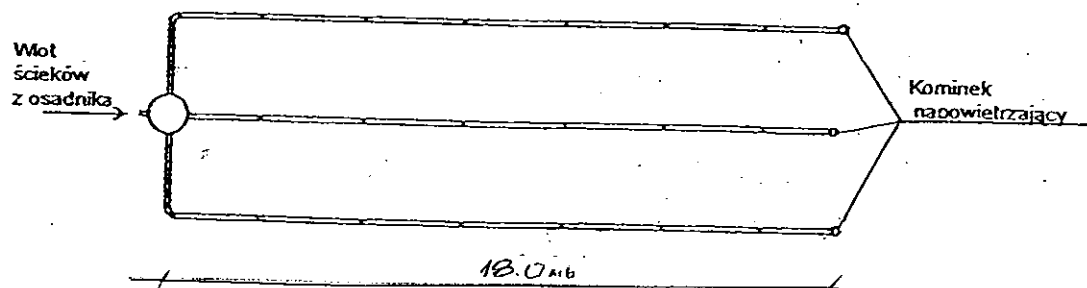

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krotoszyn gm. Osiećciny dz.nr 30/3 p. Grzegorz Zaremba			
TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Krzysztof Boniec
Miejscowość: Krotoszyn 19
Numer działki: 191

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	7

Warstwa wspomagająca:	tak
-----------------------	-----

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki


- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem

UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem

mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 WK
KLUBS/1584/01

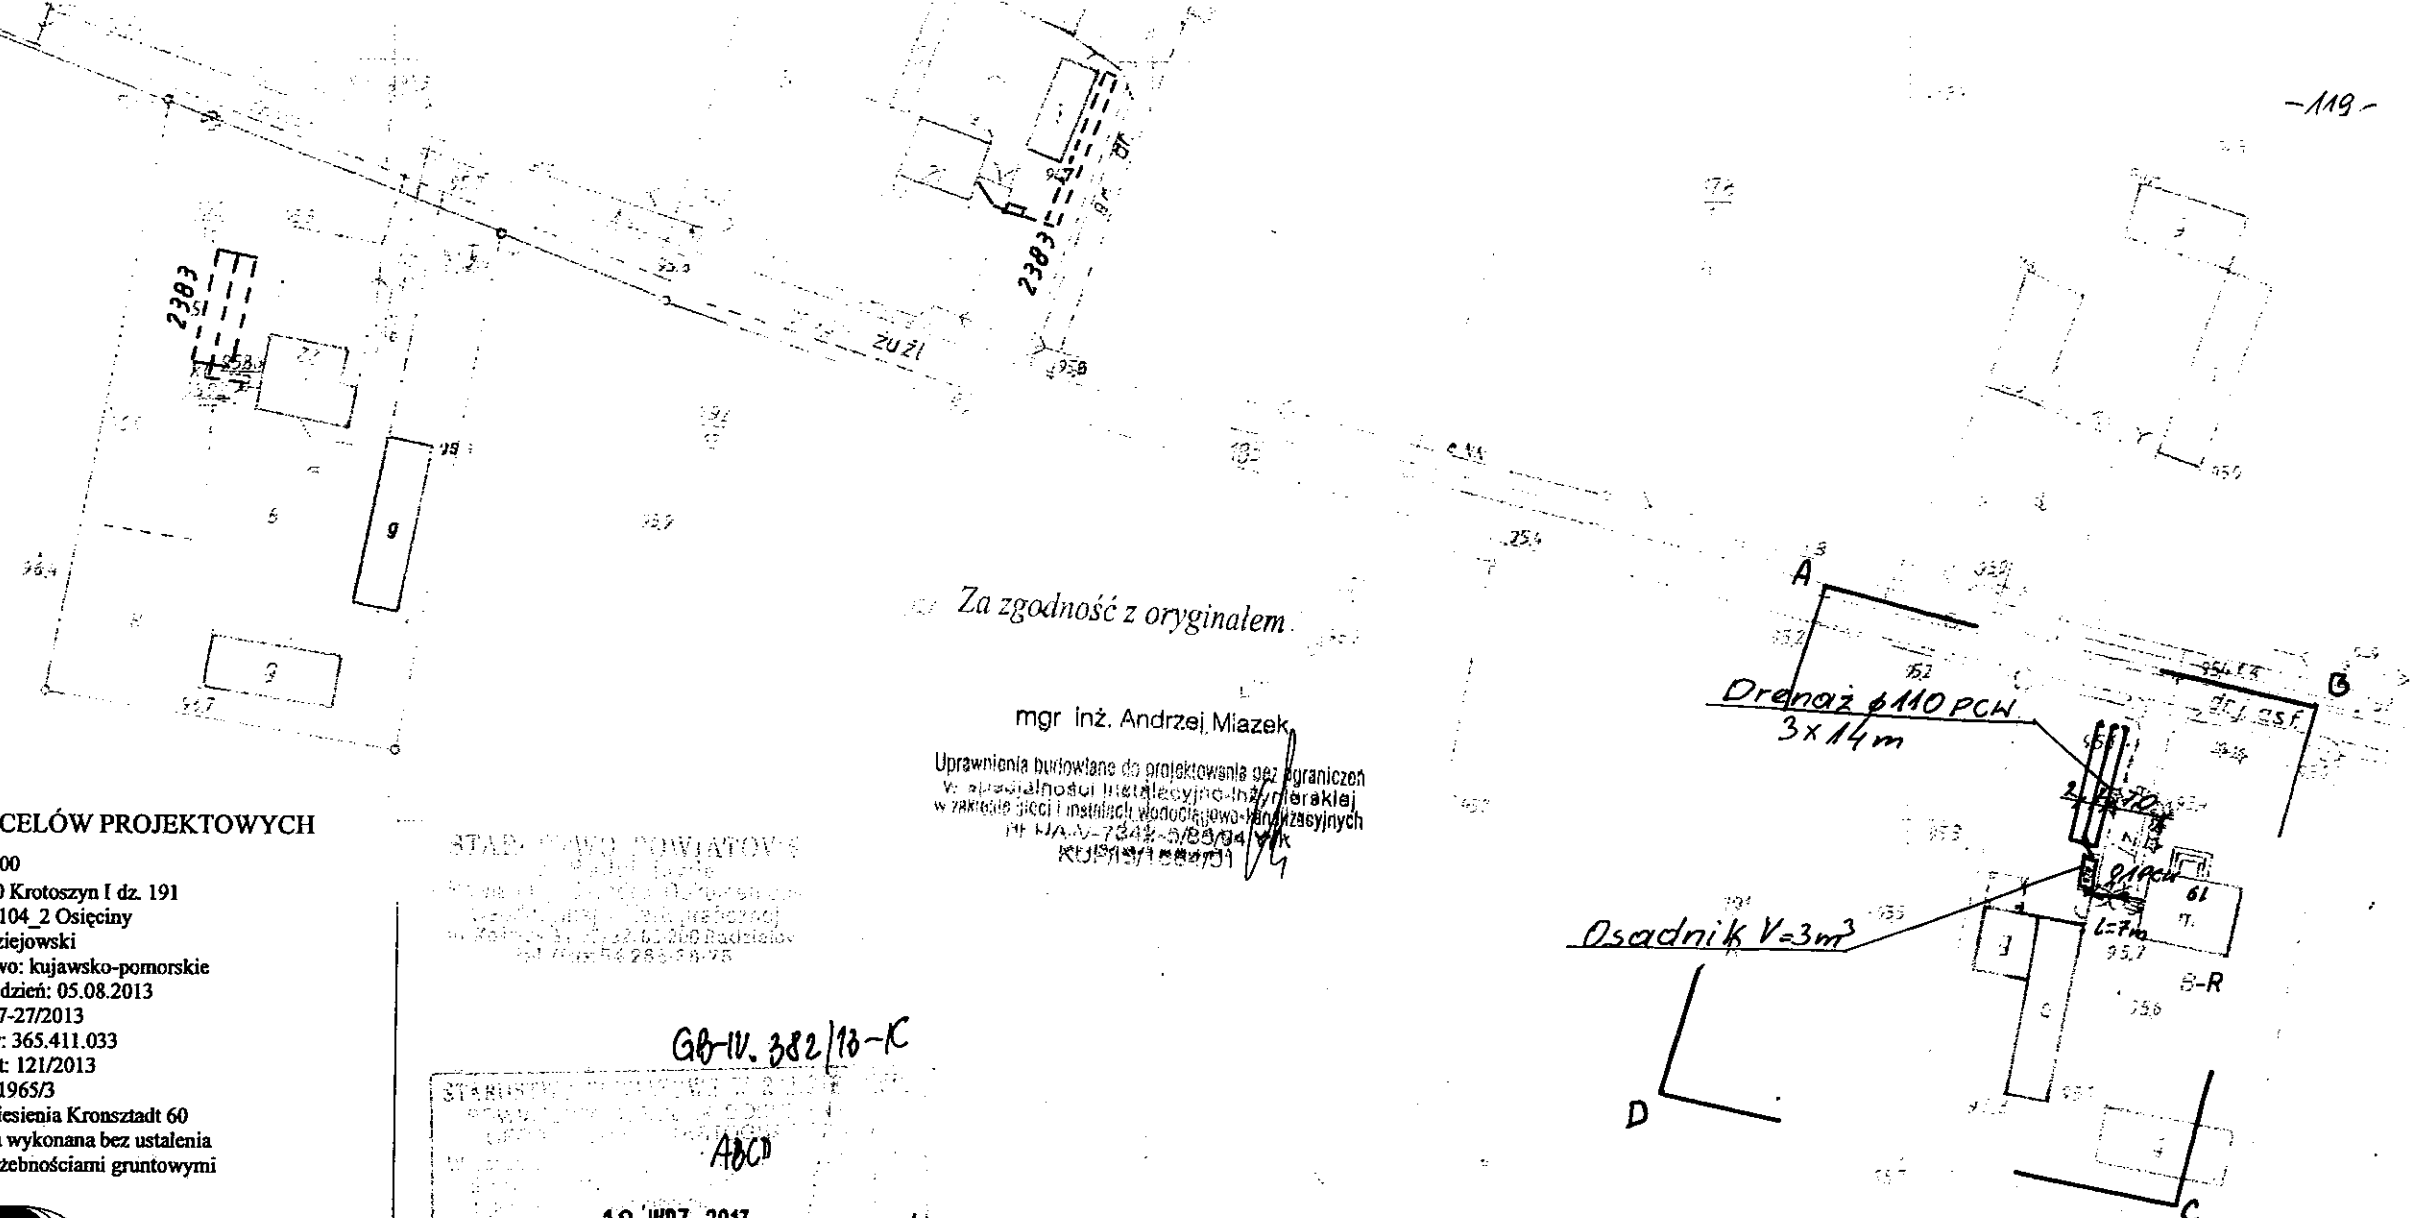

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000
Obręb: 0010 Krotoszyn I dz. 191
Gmina: 041104_2 Osiećciny
Powiat: radziejowski
Województwo: kujawsko-pomorskie
Sytuacja na dzień: 05.08.2013
KERG: 2957-27/2013
Godło mapy: 365.411.033
Księga robót: 121/2013
Układ wsp. 1965/3
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi




GEODETA
Sławomir Zajaczkowski
upr. zawod. Nr 9950

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwoleń Starosty

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o geodezji i kartografii (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o geodezji i kartografii (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
19 WRZ 2013 2957-224-5/13
19 WRZ 2013

Za zgodność z oryginałem.

mgr inż. Andrzej Miazek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacyjno-energetycznej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych
Nr UA-V-7342-5/85/94 Wk
KUP 191/1554/01

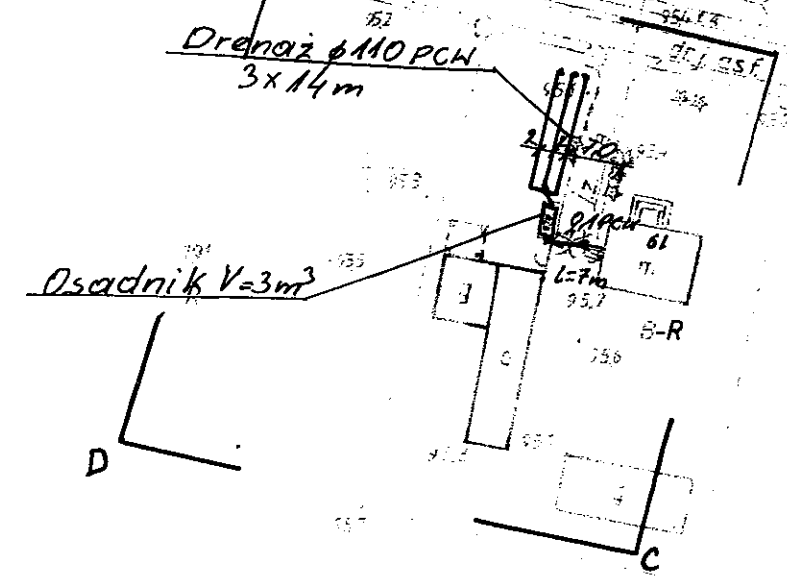

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Powiatowy Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o geodezji i kartografii (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

.....
(wyszczególnienie uzgodnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właścicielowi organowi administracji architektoniczno-budowlanej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 30, poz. 455).

Z up. STAROSTY

OPINIA NR 63-IV.6630.1.29.7168.2013
(sygn. opinii)

inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Radziejów dnia 01 PAZ 2013


Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości
ul. Słowackiego 28 a 87-700 Aleksandrów Kuj.

PROJEKT BUDOWLANY


Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Krotoszyn gm. Osiećciny dz. nr 191
p. Krzysztof Boniec

TEMAT: Plan zagospodarowania terenu.
Skala 1:1000

Funckja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Andrzej Miazek		09/13r.
upr. b. inż. instal.	UA-V-7342-5/85/94 Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

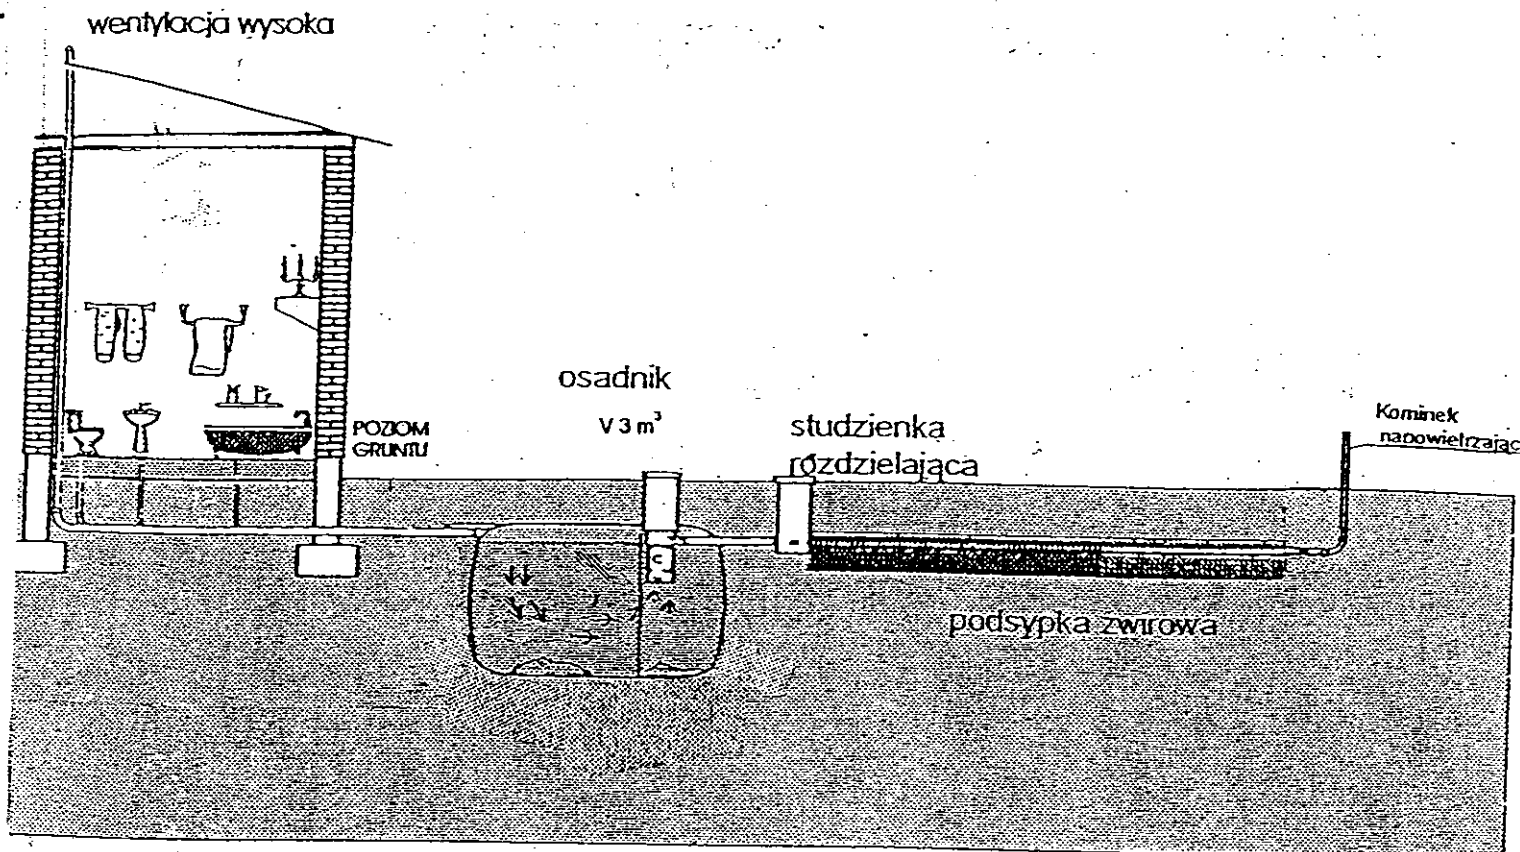

Drenaż rozsączający

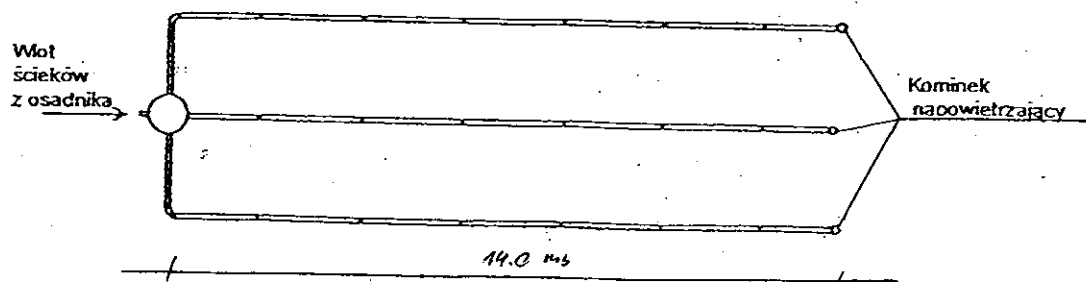

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krotoszyn gm. Osiecinie dz. nr 191 p. Krzysztof Boniec			
TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

- 121 -

Projekt budowlano - wykonawczy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dane użytkownika

Nazwisko i imię: Hanna Urbańska
Miejscowość: Krotoszyn 30
Numer działki: 41

Charakterystyczne wymiary i wielkości oczyszczalni

Na podstawie obliczeń, ilości osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, ukształtowania i lokalizacji działki oraz uzgodnień z Inwestorem i użytkownikiem oczyszczalni zaprojektowano:

Osadnik gnilny:	3000l
Ilość nitek drenażu rozsączającego:	3
Długość pojedynczej nitki drenażu mb:	14
Przykanalik 110PCV mb	8

Warstwa wspomagająca: tak

Szerokość warstwy wspomagającej:	50cm
Głębokość warstwy wspomagającej:	70cm
Szerokość warstwy rozsączającej:	50cm
Głębokość warstwy rozsączającej:	50cm

Przepompownia:	-
Kopiec filtracyjny:	-
Istniejące szambo i przykanalik	do likwidacji

Lokalizacja urządzeń wg załączonego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
- Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem


UWAGI:

- Wszelkie wymiary i lokalizacje sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem


mgr inż. Andrzej Miazek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
nr UA-V-7342-5/85/94 WK
KUP/S/1584/01

Взломщик

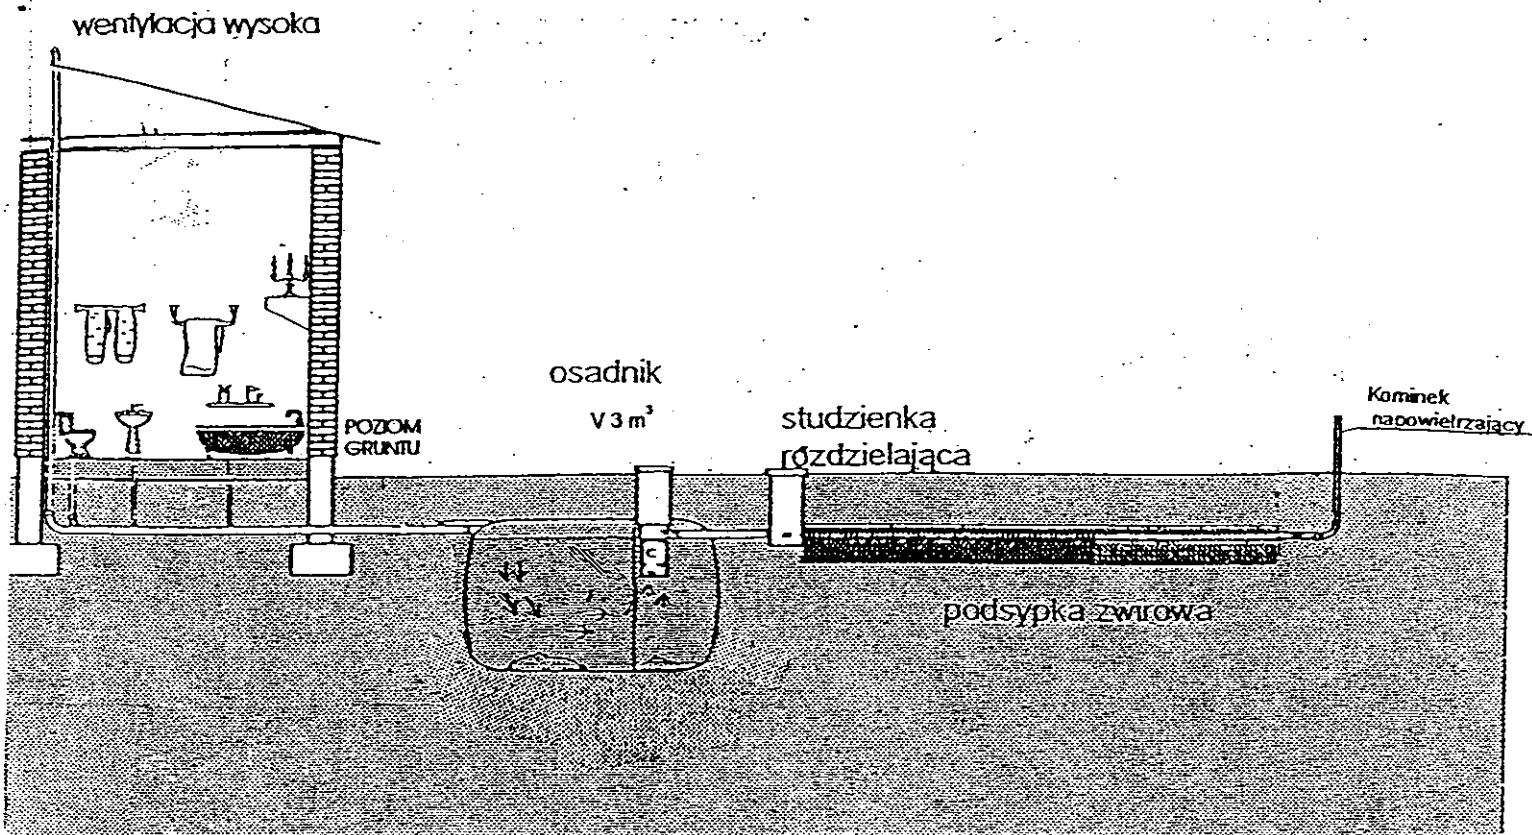


Drenaż rozsączający

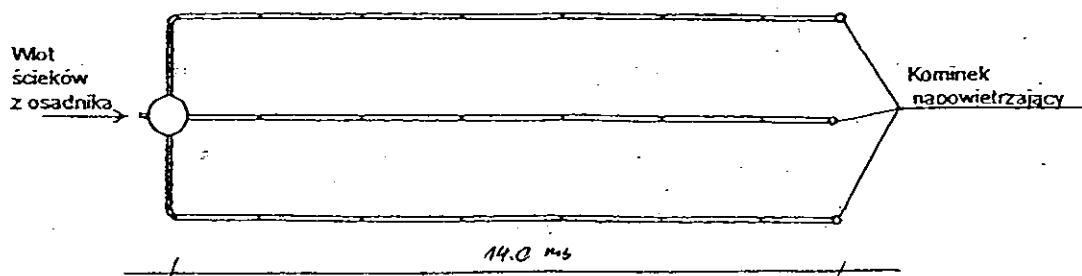


Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krotoszyn gm. Osiećciny dz. nr 41 p. Hanna Urbańska			
TEMAT : Schemat technologiczny oczyszczalni z drenażem.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		

grunt kat.C

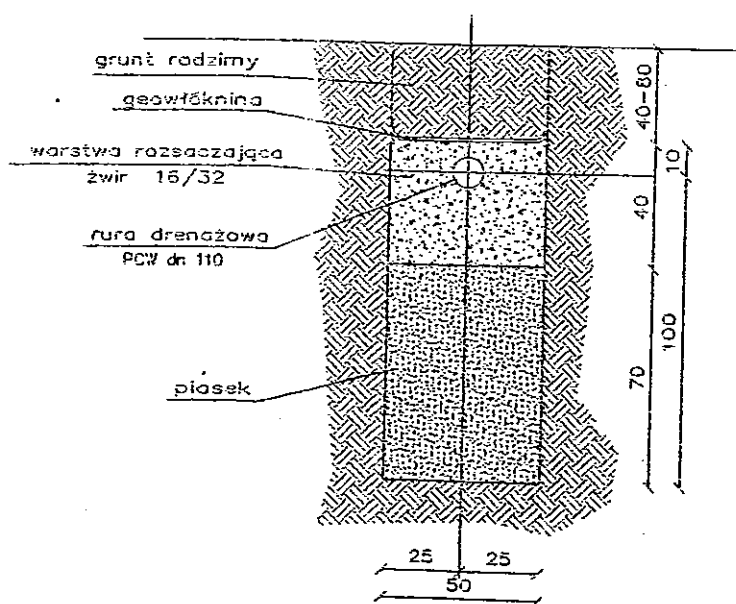

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków Gmina Osiężany 88-220 Osiężany ul.I-wszej Ar.W.P. 14			
TEMAT: Drenaż z warstwą wspomagającą - przekrój pionowy.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		RYS NR 3


Schemat przyłącza elektrycznego

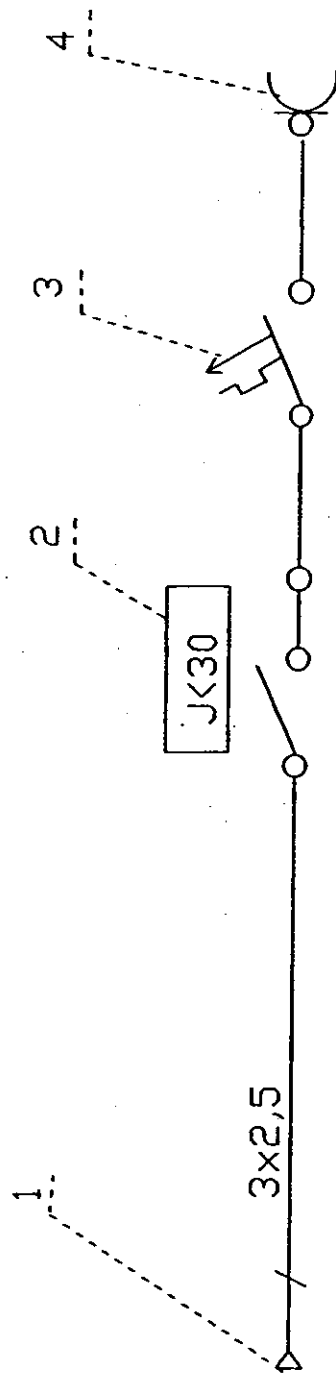

- 1 Istniejąca wewnętrzna instalacja użytkownika
- 2 Wyłącznik różnicowo-prądowy NL1-63
- 3 Wyłącznik nadprądowy NB1-16A
- 4 Gniazdo pompy

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a		PROJEKT BUDOWLANY	
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków Gmina Osiężany 88-220 Osiężany ul. I-wszej Ar.W.P. 14		TEMAT: Schemat przyłącza elektrycznego.	
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż.instal.	mgr inż. Andrzej Miłazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz.inst.wewn.	<i>[Signature]</i>	09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka	<i>[Signature]</i>	RYS NR 4

Studzienka kanalizacyjna 425

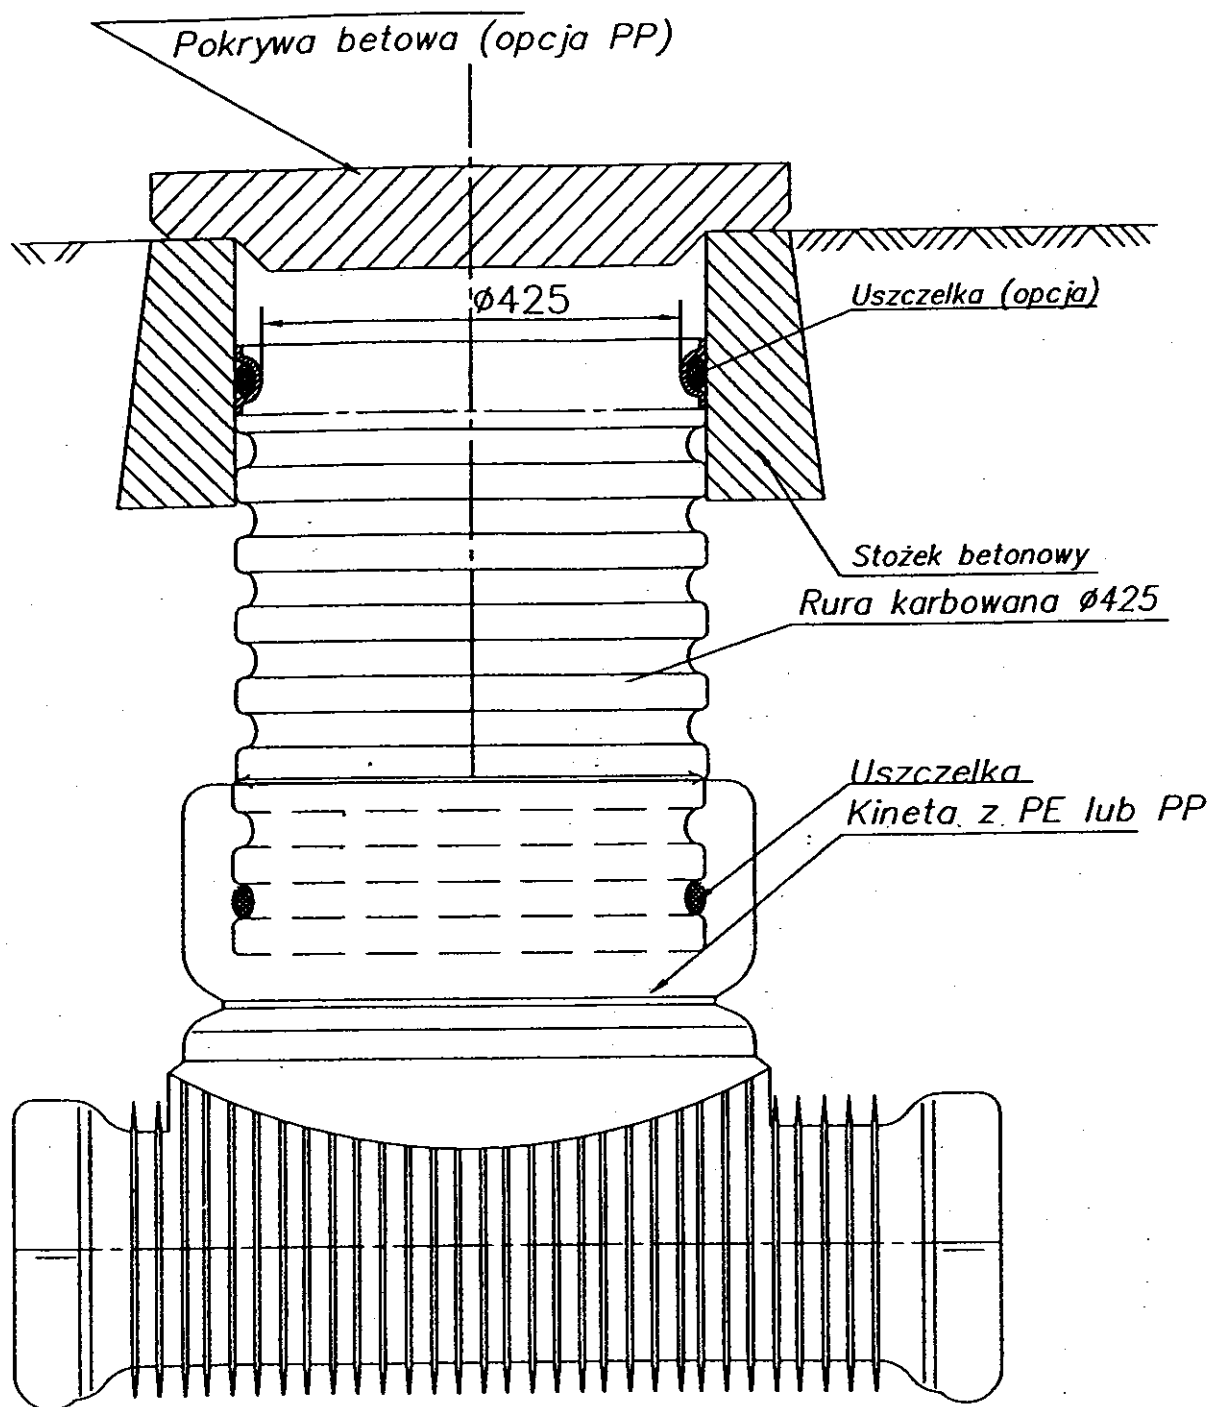

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 28a			
PROJEKT BUDOWLANY			
Objekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków Gmina Osiężyny 88-220 Osiężyny ul. I-wszej Ar.W.P. 14			
TEMAT : Studzienka rewizyjna.			
Funkcja	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektował: upr.br.inż. instal.	mgr inż. Andrzej Miazek UA-V-7342-5/85/94Wk proj. sieci wodoc. i kanaliz. inst. wewn.		09/13r.
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bracka		RYS NR 5